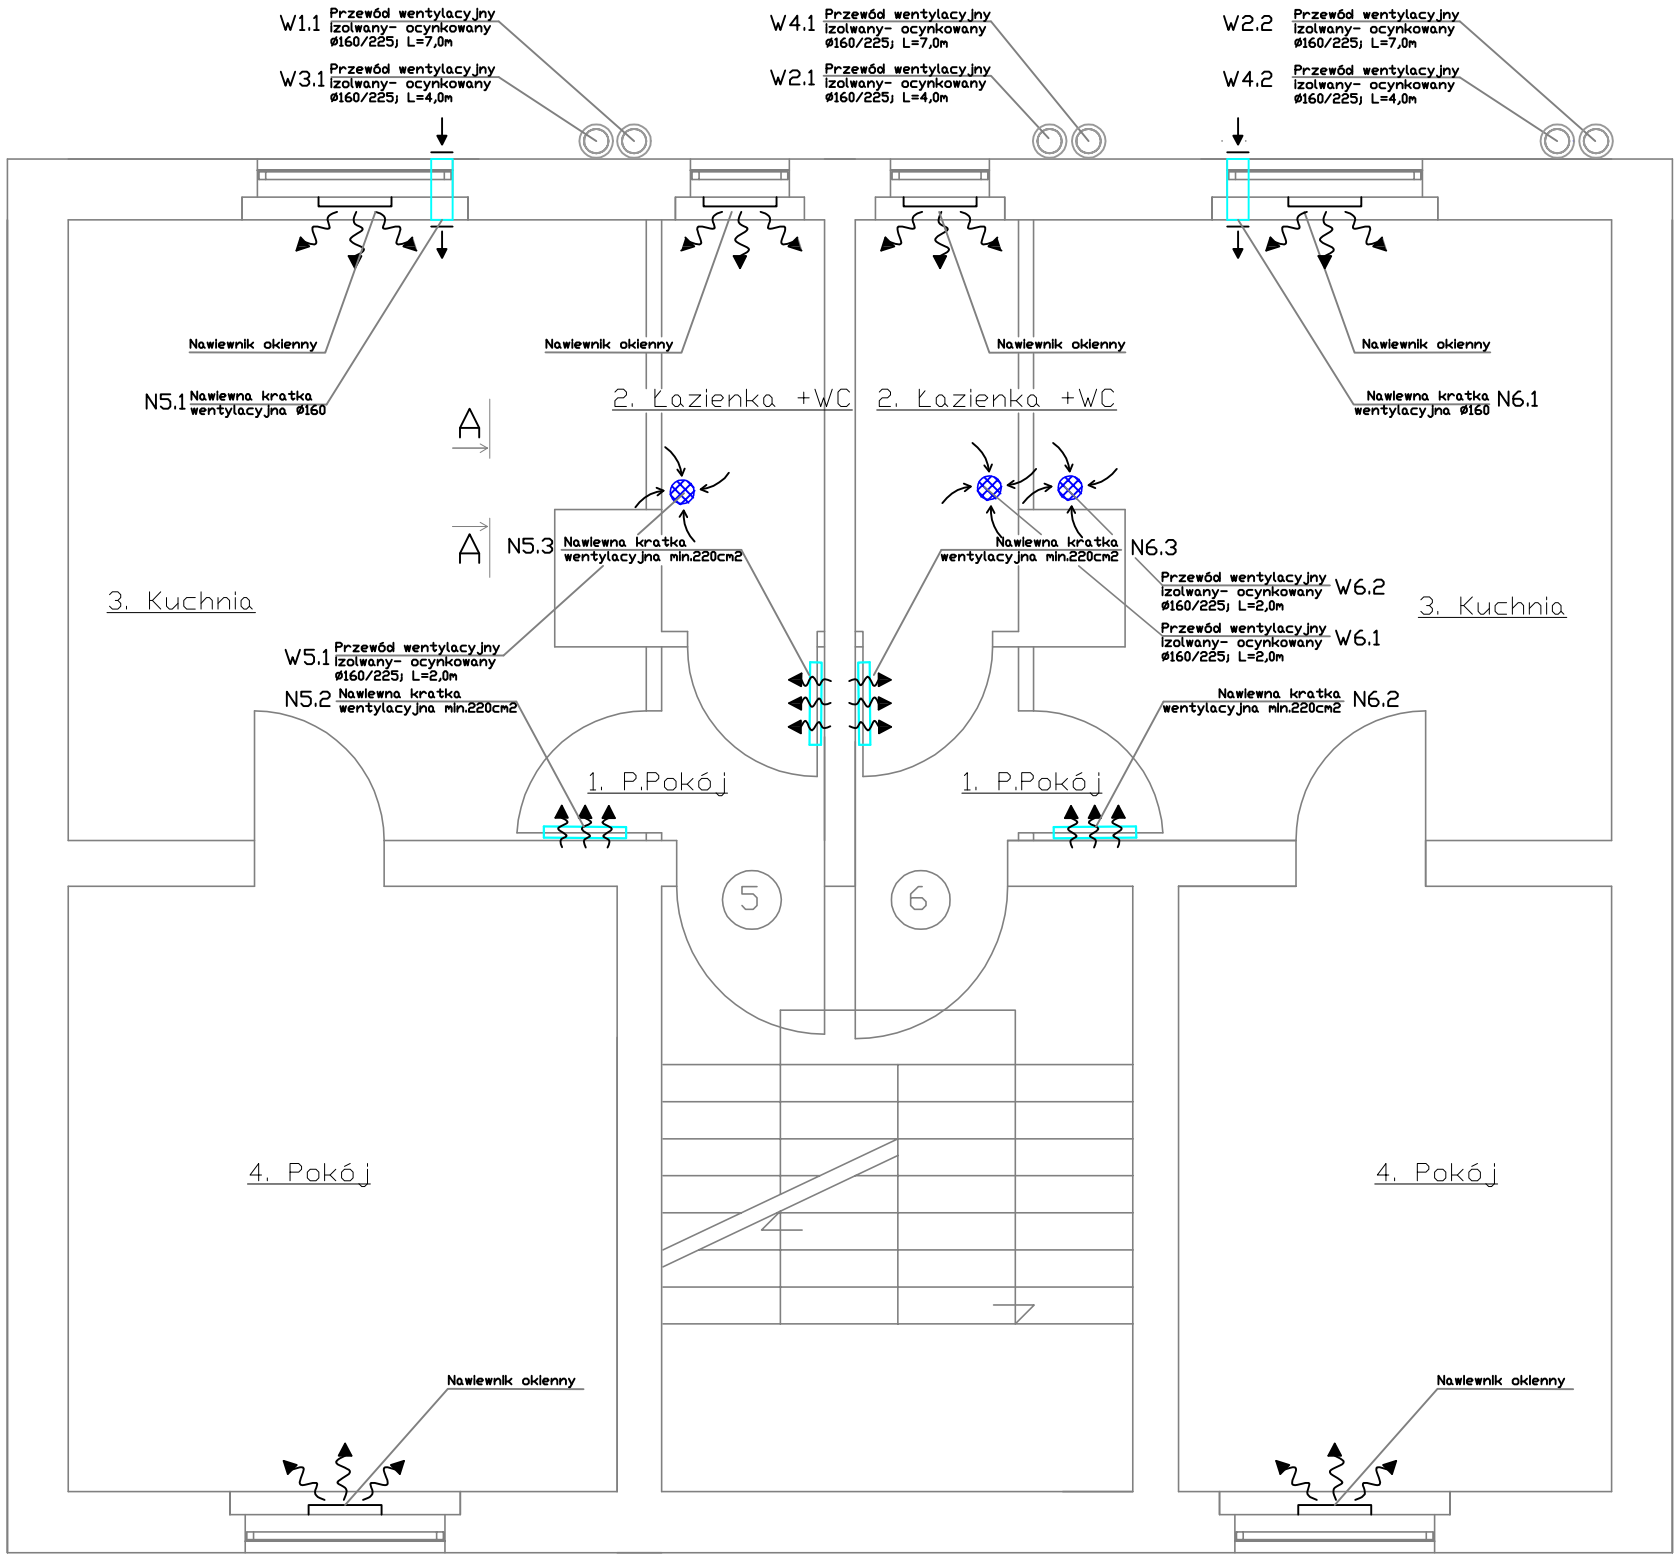

PRZEKRÓJ AA

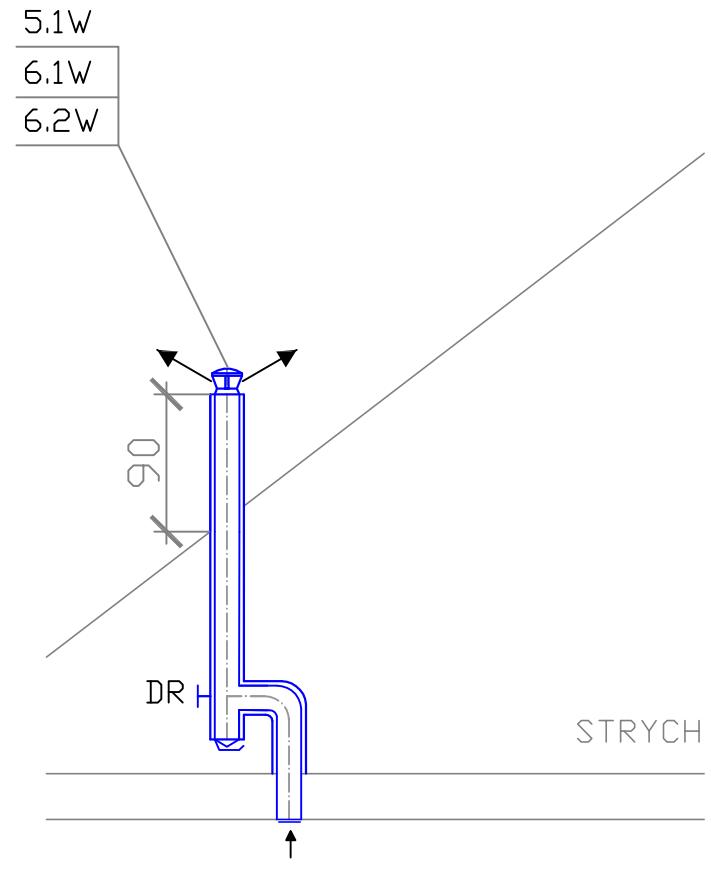

LOKAL MIESZKALNY

UWAGI:

1. Zestawienie przewodów wentylacji nawiewnej zgodnie z tabelką 2.5 opisu technicznego.
2. Zestawienie przewodów wentylacji wywiewnej zgodnie z tabelką 2.6 opisu technicznego.
3. Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz po tylnej ścianie budynku oraz prowadzone po strychu budynku zaprojektowano jako przewody wentylacyjne wykonane z rur systemowych dwuściennych o średnicy 160/225mm wyprowadzone ponad dach na wysokość min. 90cm ponad poziom dachu.
4. Kanały wentylacyjne nalezy mocować do ścian za pomocą obejm. Na wylocie przewodów wentylacyjnych należy zamontować parasol. Na załamaniu przewodów wentylacyjnych należy zamontować drzwiczki rewizyjne do wyczystek. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
5. W każdym oknie należy zamontować nawiewniki okienne o wydajności 30m3/h.
6. W lokalu w którym źródłem ciepła i cwu jest kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania dopuszcza się likidację zenętrznej kratki nawiewnej.

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych

INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48		Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Wykonanie wentylacji wywiewno nawiewnej w lokalu mieszkalnym nr 1,2,3,4,5,6 w budynku przy ul. Świdnicka 59 w Wałbrzychu. Wentyalcja lokalu nr 5 i 6, przekrój AA		1:50	J-3
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Agata Nowak	135/02/DUW	25.06.2017r.	