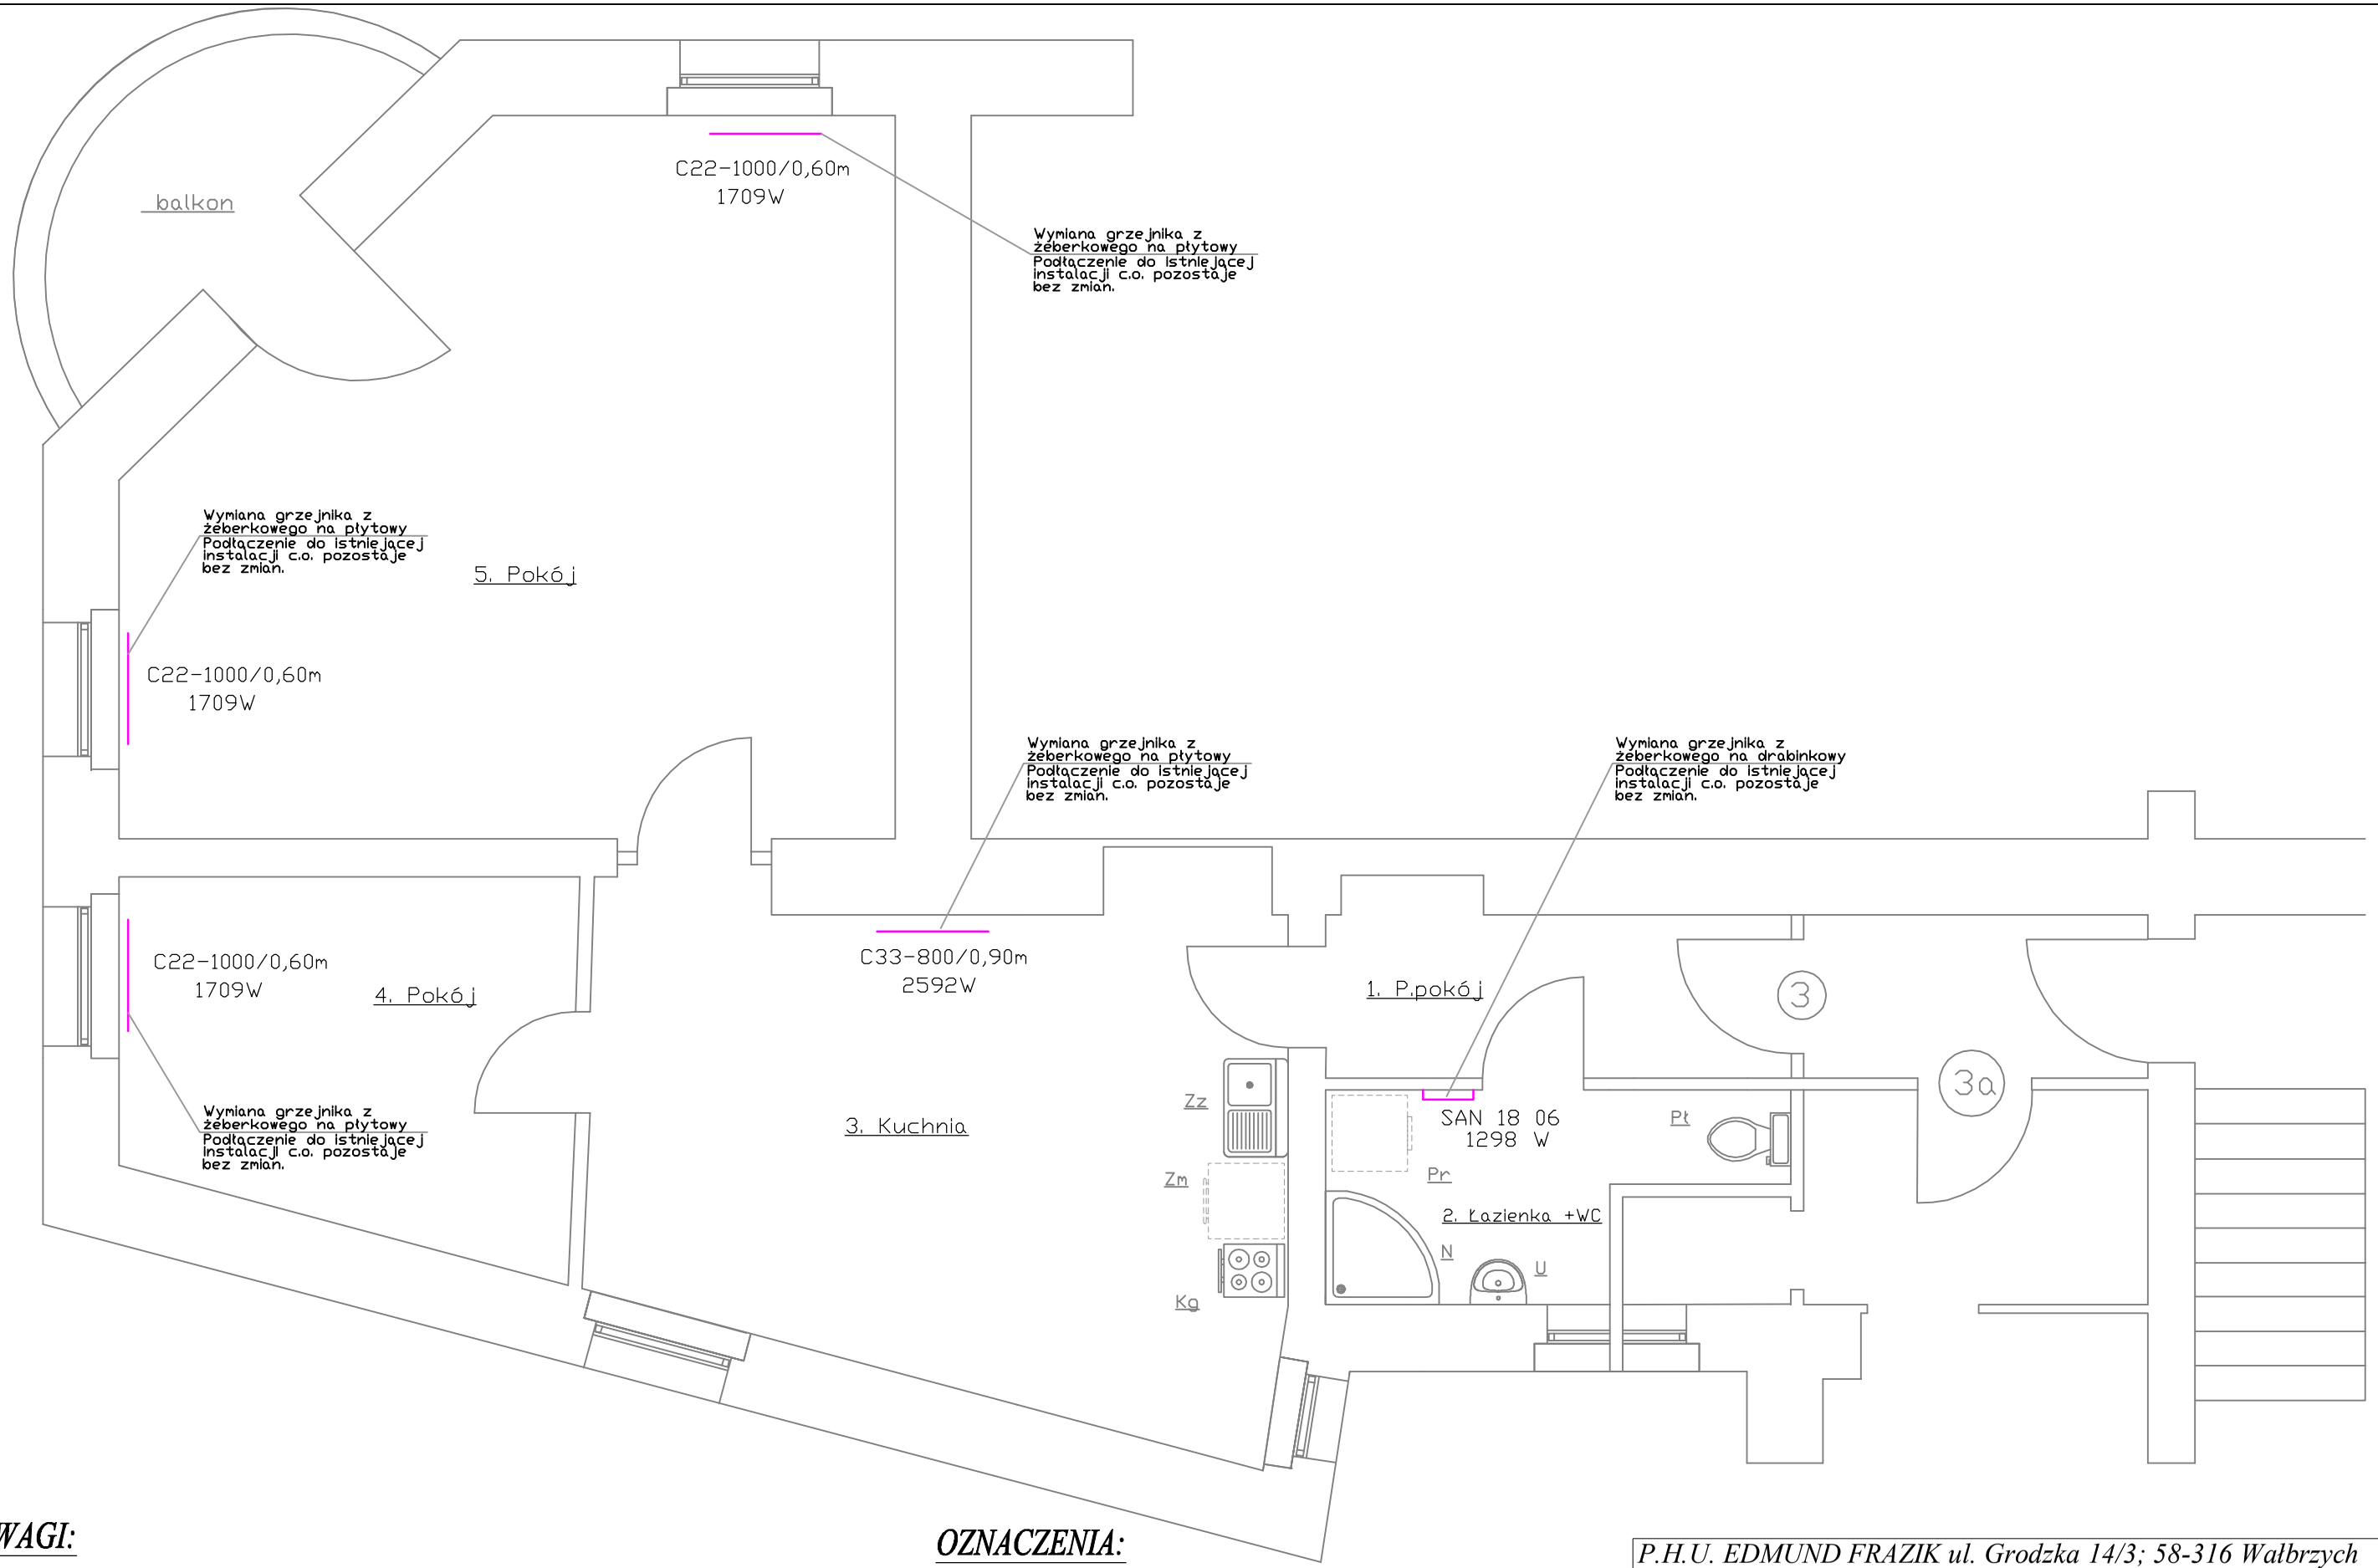

UWAGI:

1. Źródło ciepła i instalacja c.o. zostaje bez zmian
2. Na przwodzie zasilającym przy grzejnikach zamontować zawory termostatyczne, a na powrotnych grzejnikowe powrotne.

OZNACZENIA:

C22-600/0,50m
1880W
- wysokość grzejnika
- długość grzejnika
- moc grzejnika
- typ grzejnika

– grzejnik płytowy

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych

INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48		Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Wentylacja lokalu mieszkalnego nr. 3 w budynku przy ul.Sienkiewicza 9 w Wałbrzychu Instalacja centralnego ogrzewania		1:50	J-3
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Agata Nowak	135/02/DUW	24.05.2017r.	