

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Sporządzono dnia 01.08 2017 r.

Opinia Nr 007873

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Komuny Paryskiej nr 1/7 w Dąbrowie

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wykazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn awarii działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 5 można przeznaczyć do podłączenia pieca 60 kW.
2. Wentylacja mechaniczna kuchni może pozostać w przewodzie nr 4 po likwidacji wentylacji pokoi.
3. Wentylację mechaniczną łazienki wykonać wg obowiązujących przepisów - projektu.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez okna lub wentylację dla pieca 10 wykonanej wg projektu.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Adam Labuda, Remigiusz Sajdek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZ

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szyk orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia




Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)


MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyja

SZKIC ORIENTACYJNY

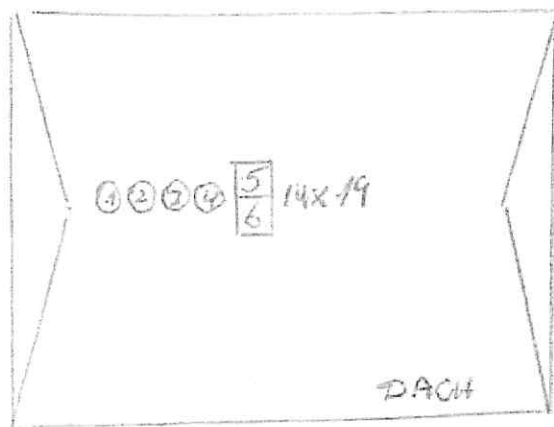

PRZEWODY 1, 2, 3, 4 OD UMIEŚCENIA STRYCHU
RURKOWE W CIĄGNIĘCIU TERMOIZOLACJI

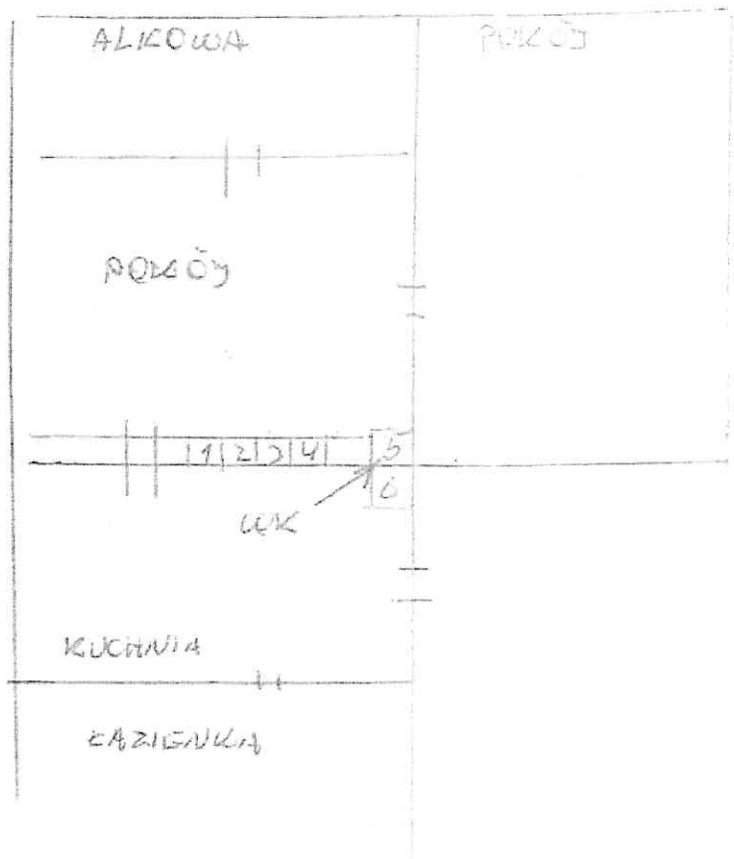

	1	2	3	4	5	6
STRYCH						
II P				WK de 7	WK	N-7
I P		W.p. 4				WK 4 N-4
PATIO						N-1
PRAWICA						

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja