

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Szczegółowo: Identyfikacja, dnia 22.05.2017 r.

Opinia Nr 007761

WZP 896-000-20-52 wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dąbkowicza nr 16/5-6w Wąbrzeźna
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

2. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:
 Istniejące pozwolenie w sprawie mieszkaniowa to pozwolenie domowe.

1. Pizewod kompowy nr. 1 (50x50cm) może być przeznaczony dla pieca Cetai.
2. Zderzające wprawione kuchni i tarciela wdrożenie w obowiazujacy przepis i w oparciu o projekt.
3. Dla prawidłowego działania urządzenia konieczne jest zapewnienie należytego przepływu powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie wentylacyjne.

Alternatywa: zamieść piec CO (dla: kocioł gazowy CO i zamkniętą komorę palącą do zamkniętego układu powietrzno-spalinowego zgodnie z wymaganiem producenta i w oparciu o projekt.

Inne uwagi:

Kontrolir dokonal: Marina Buzich, Artur Tabuda

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Brańdy Kamen
1 egz. dla RZK Szczecina - Zduń

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szcze orientacyjny na odwrócie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

mi
Miejski Zarząd Edukacji i Kultury, a także
BIURO GOSPODARSTWA
"BIAŁOBRODZI"
58-304 Kraków, ul. Gen. A. 163

26.01¹² 2017

Sklad i druk: POLDRUK - tel. 74 664 26 06




Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominarski)

~~MISTRZ KOMINIARSKI~~

mgr inż. Roman Kominarski

SZKIC ORIENTACYJNY

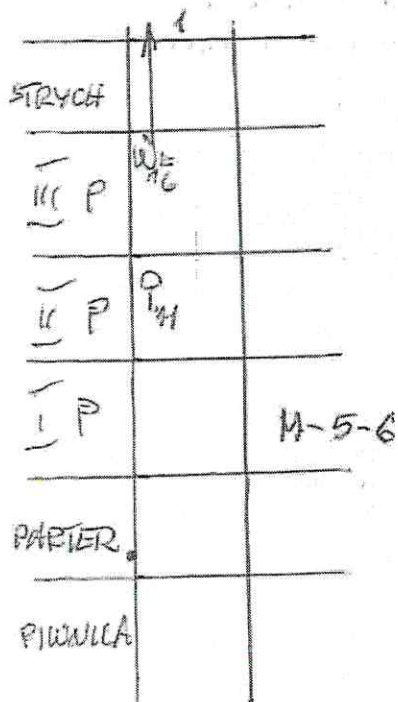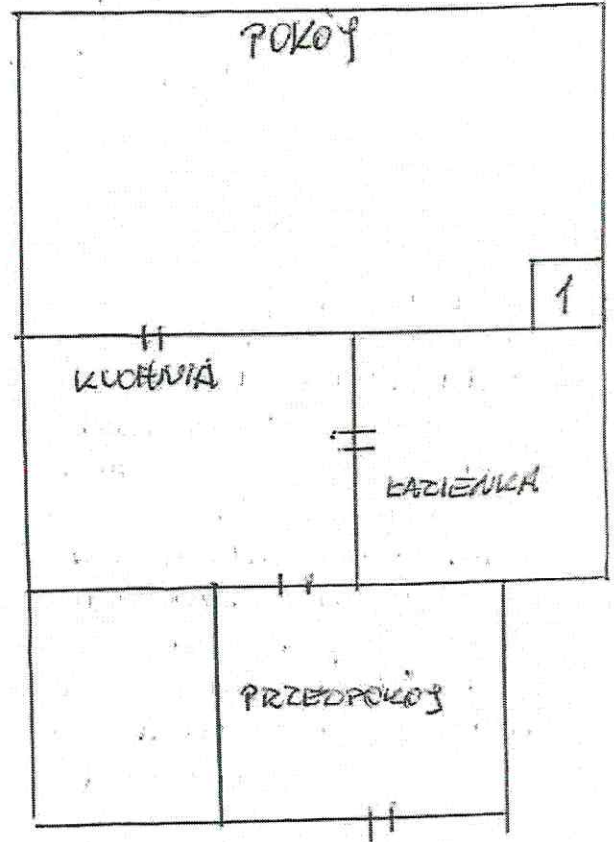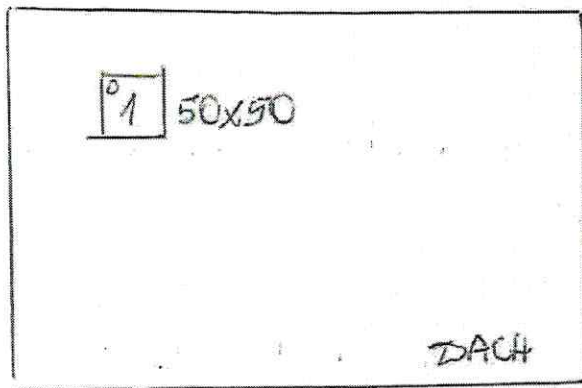

MISTRZ KOMINIARSKI
Marcin Buciało