

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 943-27-32
NIP 586-069-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 24.03.2017 r.

Opinia Nr 007704

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dubois nr 4/3 w Dąbrowieku
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Piec kominowy nr 2 może być przeznaczony dla pieca
Otar - piec istniejący
2. Wentylacja wywiewna powieszczona z piecem CO istniejąca
prawidłowa, w przewodzie nr 7. Wentylacje nawiewną dla
CO wykonać z zewnętrz budynku - istniejąca z kominu
niepewniłowa
3. Wentylacje wywiewną kuchni i łazienki wykonać wg obowiązujących
przepisów - projektu. Alternatywnie wentylacje wywiewną, łazienki
można podłączyć do przewodu nr 10. Podłączenie wykonać
leżakiem z wentylem
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić
napływ powietrza z zewnątrz poprzez uprządkowanie okien

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Buciak, Artur Labuda

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia
prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Miejski Zarząd L. ...

Marcin Buciak
58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ 165

29.03.2017

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Marcin Buciak
Marcin Buciak

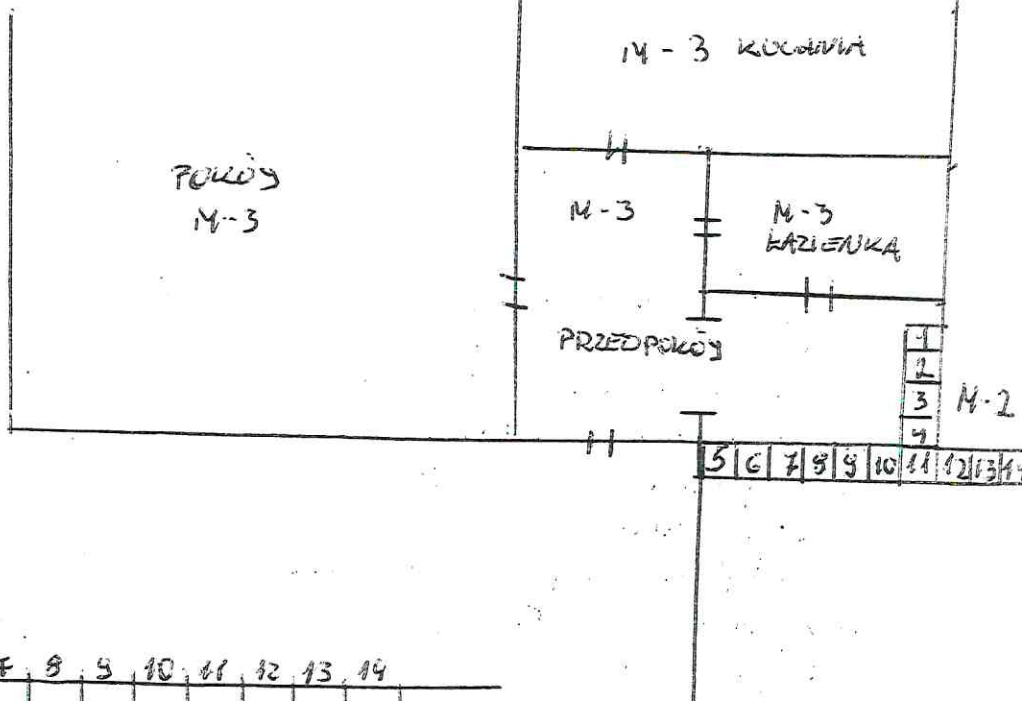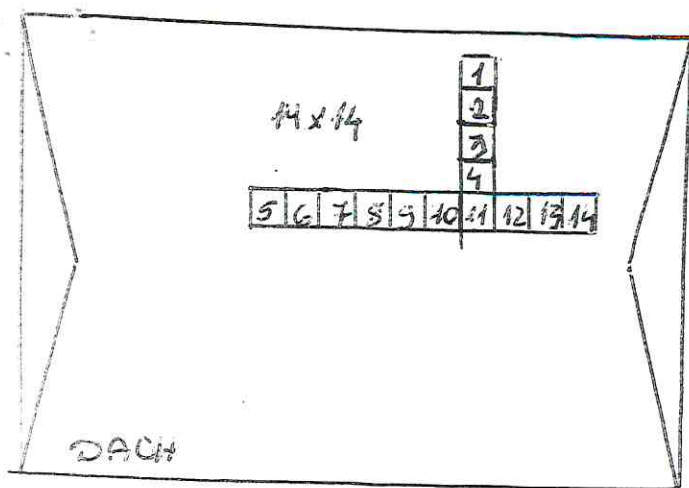

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STRICH														
I P					WE 11					COK 11				M-11 M-10
I P				W podł 5		WK 6		WT 5					WPP 5	COG 5 M-6 M-5
PARTER		COK 3	P 2				W 3						WE 2	M-3 H-2
PIONKA														

MISTRZ KOWALSKI
Marcin Buciak