


Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania

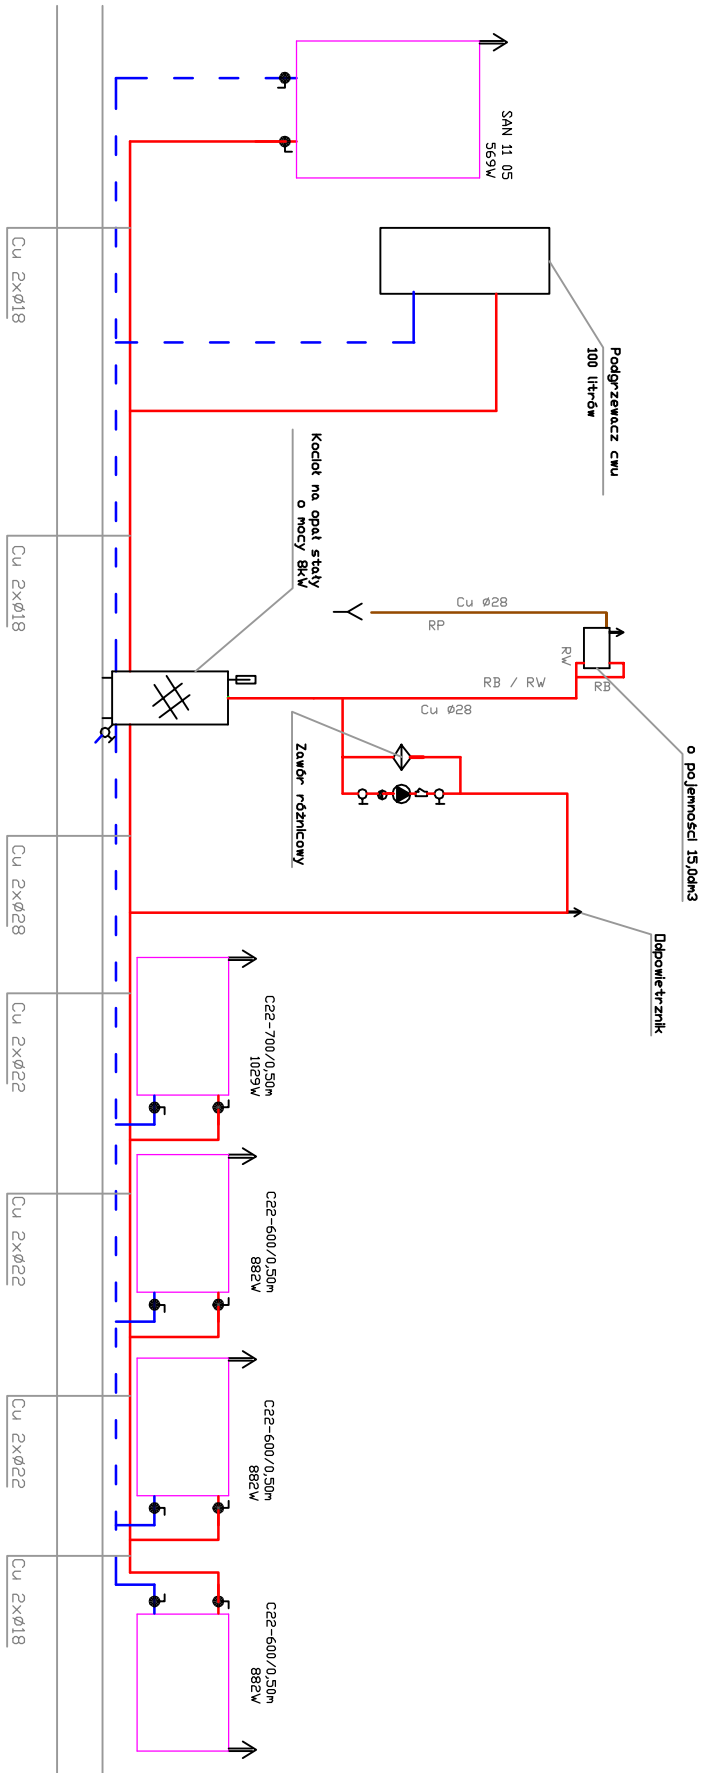

UWAGI:

- Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łęczonych lutem miękkim,
- Na przewodzie zasilającym przy grzejnikach zamontować zawory termostaticzne, a na powrotnych grzejnikowe powrotne.

OZNACZENIA:

C22-600/0,50m
1880W

- wysokość grzejnika
- długość grzejnika
- moc grzejnika
- typ grzejnika

— grzejnik płytowy

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych			
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Kaszubskiej 20	1:50	J-3
Instalacja centralnego ogrzewania			
Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data	Podpis
Agata Nowak	135/02/DUW	04.08.2017r.	
PROJEKTOWAŁ			