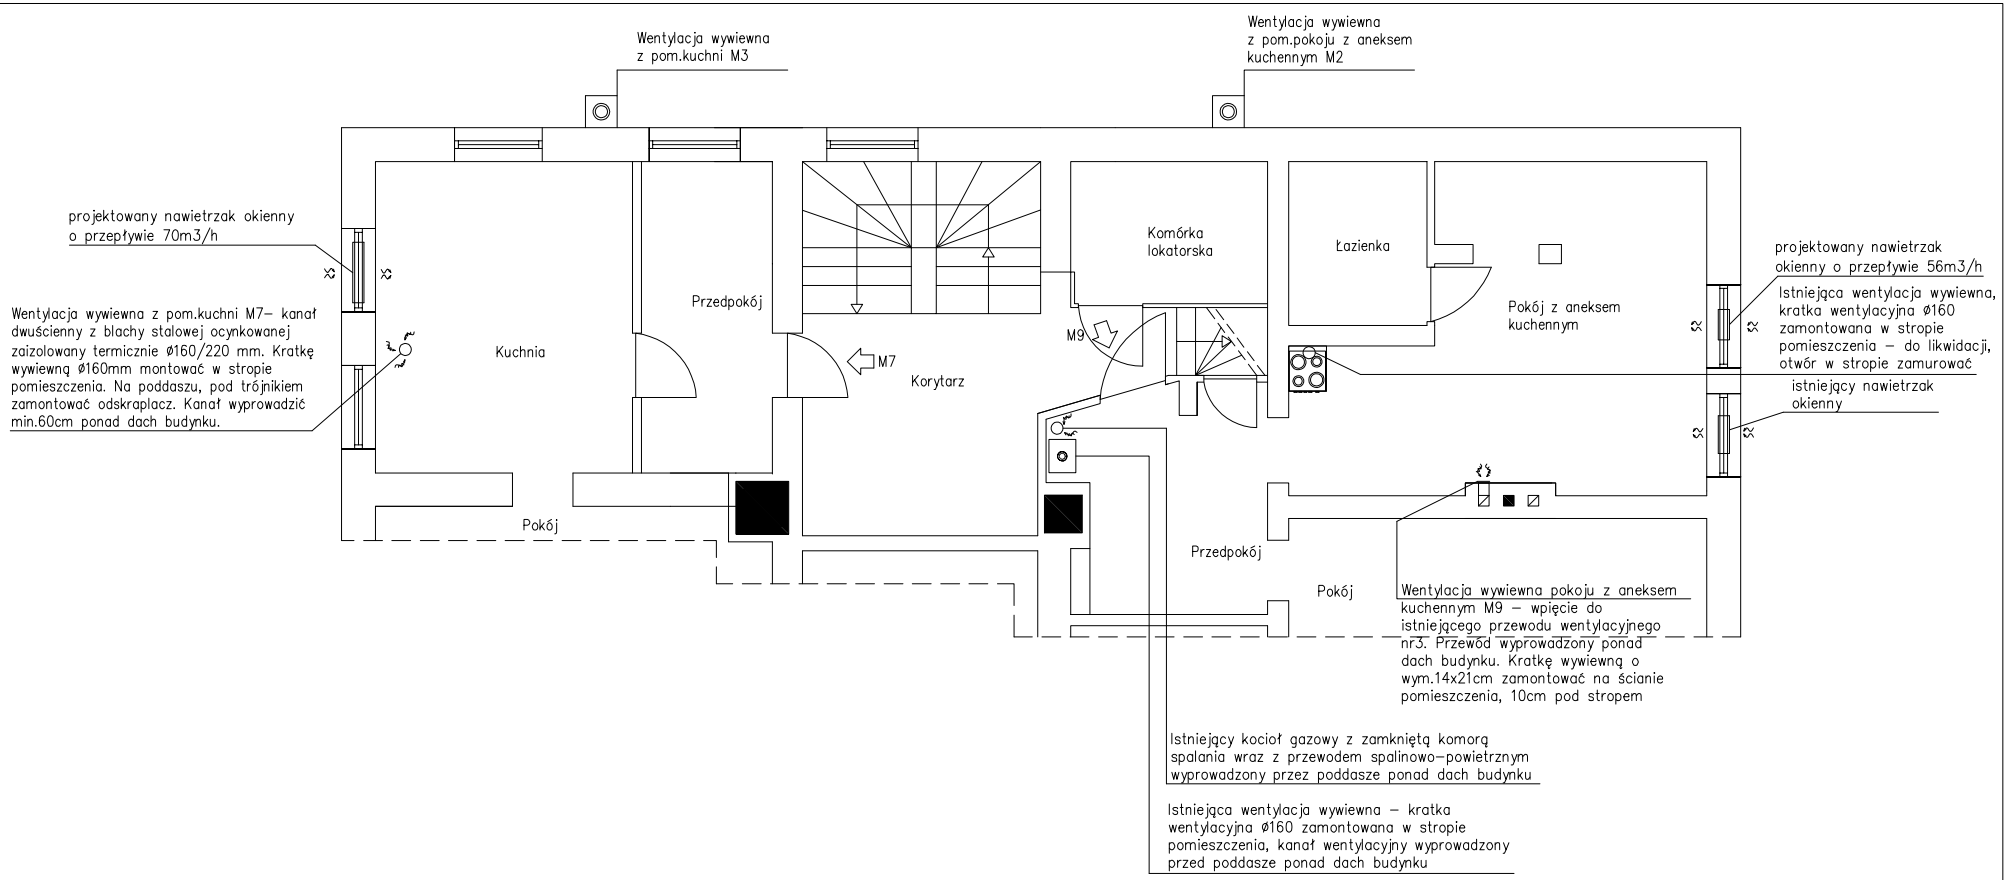

UWAGA:
Kanał wentylacji wywiewnej obudować płytami OSB o gr.10mm montowanymi do wsporników drewnianych przytwierdzonych do ściany szczytowej. Wsporniki wykonać z drewna sosnowego zabezpieczonego przed szkodnikami drewna, grzybami i wilgocią. Płyty OSB pokryć warstwą kleju zbrojonego siatką a następnie położyć warstwę masy tynkarskiej w kolorystce istniejącej elewacji.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 28 pok.23

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 25.07.2017
Asystent:	mgr inż. Jolanta Kaśkiewicz			
Temat:	"Wykonanie prawidłowej wentylacji nawiewno–wywiewnej oraz dodatkowych przewodów kominowych – wentylacyjnych dla pomieszczeń kuchennych w lokalach w budynku przy ul. Gen. Andersa 177 w Wałbrzychu" dz. nr 97/1 obręb nr 14 Biały Kamień			Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Gen.Andersa 48, 58–304 Wałbrzych			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT II PIĘTRA – LOKAL M7 I M9 – WENTYLACJA NAWIEWNO–WYWIEWNA			Nr rys.: 3