

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Psie Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
tel. kom. 70-54

Opinia Nr 008162

Walczyński, dnia 16.10.2017 r.

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Mickiewicza nr 44/1 w Walczyńcu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez BOH - Świdmęcice

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³ praca ca.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Praca ca na podłogę stałą może być
podłączona do przewodu nr 2 w pomieszczeniu
kuchni.
Uwaga: brak jest wentylacji mechanicznej

Inne uwagi: farfuga ma mieć tabortur, praca ca należy
przenieść do kuchni. Farfuga nie posiada wentylacji.

Kontroli dokonał: S. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOH - Świdmęcice
1 egz. dla RZK W. Walczyński

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj
Pieczęć i podpis

Opis 08162 -

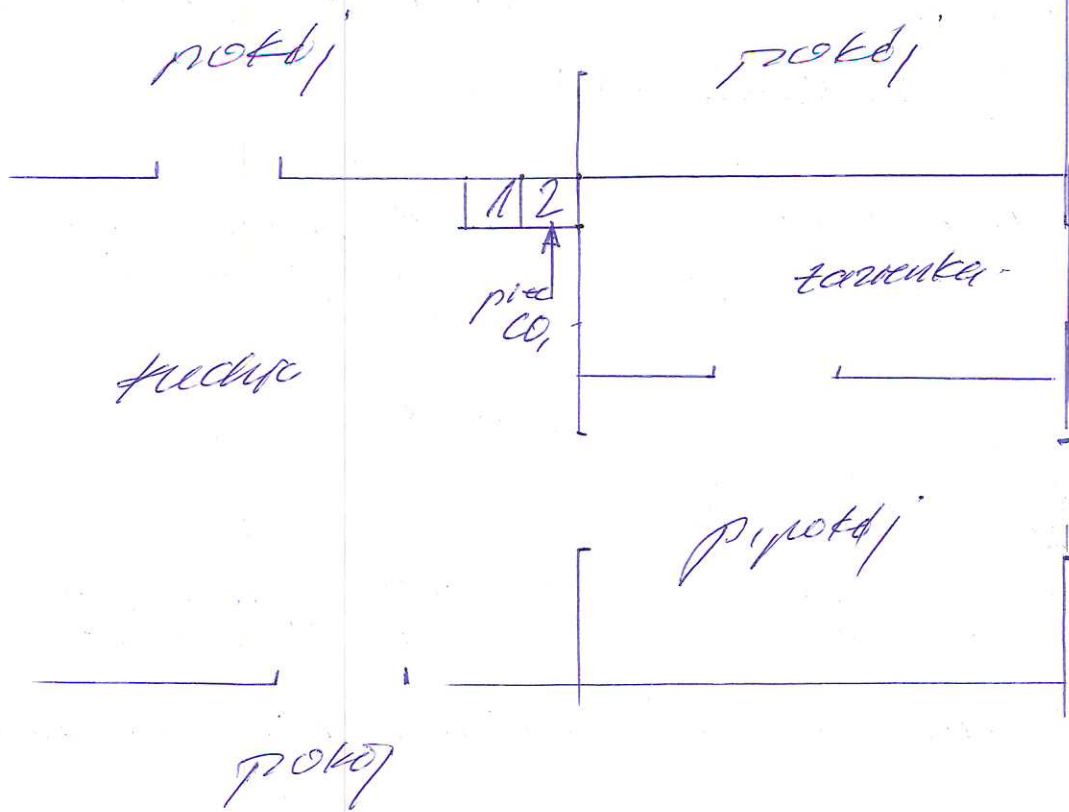

1	2	
		$\bar{\pi}_p$ - styl, - młd bez podł.
		$\bar{\pi}_p$ COgen. 2 aw. m. 14.
K_6	A	$\bar{\pi}_p$ m6
	CO1	prace m 1
		prace

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj