

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Pole Pole 8
Tel. (074) 84 23 288

Walczyński, dnia 14.08.2017 -

Opinia Nr 008014

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Staszica
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

nr 4/8 w Walczyński
MKB sp. z o.o.
BOK- Nowe Miasto -

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po odłączeniu gazowego podgrzewania wody z przewodu nr 7, będzie można podłączyć gazowy kocioł kondensacyjny zgodnie z wymogami producenta.
Wentylacja wywiewna istniejąca w przewodzie nr 6.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Samotyj, K. Mazurek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK- Nowe Miasto
w Walczyński

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj
Pieczęć i podpis

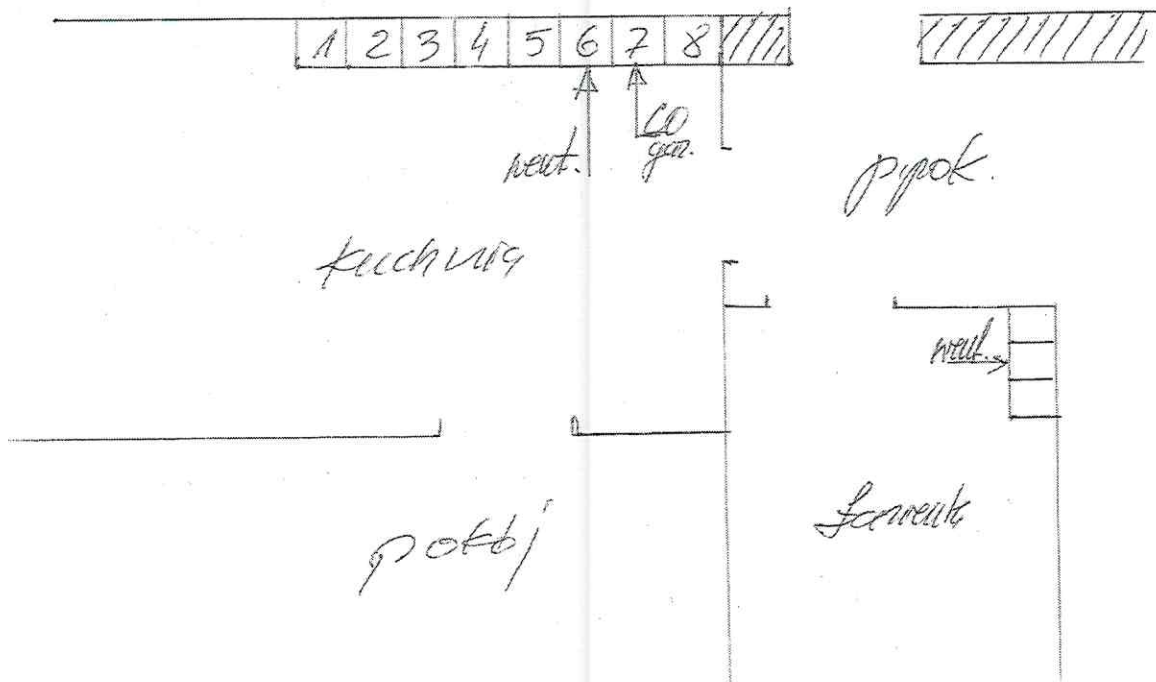

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Wk 13					Δ		III p. słych
J 12				CO 12			Wk 12	II p
					Wk 8	CO gaz 8		I p
			CO 2		Wk 2			praca
								praca

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj