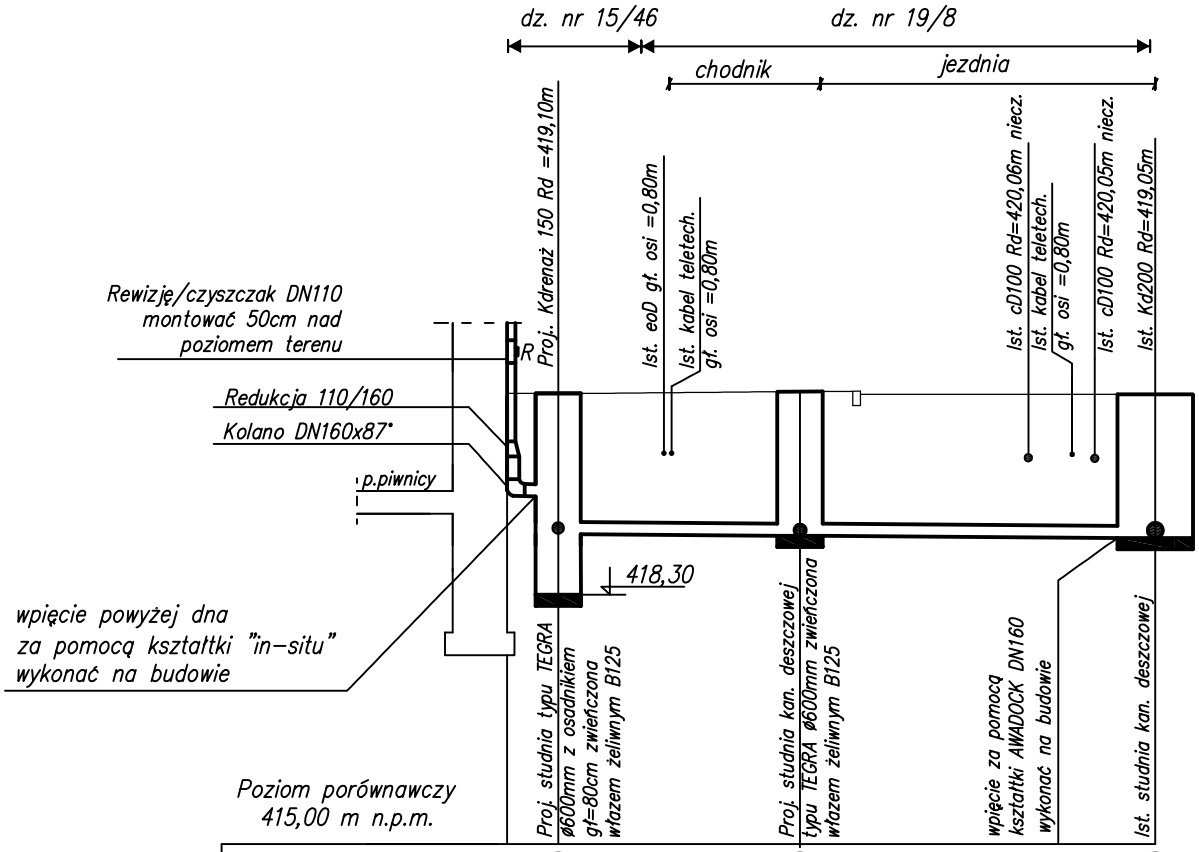

	Rd1	So5		S6		Sist.
Rzędna terenu istniejącego	420,96	420,96		420,99		420,95
Rzędna dna kanału	419,60	419,60	419,10	419,08		419,05
Zagłębienie dna kanału [m]	1.36	1,36	1,86	1,91		1,90
Odległości [m]		0,7	3,20		4,70	
Spadek			0,6%		0,6%	
Średnice, materiał		ø160x4,0 SDR41 SN4			ø160x4,0 SDR41 SN4	
Długość trasy [m]	0.00	0.70		3.90		8.60

LEGENDA:

istniejący teren
proj. kanalizacja deszczowa z rur z PVC-U ø160
proj. drenaz opaskowy dn150 z rur perforowanych na 2/3 obwodu

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06		Data: 07.2015
Asystent:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska			
Temat:	"Termomodernizacja budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 41 w Wałbrzychu wraz z odwodnieniem budynku i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym.." dz. nr 15/45, 15/46, 19/8 obr. nr 5 Piaskowa Góra			Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Westerplatte 41, 58-309 Wałbrzych			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU OPASKOWWGO			Nr rys.:4