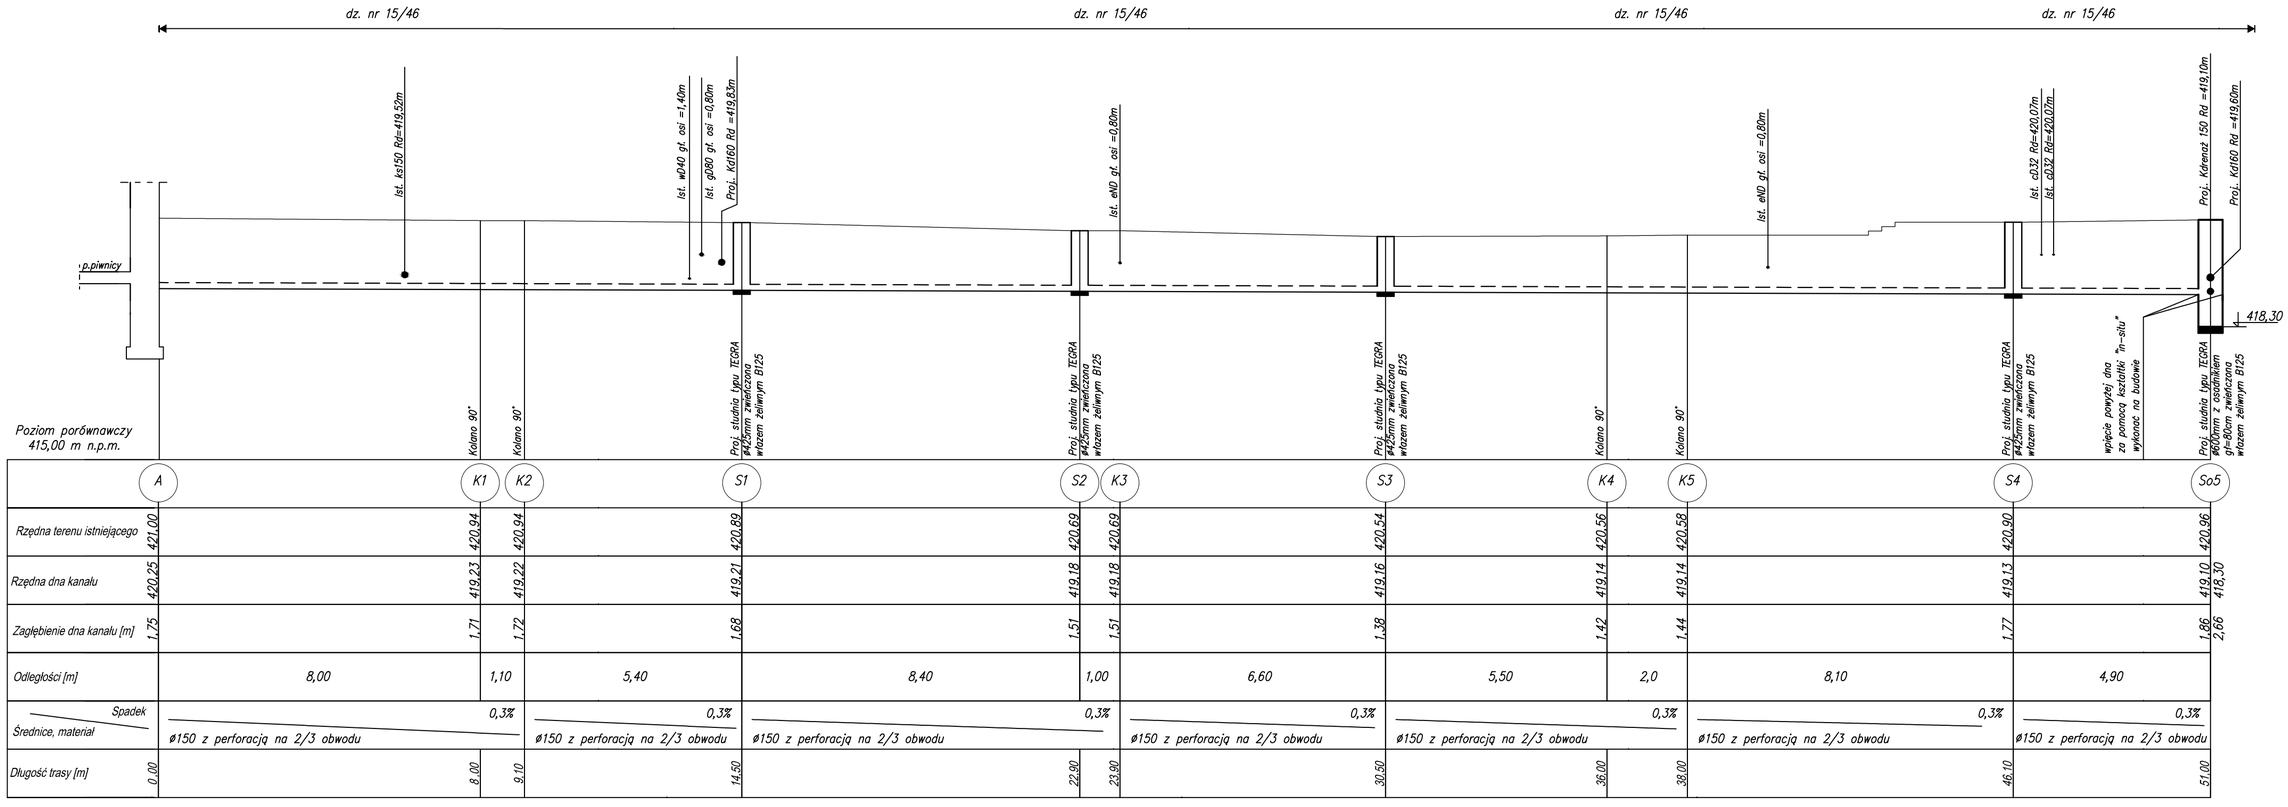

		A	K1	K2	S1	S2	K3	S3	K4	K5	S4	So5
Rzędna terenu istniejącego	421,00		420,94	420,94	420,89	420,69	420,69	420,54	420,56	420,58	420,90	420,96
Rzędna dna kanału	420,25		419,23	419,22	419,21	419,18	419,18	419,16	419,14	419,14	419,13	419,10 / 418,30
Zagłębienie dna kanału [m]	1,75		1,71	1,72	1,68	1,51	1,51	1,38	1,42	1,44	1,77	1,86 / 2,66
Odległości [m]		8,00	1,10		5,40	8,40	1,00	6,60	5,50	2,0	8,10	4,90
Spadek / Średnice, materiał		ø150 z perforacją na 2/3 obwodu (0,3%)			ø150 z perforacją na 2/3 obwodu (0,3%)	ø150 z perforacją na 2/3 obwodu (0,3%)		ø150 z perforacją na 2/3 obwodu (0,3%)	ø150 z perforacją na 2/3 obwodu (0,3%)		ø150 z perforacją na 2/3 obwodu (0,3%)	ø150 z perforacją na 2/3 obwodu (0,3%)
Długość trasy [m]	0,00		8,00	9,10	14,50	22,90	23,90	30,50	36,00	38,00	46,10	51,00

LEGENDA:

istniejący teren
proj. kanalizacja deszczowa z rur z PVC–U ø160
proj. drenaz opaskowy dn150 z rur perforowanych na 2/3 obwodu

Uwaga:
– na skrzyżowaniach z kablami teletechnicznymi i energetycznymi należy zamontować rury ochronne dwudzielne typu Arot ø110

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06	Data: 07.2015
Asystent:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska		
Temat:	"Termomodernizacja budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 41 w Wałbrzychu wraz z odwodnieniem budynku i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym.." dz. nr 15/45, 15/46, 19/8 obr. nr 5 Piaskowa Góra		Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Westerplatte 41, 58–309 Wałbrzych		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU OPASKOWGO		Nr rys.:2