


- Legenda:
- projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC.
  - istniejąca kanalizacja sanitarna.

Uwagi:

- minimalny spadek z jakim należy prowadzić projektowaną instalację sanitarną wynosi 2‰.

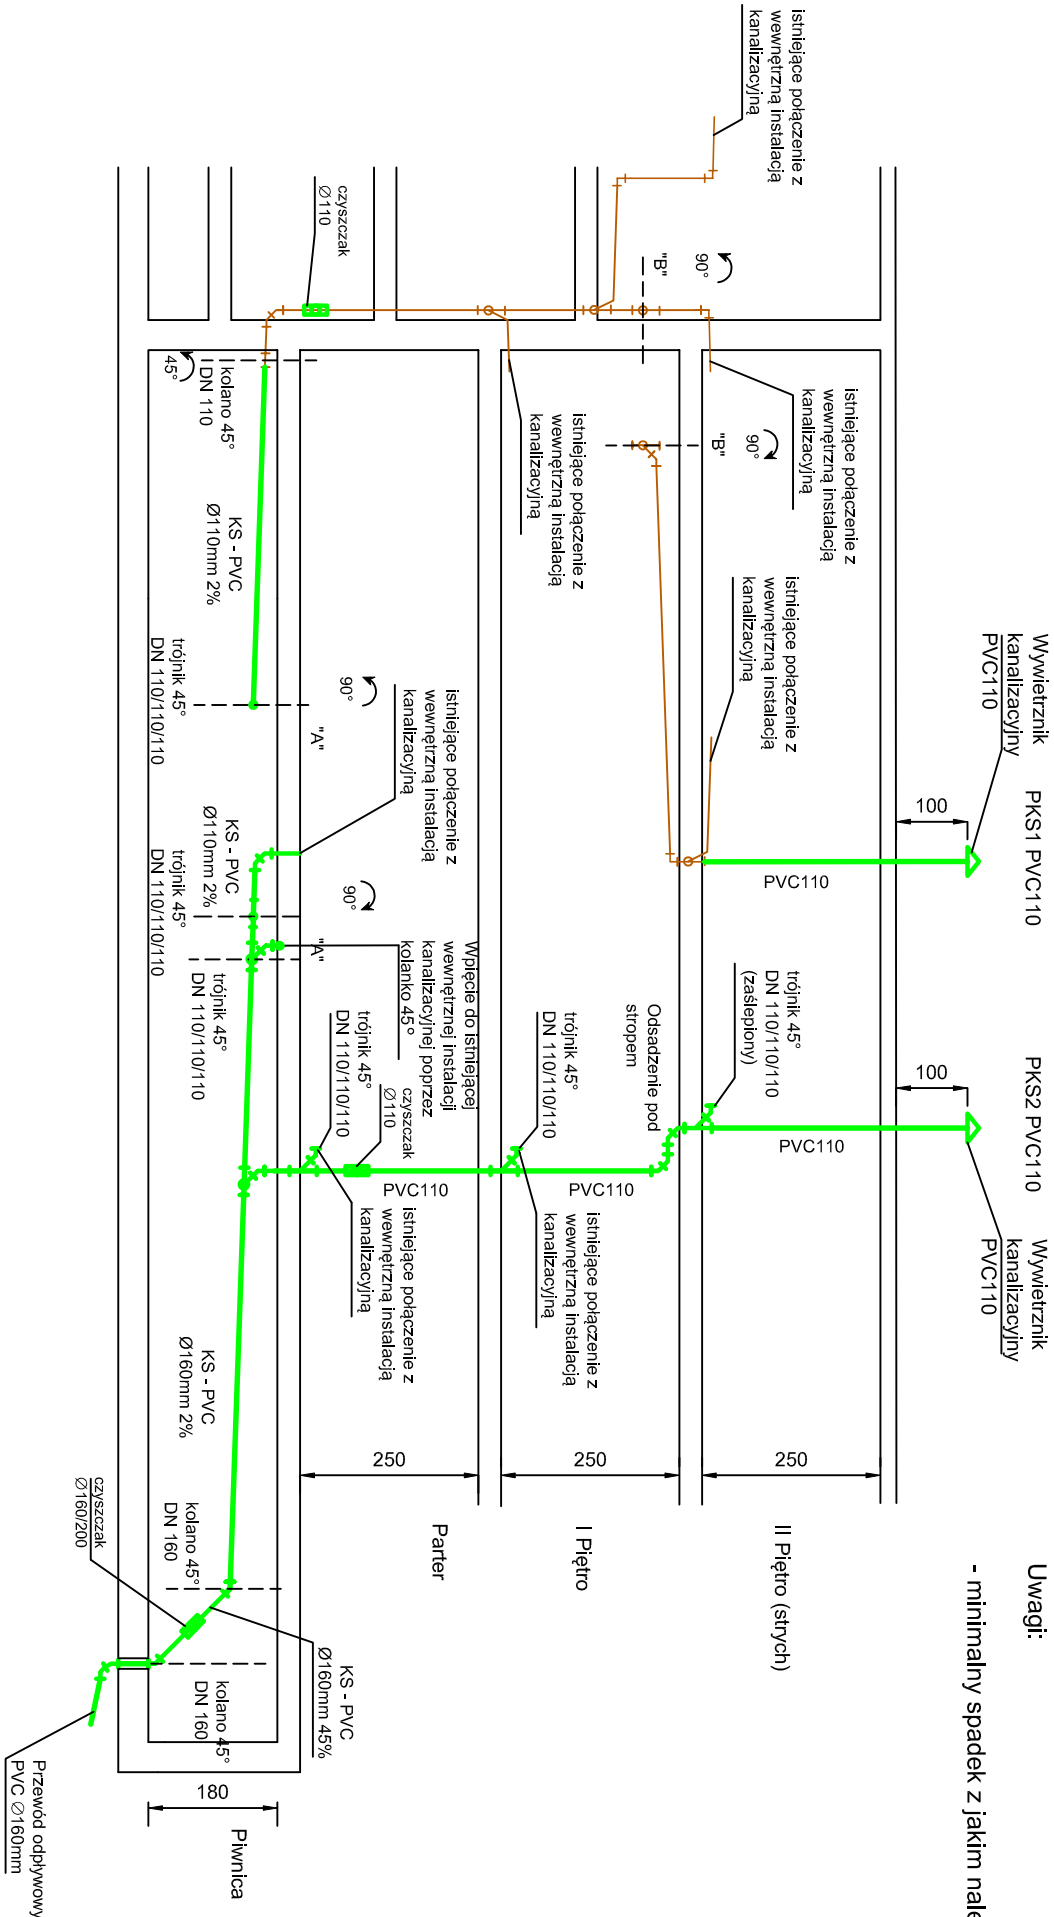

<div><div><div></div><div>KAPINUS</div></div><div>PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY</div></div>				www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376 ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)	
Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa ul. Strzegomska 37, 58-308 Wałbrzych		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Strzegomska 37, 58-308 Wałbrzych		Data: 07.2015	
Temat: Drenaż budynku, odprowadzenie wód deszczowych i izolacja przeciwwilgociowa		Stadium: PB	Branża: S	Arkusze: A3	
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas		Typu rysunku: Rozwinięcie projektowanej instalacji kanalizacyjnej		Skala: 1:100	
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski				Nr rys. 18/S	
Asystował: inż. Mateusz Ożga					