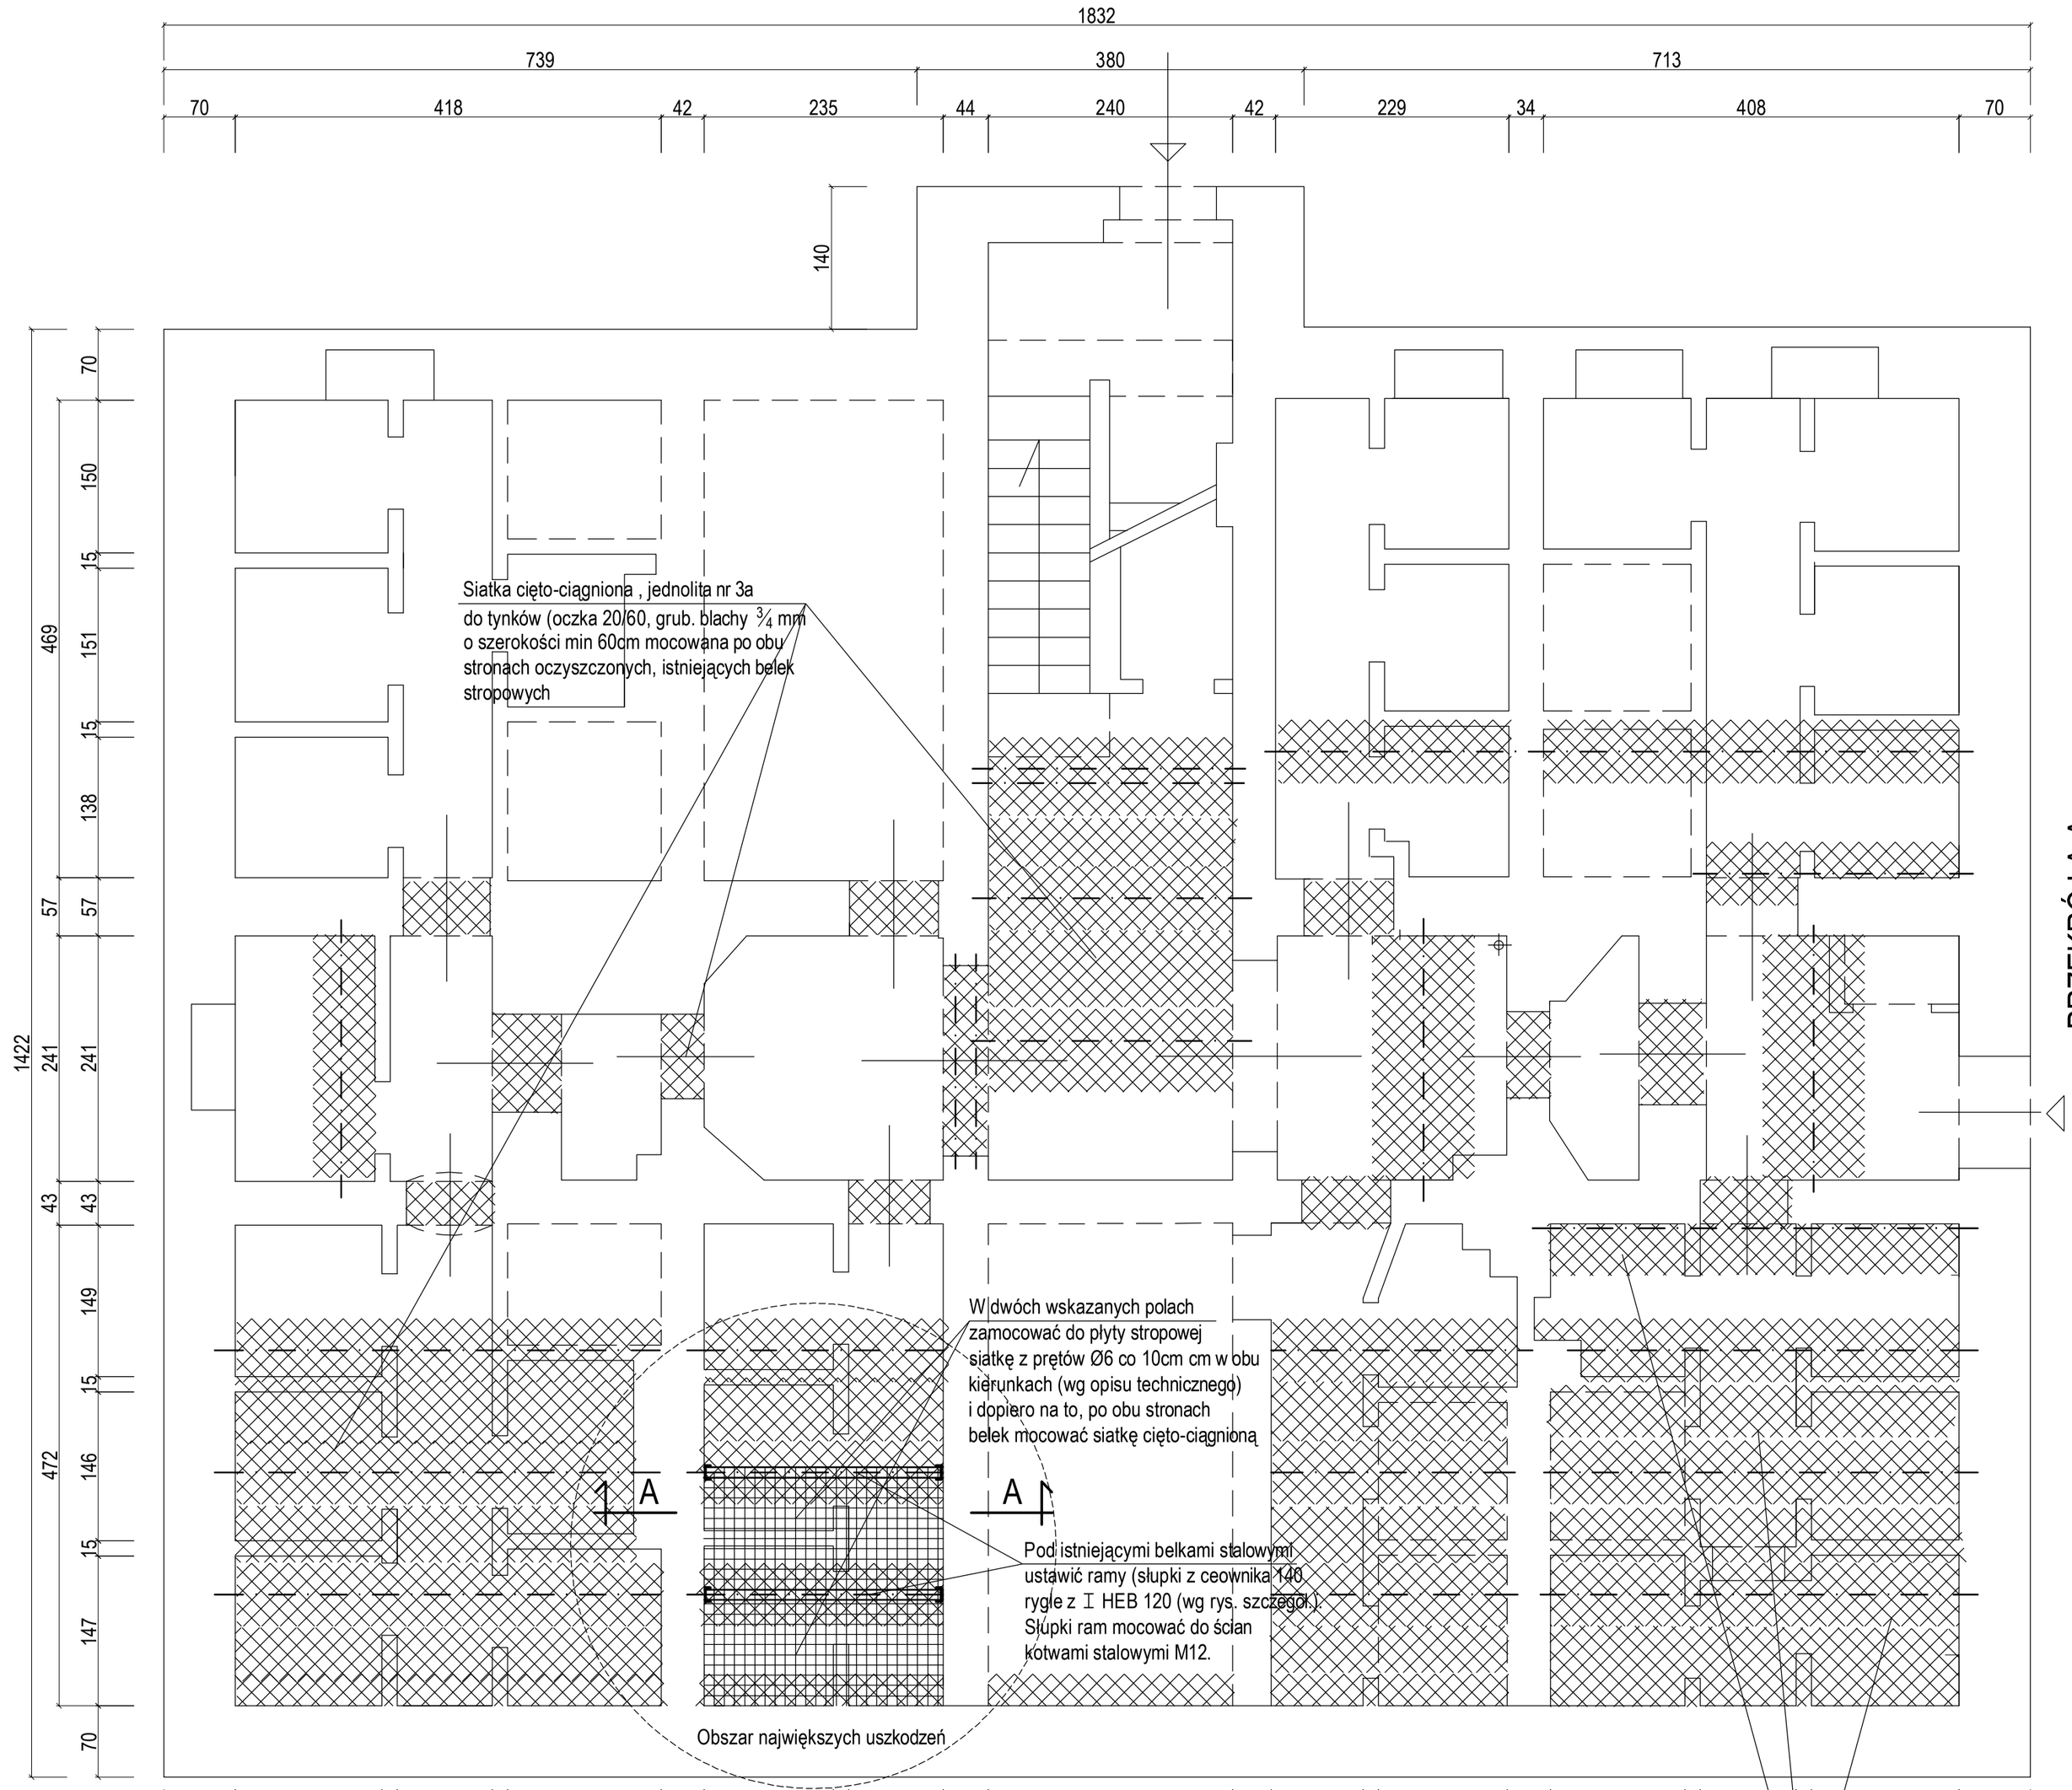

Odkryte, skorodowane belki, wymagające zabezpieczenia

UWAGI :

- Technologia wykonania wzmocnień wg opisu technicznego
  Ceowniki przyścienne (od Nr 1 do Nr 3A) mocować
  środnikiem do ściany za pomocą kotew stalowych M12
  w odstępach co ok.50cm)
- Wymiary sprawdzić na budowie
- Zestawienie stali profilowej wg rys. nr 3/3

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:20

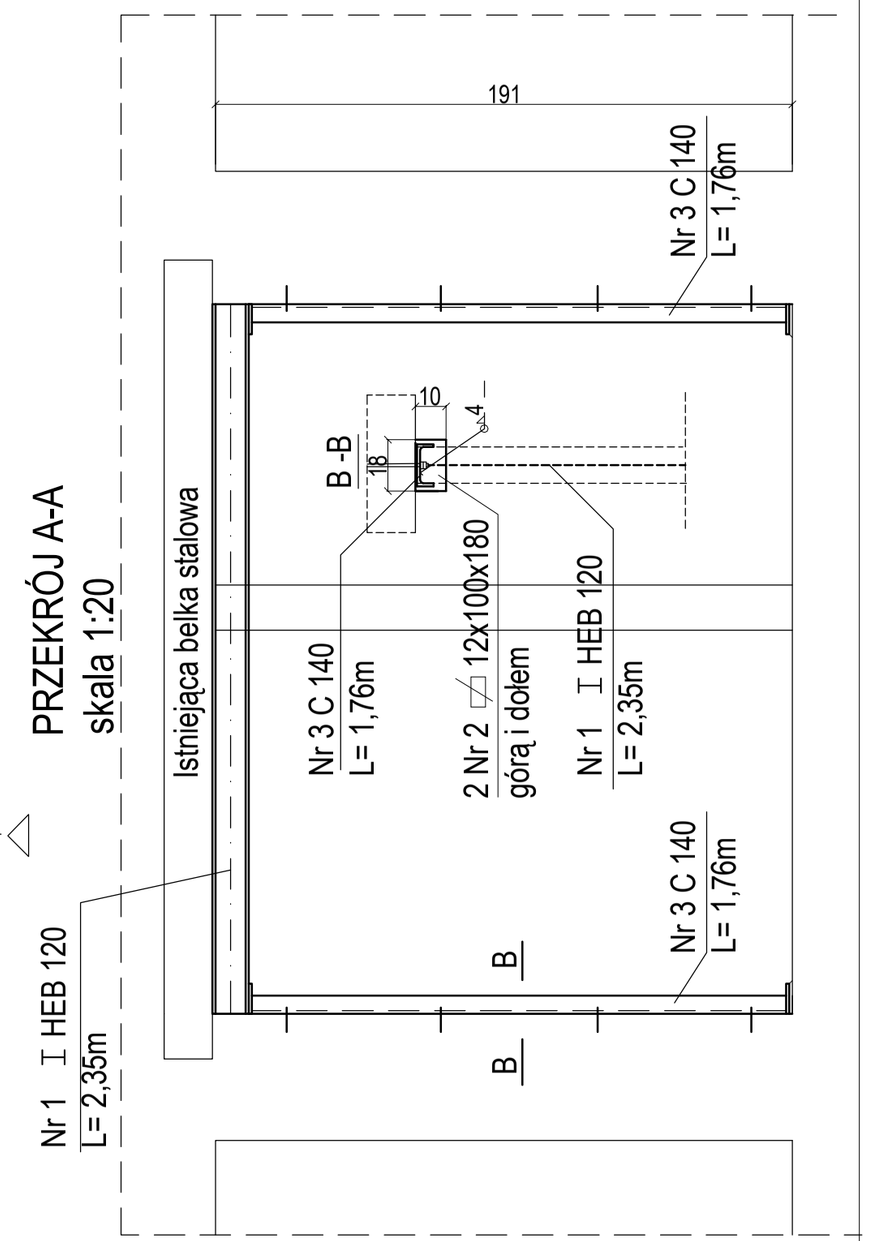

STAL PROFILOWA S235JR
CEGŁA CERAM. PEŁNA KL.150
ZAPRAWA MARKI 5 i 8

USŁUGI PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE
inż. Edward Knapczyk
ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Niepodległości nr 180 w Wałbrzychu		Obiekt: Budynek mieszkalny, Wałbrzych, ul. Niepodległości 180 dz. nr 28/8, obr. Podgórze nr 41	
Temat: PROJEKT WZMOCNIENIA STROPÓW NAD PIWNICAMI		Stadium: PB	Branża: A-K / Data: 11.2017
Projektant:	inż. Edward Knapczyk nr upr.UAN.VI-P/3/144/84 oraz ANF 2/92/83r.	Tytuł rysunku: RZUT PIWNIC REMONT I WZMOCNIENIE STROPÓW	Skala: 1:50, 1:20
asystent:	mgr inż. Agata Knapczyk nr upr. 80/DOŚ/15		Nr rys. 2/3