

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY św. FLORIAN we WROCŁAWIU

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WAŁBRZYCH  
FILIA: 58-510 SZCZAWNO ZDRÓJ  
ul. Różana 1, tel. (074) 643-27-32  
NIP 698-900-20-54

Opinia do opinii nr 007218.....z dnia 21.05.2016

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej..... nr 121/koszt.  
w Wałbrzychu  
administracyjnym przez R.O.U. Szczawinski

1. Ustalenie prawidłowości podłączenia.....

W związku z czym stwierdza się co następuje :.....

.....aktualizacja.....

Uwagi.....

Wałbrzych 30.06.2017.....

/uprawniony mistrz kominiarski /

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Buciak

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 21.07. 2016 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu  
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WALBRZYCH  
ALTA: 88-810 000 000 000 000  
1. Różana 1, tel. (074) 663-27-32  
NIP 886-066-20-54 z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Opinia Nr 017218

w budynku przy ul. Ducławskiej nr 121/146. użył. w Walbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Szczawienko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>1</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>1</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>2</sup>

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejące przewody w lokalu to przewody dyfuzyjne. Przewody nr 1, 2 można przeznaczyć dla pieca podłogowego, pieca zaw. lub pieca kuchennego. Dla innych urządzeń grzewczych i wentylacji należy zainstalować nowe przewody zgodnie z obowiązującym przepisami i w oparciu o projekt.
2. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń zapewnić odpływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiązane.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Burek, Remigiusz Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczawienko

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samoraj

# SKŁAD ORIENTACYJNY

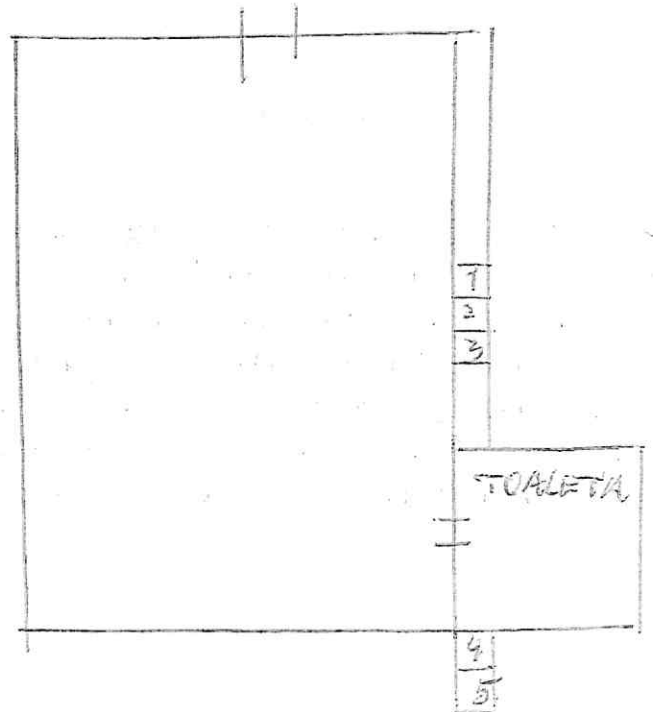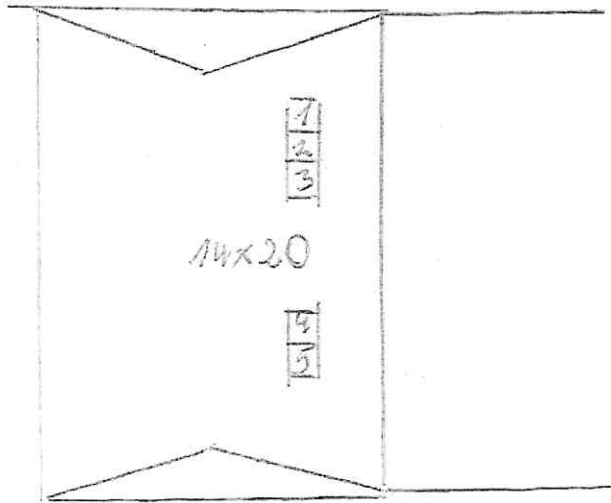

	1	2	3	4	5	
STRYCH IV P		P <sub>13</sub>				N-13 N-12
III P	P <sub>10</sub>			P <sub>9</sub>		N-10 N-9
II P			LOK 7			N-7 N-6
I P				LOK 3-4		N-5 N-4 N-3
PARTER				LOK 2		N-2 LOK. UŻYTKOWY
PIWNICA						

MISTRZ KOMINIARSKI  
Sebastian Samotyja