

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczecin, dnia 17.07.2017 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
TEL: 58-310 520 20 20 20
ul. Rożana 1, tel. (071) 343-27-32
NIP 898-000-20-54

Opinia Nr 007865

wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 132/5A w Dąbryży

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
- ~~3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy 1 może być przeznaczony dla pieca kuchenno-kałlowego, a przewód 2 dla pieca kałlowego poligowego.
2. Wentylacja wywiewna kuchni rurowa prawidłowa
3. Niewielka prawidłowa.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Bociak, Radosław Syrcanicki

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkie orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Skład druk: POLDRUK - tel. 74 664 26 06

Za zgodność
z oryginałem

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
"BIAŁY KAMIEŃ"
58-304 Walbrzych, ul. Gen. Andersa 16
(1)

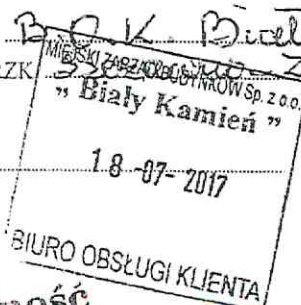



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siera

Pieczęć i podpis

142/16

SZKIC ORIENTACYJNY

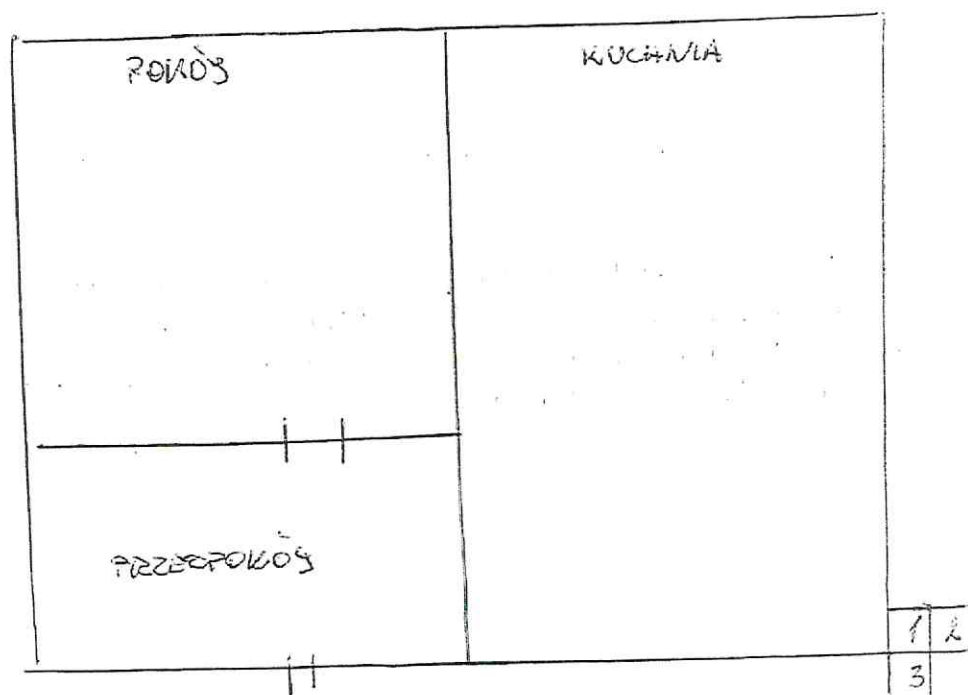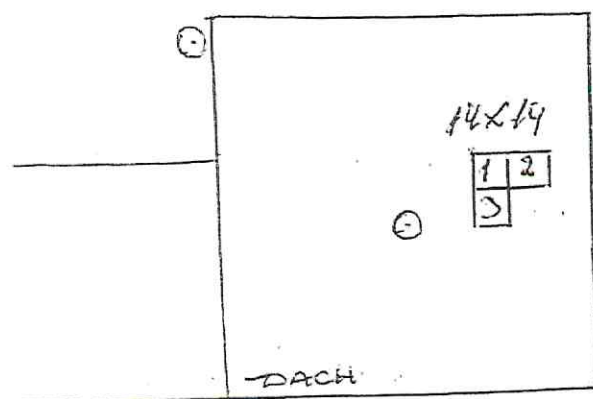

	1	2	3
STRYCH LP	P		
LP	K 5A	P 5	
PARTER			OK 2
PŁOWNIA			

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
 Daniel Siara