

=====

**PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK**  
**58-306 WAŁBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54**

=====

## **PROJEKT BUDOWLANY**

na wykonanie wentylacji wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 10 w  
budynku przy ulicy Mieroszowskiej nr 7 w Wałbrzychu  
– kategoria budynku - XIII

obiekt	-	lokal mieszkalny
adres	-	Wałbrzych ul. Mieroszowska nr 7/10 dz. bud. 32/2 obręb nr 44 Glinik
inwestor	-	M Z B sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu
branża	-	budowlana
data opracowania	-	28 luty 2018r.

**JAN BARBIERIK**  
Upr. do kierowania, nadzorowania  
i projektowania robotami budowlanymi  
w specj. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ  
ARCHITEKTONICZNEJ, GAZOWEJ I CIEPLNEJ  
Nr UPR. A UF-1-4/94/78, A UF-1-4-139/78  
UAN VI-F/3/63/89, UAN VI-F/3/198/89

Projektant : Jan Barbierik.....  
upr. UAN.VI/f/3/198/89  
DOŚ/BO/1486/01

### spis treści:

- strona tytułowa
- oświadczenie projektanta
- kserokopie pism
- opis techniczny
- rysunki:
  - rzut mieszkania i szczegóły

Wałbrzych dnia 28 luty 2018 r.

## OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane  
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z późniejszymi zmianami)

## OŚWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

wykonanie wentylacji wywiewno-nawiewnej w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku przy  
ulicy Mieroszowskiej nr 7 w Wałbrzychu

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy  
technicznej.

**JAN BARBIERIK**  
Upr. do kierowania, nadzorowania  
i projektowania robotami budowlanymi  
w specj. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ  
ARCHITEKTONICZNEJ, GAZOWEJ I CIEPLNEJ  
Nr UPR. A UF-1-409/78, A UF-1-4-139/78  
UAN.VI-F/3/63/89, UAN.VI-F/3/198/89

Projektant:.....  
Jan Barbierik

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

o doposażeniu samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym

Włocławek, dnia 20.11.2018 r.

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Okrywał (m) Jan Barbierek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Zaświadczenie  
o numerze weryfikacyjnym:  
DOŚ-X4F-UEL-L3R \*

Pan Jan Barbierek o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/1486/01  
adres zamieszkania ul. Włosa 64, 58-306 Wąbrzych

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-28 roku przez

Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

• Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pib.org.pl](http://www.pib.org.pl) lub kontaktując się z Biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Wydział Budownictwa  
Planowanie i Wykonawstwo  
ul. Włocławska 1a.7  
86-800 Włocławek

Opis techniczny  
do projektu budowlanego na budowę wentylacji wywiewno - nawiewnej

**Dane ogólne**

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie półzwartej na 2-gim budynku, całkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne pozostałe drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty papą.  
Lokal posiada instalacje wod. - kan. i elektryczną - stan techniczny tych instalacji dobry.  
Ogrzewanie lokalu – na opał stały. Lokal składa się z izby.  
Kubatura budynku – 1.620 m<sup>3</sup>

**Zakres opracowania**

Projekt obejmuje budowę wentylacji wywiewno – nawiewnej w kuchni – izba - w lokalu mieszkalnym

**Opis robót**

w pomieszczeniu izby wykonać kanał wentylacji wywiewnej o przekroju dn 150 mm z blachy kwasoodpornej z wyprowadzeniem poprzez strych ponad koronę połączyć na wysokość minimum 70 cm – kanał ten wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem. Kanał ten u dołu na strychu zaopatrzyć zbiorniczek ze skraplaczem.

W ścianie zewnętrznej pod oknem w pomieszczeniu kuchni wykonać wentylację nawiewną o przekroju kanału 14x14 cm z usytuowaniem 30 cm nad podłogą.

**Zakres oddziaływania inwestycji**

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziaływanie niniejszego zamierzenia zamyka się w granicach budynku mieszkalnego oraz działki do których inwestor posiada tytuł prawny.

Z uwagi za zakres prac w obrębie jednego budynku (wentylacja nawiewno - wywiewna) i nie ingerowaniu poza jego obszar, całkowity zakres oddziaływania prac i robót budowlanych zamyka się w granicach jak wyżej.




JAN BARBIERIK  
Upr. do kierowania, nadzorowania  
i projektowania robotami budowlanymi  
w specj. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ  
ARCHITEKTONICZNEJ, GAZOWEJ I CIEPŁEJ  
Nr UPR. A UF-1-4/94/78, A UF-1-4/94/78  
UAN.VI-F/3/63/89, UAN.VI-F/3/198/89



BLACHA KWASOODPORNA

WIERNA PIENIERALNA 5cm

SZCZEGÓŁ "A"

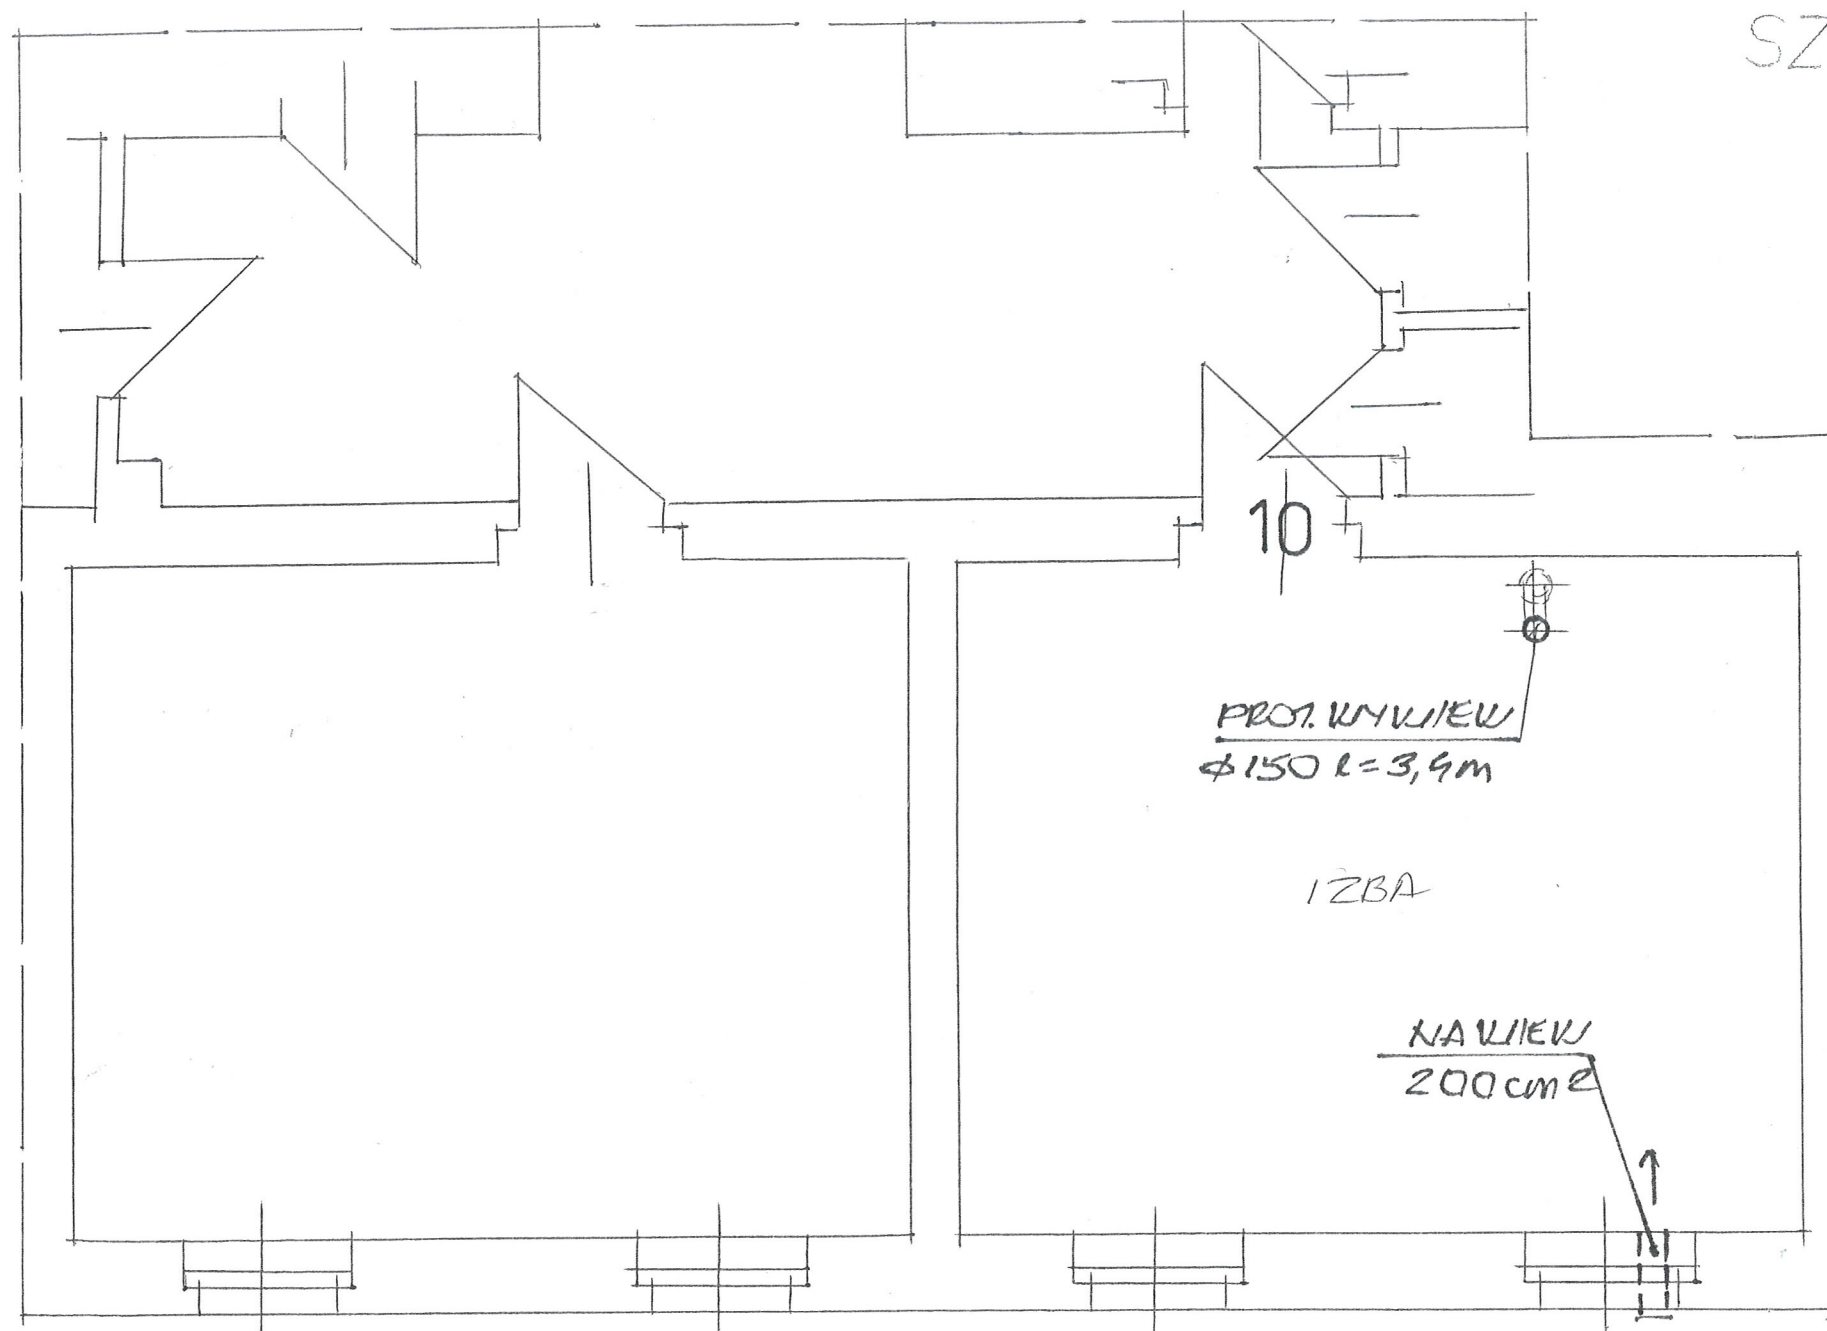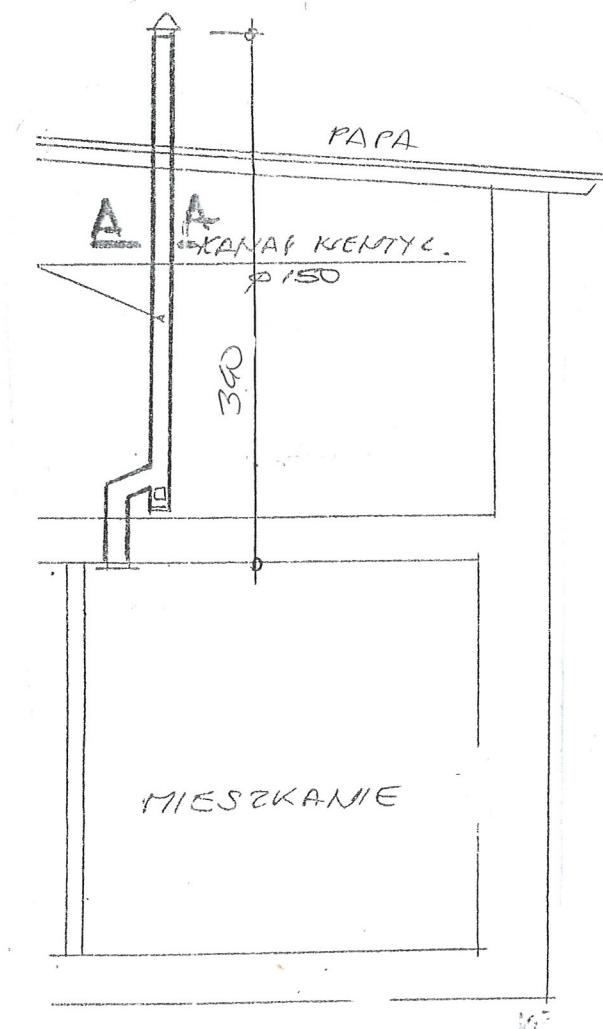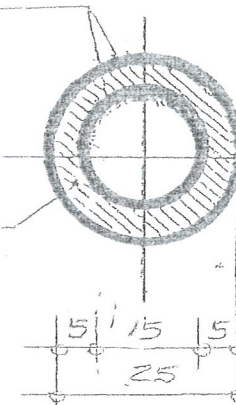

MIESZKANIE NR10  
2-PIĘTRO 1:50

INWENIAR	MZB SP. Z O.O. W KARBETACH	DATA
OBIEKT ADRES	MIESZKANIE ul. MIEROSZKOWSKA Nr 7/10	28.02.18
TEMAT	KENTYLACJA KAN. - KAN.	SYMBOL 11.50
PROJEKTANT	JAN PARBIERIK Upr. do kierowania, nadzorowania i projektowania robotami budowlanymi w spec. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ARCHITEKTONICZNEJ, GAZOWEJ I CIEPLNEJ Nr UPR. A.UF-1-4-94/78, A.UF-1-4-139/78 UAN.VI-F/3/63/M, UAN.VI-F/3/138/39	WYKRES 1

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁOWA I WYKONANIA ODBIORU ROBÓT WENTYLACYJNYCH I KANAŁU SPALINOWEGO

## **1. Przedmiot i zakres opracowania**

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wentylacyjnych związanych z wykonaniem wentylacji nawiewno - wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku mieszkalnym przy ulicy Mieroszowskiej nr 7 w Wałbrzychu

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną:

- wykonanie wentylacji wywiewnej w lokalu mieszkalnym
- wykonanie wentylacji nawiewnej
- wykonanie nowego kanału wywiewnego w lokalu mieszkalnym, kanał ten poprzez strych wyprowadzić ponad połacie dachu

## **2. Materiały**

Blacha stalowa kwasoodporna o grub. 0.6 mm

Wełna mineralna przy ociepleniu kanałów – wentylacyjnych i dymowych

Zabezpieczenie rur wywiewnych przy przejściu przez stropy drewniane i dach wełną mineralną grub. minimum 10 cm

## **3. Sprzęt do wykonania robót**

Wykonawca winien dysponować:

- elektronarzędziami do wykonania robót wentylacyjnych
- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robót na wysokości
- sprzętem zapewniającym bezpieczne wykonanie robót

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć aktualne ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji

#### 4. Transport i składowanie

- wykonawca winien dysponować dostępem do środka transportu 0,9 tony
- dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinno nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamknięte, zabezpieczać od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwić utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności.
- składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu lub uszkodzeniu. Należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
- środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów i urządzeń
- w czasie transportu i wyładunku oraz składowaniu urządzeń budowlanych należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności:
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się w ładowni: z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio i zabezpieczyć i przewozić odpowiednio np. betoniarkę, zgrzewarki
  - załadunek i rozładunek winien odbywać się ostrożnie, aby nie narazić na uszkodzenia powłok lakierniczych i osłon
  - w czasie transportu i składowania materiałów budowlanych powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami atmosferycznymi
  - parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Materiały i wyroby o zbliżonych lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach można zastosować za zgodą projektanta i inwestora.
- materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego
- urządzenia dostarczone przez inwestora powinny być zaopatrzone w świadectwa jakości

- sposób składowania materiałów budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów i zgodnie z zasadami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.

## **5. Wymagania dotyczące wykonania robót**

- przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO tom I
- dla prowadzenia robót budowlano- montażowych robót ogólnobudowlanych winien być ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branżowych np. elektryczne, instalacje sanitarne – kierownicy robót
- Kierownik budowy jak i kierownicy robót powinni się wpisać w dziennik budowy oraz złożyć odpowiednie oświadczenia o podjęciu obowiązków w Starostwie Powiatowym w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robót przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji robót ogólnobudowlanych
- projekt organizacji robót ogólnobudowlanych powinien zawierać:
- harmonogram robót uwzględniający ich rodzaj, kolejność, terminy i etapy jak również metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracowników
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów
- wykonawca robót ogólnobudowlanych powinien mieć zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów
- zasilanie placu budowy w energię elektryczną
- łączność telefoniczną



- dokumentację prawną robót to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz

- 4 -

- z kosztorysem oraz zezwolenia na budowę, umowę na zlecony zakres robót, harmonogram robót budowlano-montażowy uzgodniony ze wszystkimi wykonawcami
- roboty budowlano – montażowe robót instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych mogą wykonywać osoby legitymujące się aktualnymi uprawnieniami do wykonywania tych robót wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP
- trasa przebiegu kanałów wentylacyjnych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji przejścia przez stropy i ściany powinny być wykonane w warunkach osłonowych między pomieszczeniami, przejścia kanałów wykonać w sposób szczelny
- kanały wentylacyjne i dymowe należy montować do ścian w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie
- łączenie rur kwasoodpornych i żaroodpornych za pomocą zgrzewania i na nity
- zabrania się cięcia blach piłkami, brzeszczotami, a wyłącznie przez cięcie nożycami lub gilotyną ochronę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z wymogami WRWiO
- wykonywanie przebić, wykuć pod wentylacje typu „Z” należy dostosować do wymaganej szerokości i głębokości wykonywanego kanału, połączenia ścianek przednich z istniejącymi murami wykonywać za pomocą strzępi
- uzupełnienia tynków po wykuciach i zamurowaniach wykonać tynkiem o strukturze i barwie tynku istniejącego
- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ściankach działowych, osłaniających ich konstrukcję oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych
- przewody wentylacyjne mocować do ścian co 150 cm

## 6. Kontrola, badania i odbiór robót

a/ oględziny i próby sprawdzające poprawność wykonania robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych

b/ do odbioru końcowego robót, wykonawca powinien przedłożyć:

- 5 -

- wypełniony dziennik budowy
- oświadczenia wykonanych robót sporządzonych przez – kierownika budowy, kierowników robót instalacji sanitarnych i elektrycznych
- opinię kominiarską o szczelności wykonanych kanałów
- aktualną dokumentację powykonawczą, w przypadku od jej częściowego odstąpienia
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości oddania wykonanych robót do użytkowania
- zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń
- dokonanie odbioru robót do eksploatacji powinno być zakończone spisaniem protokołu odbiorczego podpisanego każdej ze stron

#### 7. Dokumenty odniesienia – stanowiące podstawę wykonania robót

- przepisy prawa budowlanego
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

**JAN BARBIERIK**  
Upr. do kierowania, nadzorowania  
i projektowania robotami budowlanymi  
w specj. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ  
ARCHITEKTONICZNEJ, GAZOWEJ, CIEPLNEJ  
Nr Upr. A-1474/78, A.UF-1-4-139/78  
UAN.VI-F/3/63/89, UAN.VI-F/3/198/89  
sporządził

**Specyfikacja materiałowa:**

- |   |      |
|---|------|
| 1. kratka wentylacyjna z blachy stalowej ocynkowanej Ø150 mm  | szt. |
| 2. kolano 90° z blachy stalowej ocynkowanej, dwupłaszczzowe, izolowane termicznie wełną mineralną o śr. 150/225 mm    | szt. |
| 3. rura wentylacyjna z blachy stalowej ocynkowanej o śr. Ø150 mm  | mb   |
| 4. rura wentylacyjna z blachy stalowej ocynkowanej, dwupłaszczzowa, izolowana wełną mineralną o śr. Ø150/225 mm       | mb   |
| 5. trójjnik 90°z blachy stalowej ocynkowanej, dwupłaszczzowy, izolowany termicznie wełną mineralną , o śr. 150/225 mm | szt. |
| 6. wyczystka  | szt. |
| 7. odskraplacz  | szt. |
| 8. przejście dachowe z blachy stalowej ocynkowanej Ø225 mm  | szt. |
| 9. parasol  | szt. |
| 10. wyrzutnik   | szt. |
| 11. dachówka ceramiczna karpiówka   | szt. |
| 12. blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5 mm  | kg   |