

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój dnia 07.08. 2017 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WALBRZYCH  
TEL: 88-310 SZCZAWNO ZDRÓJ  
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-57  
NIP 898-800-20-64

Opinia Nr 007880

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Orkana nr 95/5-6 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Szczawienko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 1 można przeznaczyć do podłączenia pieca CO na opał stały lub do podłączenia kotła gazowego CO z zamkniętą kolumną po zamontowaniu wkładu spalniczego dla którego zarys powietrza wykonano z boku budynku.
2. Wentylację wywiewną wykonać wg obowiązujących przepisów.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez otwarcie nawiewne! W przypadku pieca CO stać wykonać odpowiednią wentylację nawiewną.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Fabiś, Remigiusz Sadyk

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczawienko  
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój



Potwierdzenie odbioru opinii  
dnia 10.08.2017 podpis: W. Szczawienko

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych zmian należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Sebastian Samotyja

# SZKIC ORIENTACYJNY

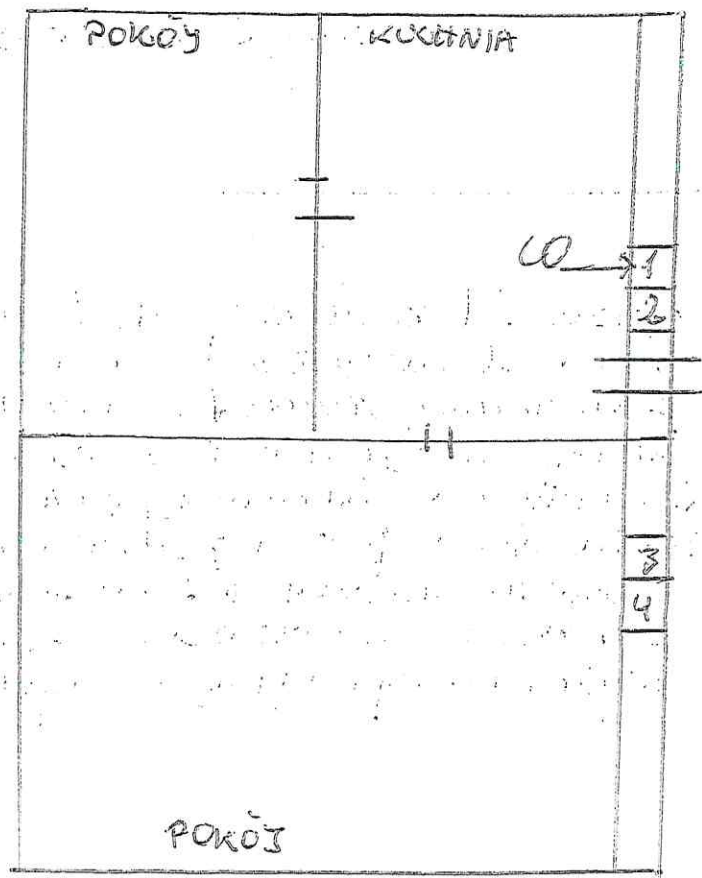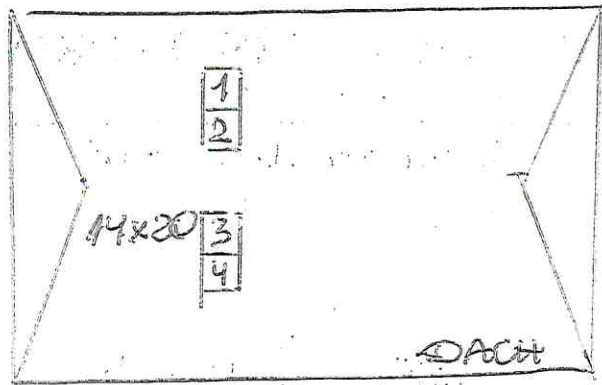

	1	2	3	4
STYCH				
II P.			K <sub>10</sub> M-10 P <sub>10</sub> M-11	
I P.	CO 5-6	P <sub>7</sub>	M-7 M-5-6	
PARTER			L <sub>3</sub> P <sub>3</sub> M-34	
PŁOWNIA				

MISTRZ KOMINIARSKI  
Sebastian Samotyj