

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) WAO,  
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIU  
REGONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
88-501 WAŁBRZYCH, Pałac Pole 8  
Tel. (074) 84 23 238

Opinia Nr 008337

Walcbrzych, dnia 10.02.2018


z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości 124/5 Walcbrzych  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFB sp. z o.o.  
BOH - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

grze + went.

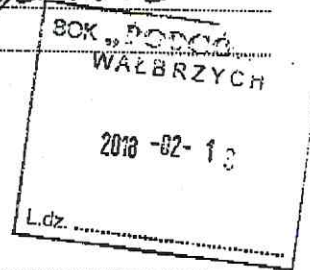

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód kominowy m. l. o wym. 50x50cm  
może być przeznaczony do podłączenia pieca  
grzewczego.  
Łatwo jednoizbony - należy wykonać wentylację  
wewnętrzną grawitacyjną a także zapewnić  
dostływ powietrza z zewnątrz

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Samotyja

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOH - Podgórze  
w Walcbrzych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szyć orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
MISTRZ KOMINIARSKI  
(uprawniony do wydawania opinii)  
Sebastian Samotyja

Pieczęć i podpis

opm19 08337

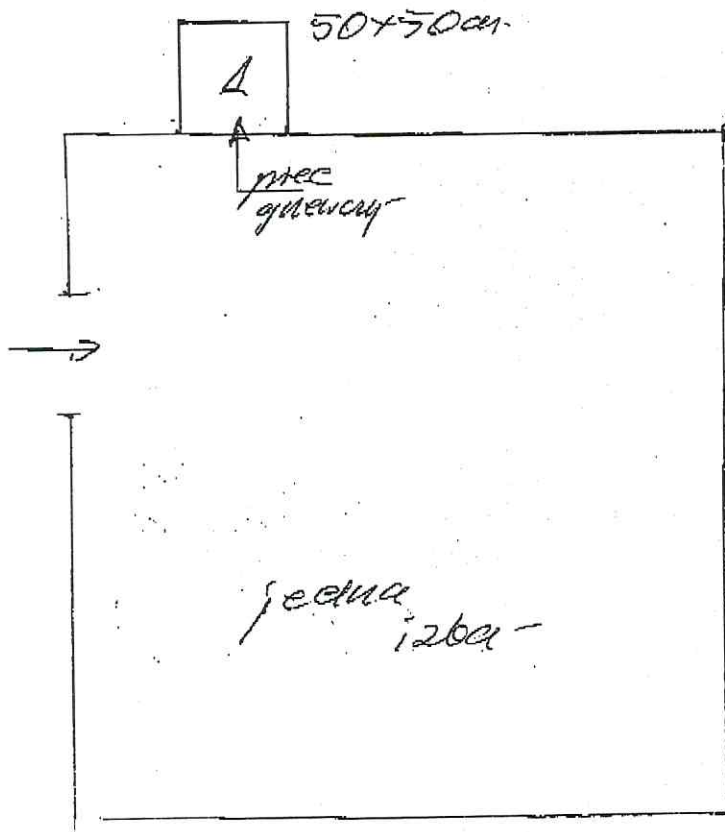

A 50+50cm		
		stych-
		U <sub>p</sub> m. 14 - podłoga
A	CO <sub>9</sub>	U <sub>p</sub> nr. 9.
P	K	I <sub>p</sub>
		CO <sub>2</sub>
		praca

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Sebastian Samotyj*  
 Sebastian Samotyj