

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 01.02. 2018 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-21 173
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr 008411


w budynku przy ul. 1-go Maja nr 155/5 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

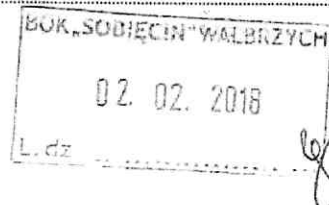

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy wyl. 1 (45x45cm.) można przeznaczyć do podłączenia piecy kaflowych pokojowego i kuchennego lub pieca CO-otar.
2. Alternatywa dla piecy na opał stały: kocioł gazowy CO podłączyć do układu powietrzno-spalinowego zgodnie z wymaganiem producenta. Układ wprowadzić ponad dach zgodnie z projektem.
3. Wzrost płaszczyzn wyprawki, wykonanie wg obowiązujących przepisów - projekt.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Łabuda, Remigiusz Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY

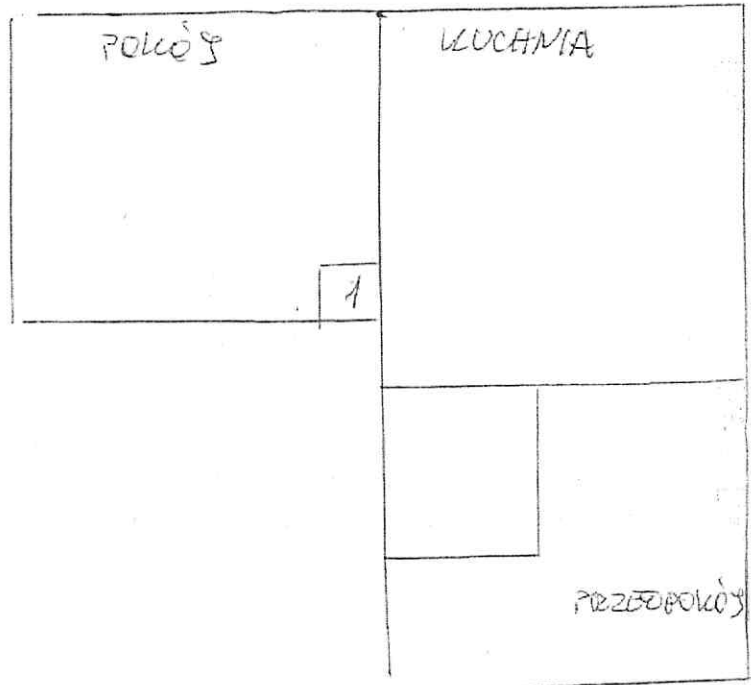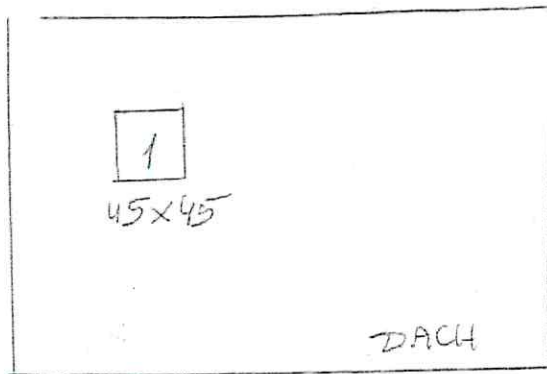

	1	
STRYCH		
I P		N-11 z N-10
II P		N-8 z N-7 z
IP	P5	N-5 M-4
PARTER		

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara