



PRZEKRÓJ AA

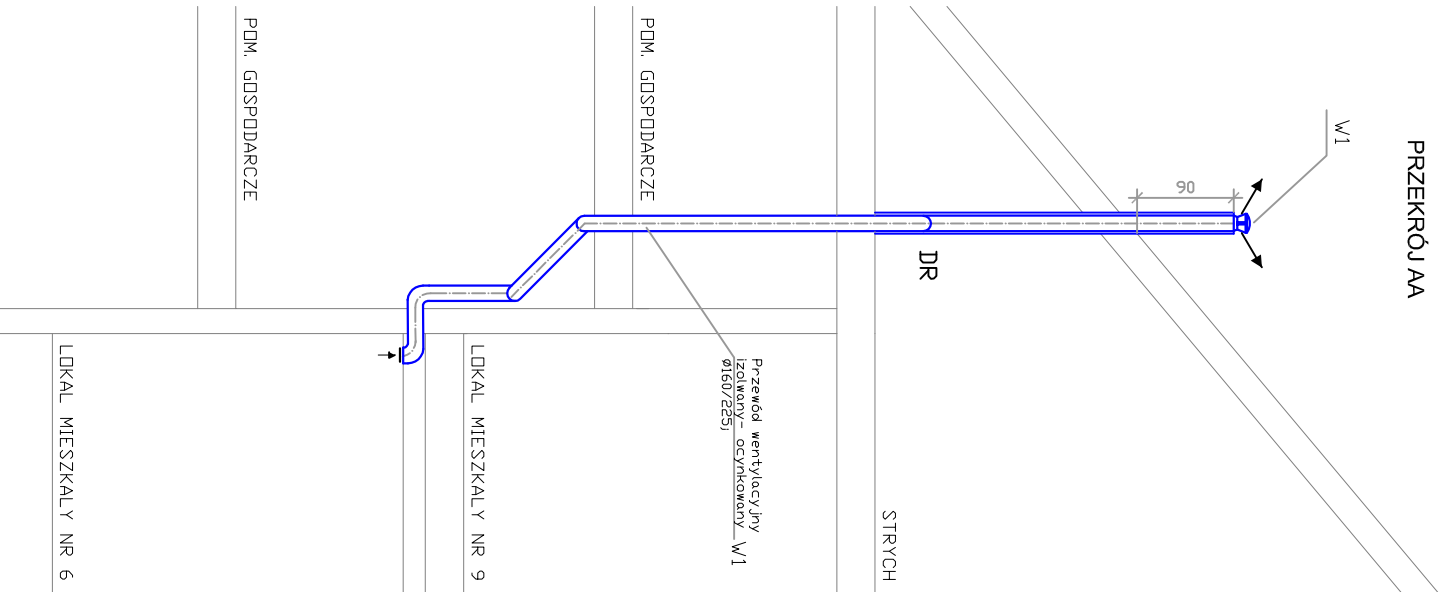

PRZEKRÓJ BB

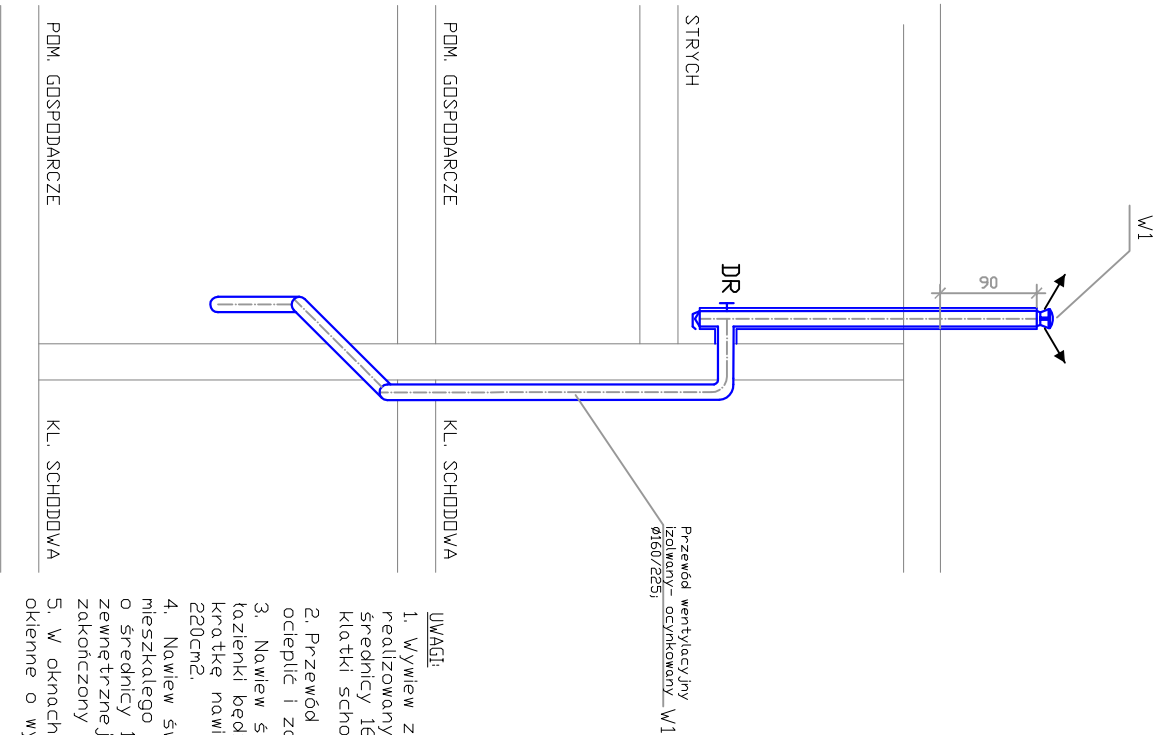

- UWAGI:
1. Wywiew z pomieszczeń łazienki będzie realizowany jako nowy przewód dwusieczny o średnicy 160/220mm prowadzony po półpiętrze klatki schodowej.
 2. Przewód w obszarze klatki schodowej należy ocieplić i zabudować płytami GK.
 3. Nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia łazienki będzie realizowane poprzez drzwiową kratkę nawiewną o powierzchni nie mniejszej niż 220cm².
 4. Nawiew świeżego powietrza do lokalu mieszkalnego zapewnią istniejący otwór nawiewny o średnicy 160mm wykonany w ścianie zewnętrznej obok okna w pomieszczeniu kuchni zakończony kratkami nawiewnym.
 5. W oknach należy zamontować nawiewniki okienne o wydajności 30m³/h.

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3, 58-316 Walbrzych				
INWESTOR	Miejski Zespół Budynków Sp. z o.o. - ry.5.		Podz.	J-2
TEMA:	Wykonanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu łazienki w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy Al. Wyżwolenia 4 w Wałbrzychu.		1-50	
	Przekrój AA1 BB przewodu wentylacyjnego			
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	06.02.2018r	