

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"**  
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) **RAZ**  
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 8  
Tel. (074) 84 23 298  
NIP 808-444-444

*Walbrzych*, dnia *17.04.2018* r.

**Opinia Nr 008555**

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych


w budynku przy ul. *Niepodległości 104B/15 w Walbrzychu*  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *Boh- Podgórze*

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *piecy + went.*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

*Grzejnikowy żaluzjowy może być podłączony do przewodu m 1.*  
*Grzejnikowy żaluzjowy może być podłączony do przewodu m 1.*  
*Wentylacja wywiewna do przewodu m 2.*

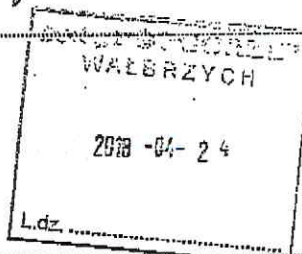

Inne uwagi:

*Należy zaprawić dopływ powietrza do kominka*

Kontroli dokonał: *D. Sidor*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006\*), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz., z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

*Boh- Podgórze*  
*w Walbrzychu*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
**MISTRZ KOMINIARSKI**

*Daniel Sidor*  
Pieczęć i podpis

Opus 08555

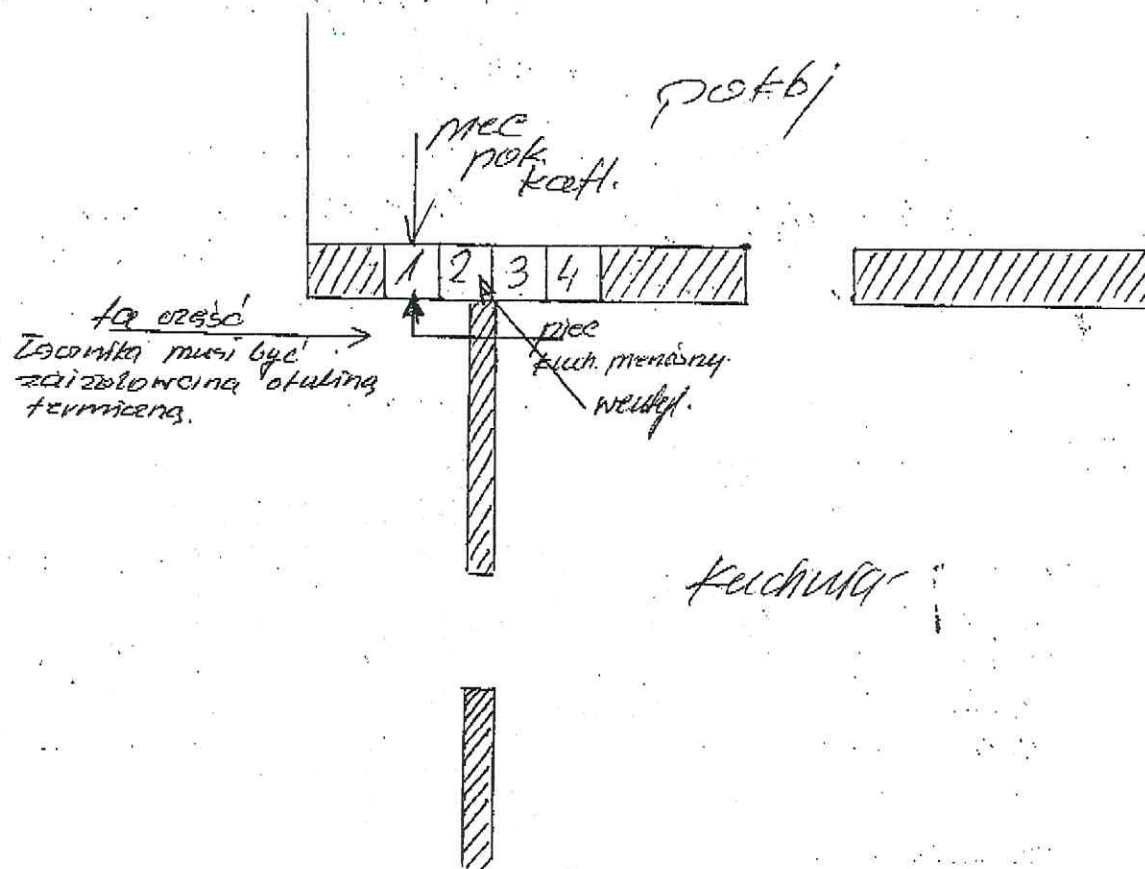

	1	2	3	4	
					$\overline{m}_p$ stuych-
	$p_k$	$w_n$			$\overline{p}_p$ m 15
			$\frac{CO}{10}$		$\overline{I}_p$
		$w_5$		$\frac{CO}{5}$	prater
					prater

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Gwardia*  
Daniel Stara