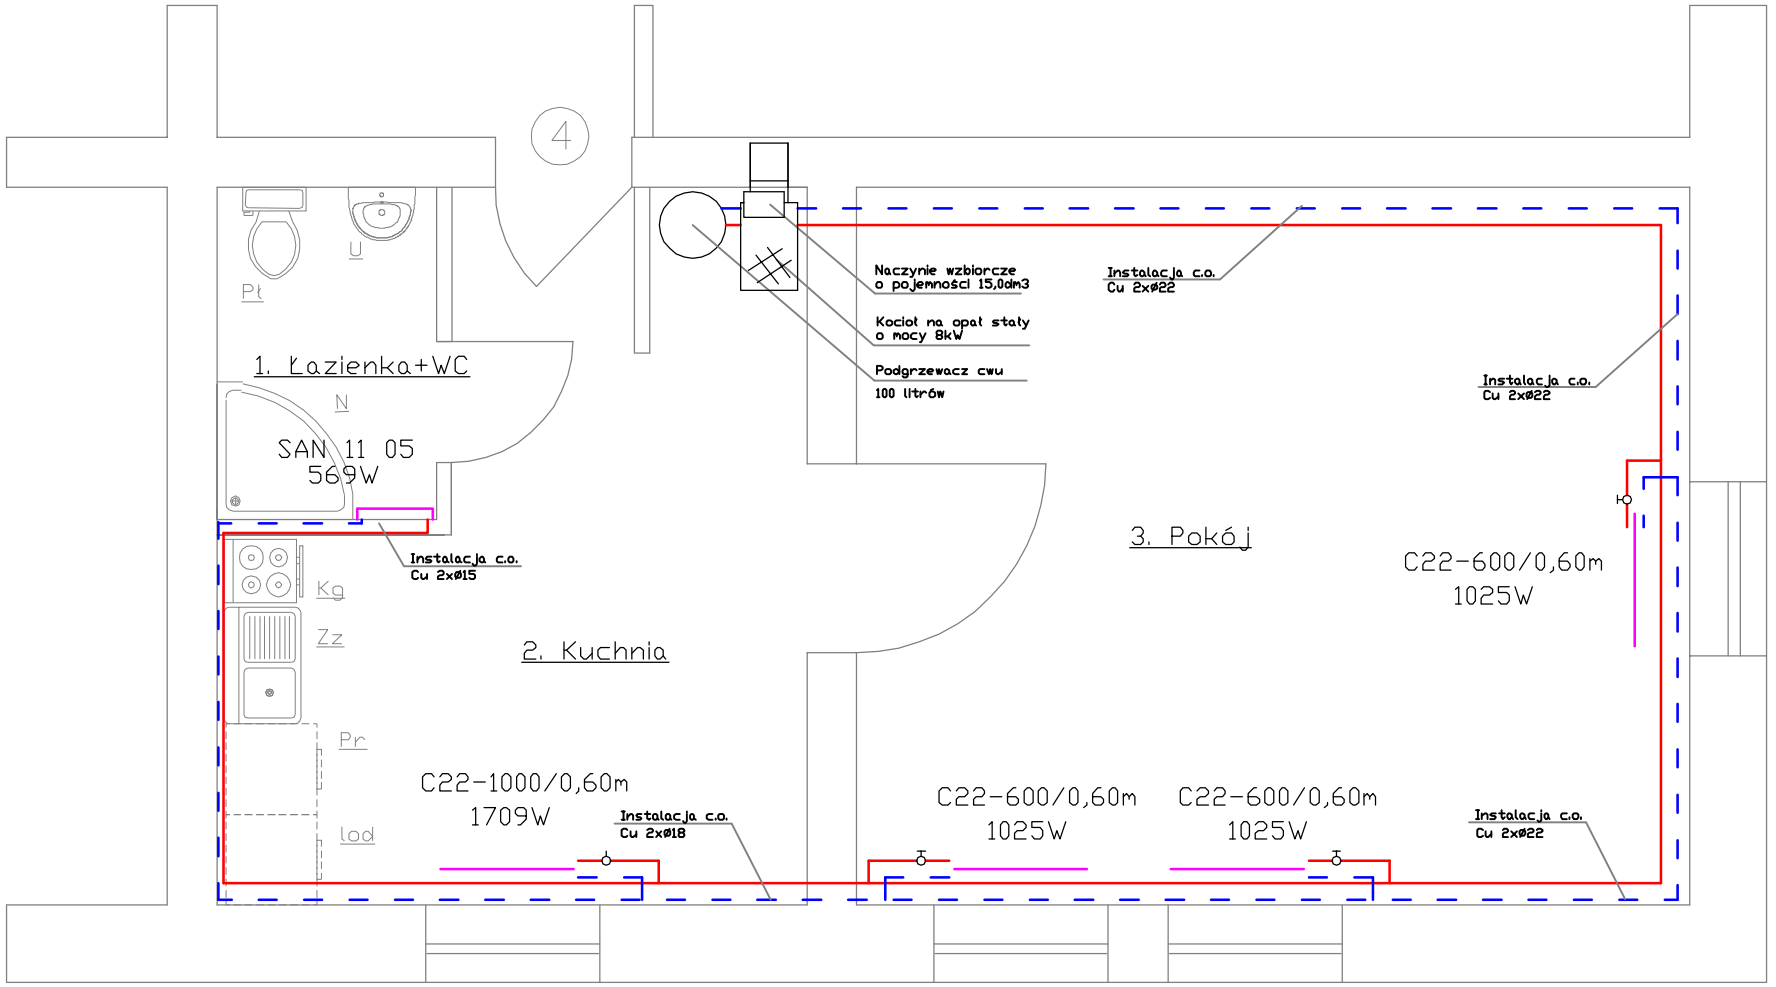

Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania

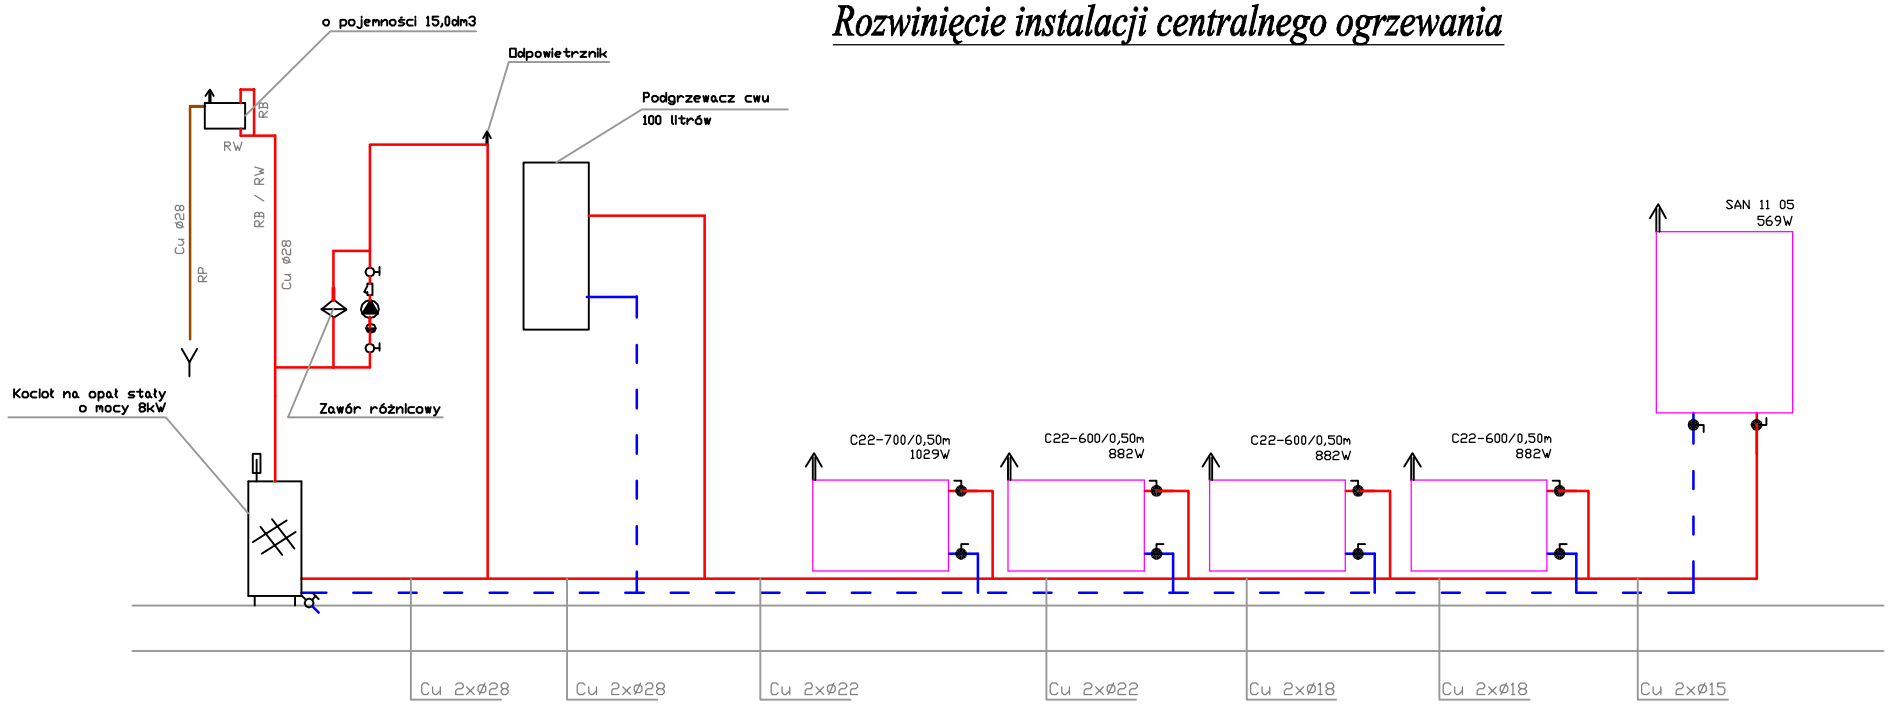

UWAGI:

1. Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miękkim.

2. Na przwodzie zasilającym przy grzejnikach zamontować zawory termostatyczne, a na powrotnych grzejnikowe powrotne.

OZNACZENIA:

C22-600/0,50m
1880W

- wysokość grzejnika
- długość grzejnika
- moc grzejnika
- typ grzejnika

– grzejnik płytowy

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych

INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48		Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Andersa 79 w Wałbrzychu Instalacja centralnego ogrzewania		1:50	J-3
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Agata Nowak	135/02/DUW	22.07.2017r.	