

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

ORYGINAŁ

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY św. FLORIAN we WROCŁAWIU

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
PIŁA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-000 20-54

Opinia do opinii nr 000935 z dnia 03.11.2009

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa nr 79/4
w Wałbrzychu
administrowanym przez D.O.K. Biały Kamień

1. Ustalenie prawidłowości podłączenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Aktualizacja opinii 000935

Uwagi

Wałbrzych 21.01.2013

Nierownik Zakładu
Rej. Mistrz Kominiarski

Jerzy Marek

23.01.2013
Miejski Zarząd Budynków
BIURO OBSŁUGI KLIENKI
"BIAŁY KAMIEŃ"
58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 105

- oryginał przebrany z kopią opinii
nr 000935 z dn. 03.11.2009
do obrotu TT M28 Andersa 48
(BOK Biały Kamień nie posiada oryginału)

INSPEKTOR
ds. Utrzymywania Budynków

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Marek Strychar

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 1
WALBRZYCH
ul. 11A: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 842-27-32
NIP 666-000-20-56

Opinia Nr

szawno-Zdrój, dnia 03.11. 2009 r.
000935

URZĄD MIASTA
W WALBRZYCHU

Pracowników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 79/4 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
P.O.U. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie opis
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Po likwidacji pieca kuchenego do przewodu nr 2 można podłączyć piec U na paliwo stałe - węgiel, koks. Wentylacja wypiewowa - wentylacja wykawca wg obowiązujących przepisów (budynek kominowa wentylacyjnego)
2. Alternatywnie do przewodu nr 2 można podłączyć piec kolejkowy zachowując warunki wpięcia ok 1 mb w stosunku do pieca kuchenego. Wentylacja wypiewowa jak wyżej.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Rafał Dziwianka, Marek Pavis

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.); Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836); Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla P.O.U. Biały Kamień
1 egz. dla RZK Szawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 05.11.2009

podpis:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
"BIAŁY KAMIEŃ"

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Służyć orientacyjnie na odwrót
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Skład druk POLDRUK - tel (074) 846 87 03, 664 26 06, fax (074) 664 26 93

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
Jerzy Słabo
Pieczeń i podpis
Jerzy Słabo

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Marcin Strychar

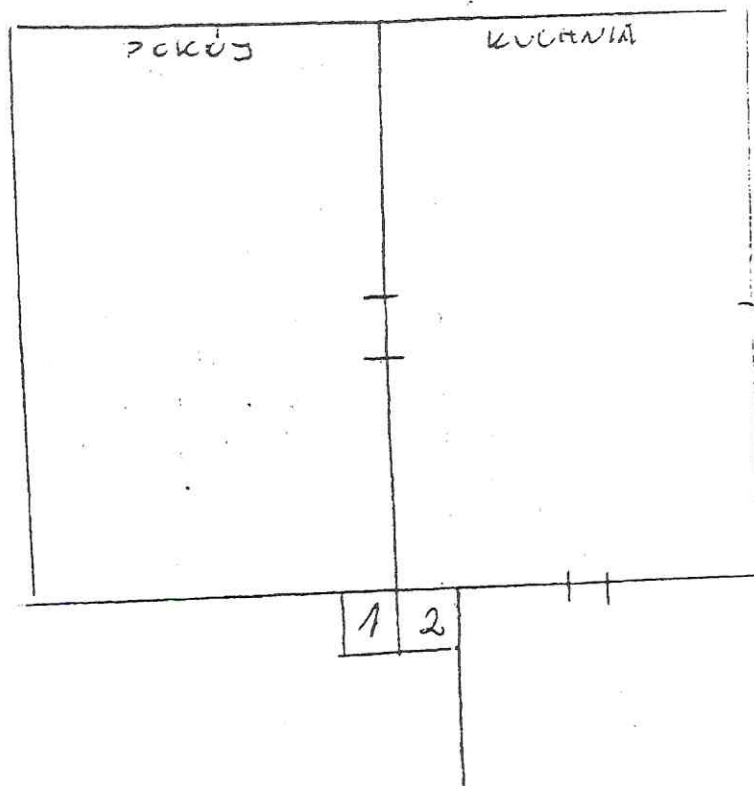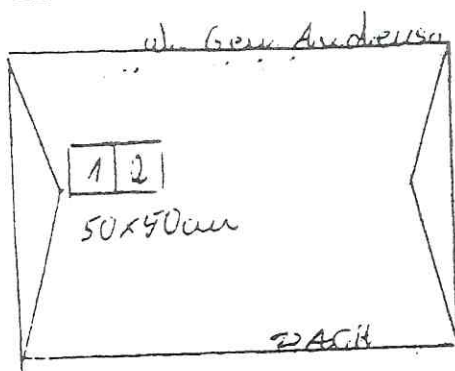

	1	2
STYCH		
II P		OK 6
I P	K ₃	P ₃ K ₄
PARTER		
PIWNKA		

Nierownia Zakładu
Rej. Mistrz Kominiarski

Jerzy Stara

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Marcin Strychar