

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szerzawo-Idzica, dnia 14.05.2018 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
UL. 58-310 SZERZAWO ZDRÓJ
1, Różana 1, tel. (074) 843-27 32
NIP 898-000-20-54

Opinia Nr 008627

BOK
"Stary Zdrój" Wałbrzych

16. MAJ. 2018

L. dz.

w budynku przy ul. Armii Krajowej nr 33/3 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Mieszkanie na ostatniej kondygnacji

1. W obębie kuchni i łazienki brak jest kominów umiarkowanych. W związku z czym kocioł gazowy w podłogę do układu powietrze-spalinowego zgodnie z wymagani producenta. Układ wyprawkować ponad dach wg projektu.
2. Wentylacja mechaniczna kuchni i łazienki rurowa w otulinie.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nadciężne.

Inne uwagi: Do punktu 2 i ponad dachem komin rurowy przedwzyc w otulinie o ok. 1urb.

Kontroli dokonał: Artur Tabuda, Remigiusz Sajdek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK Szerzawo-Idzica

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca

(upoważniony przez Zakład Kominiarski)

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

DO LOKALIZACJI PIŁC POKOJOWY Z PRZEWODU NR. 2

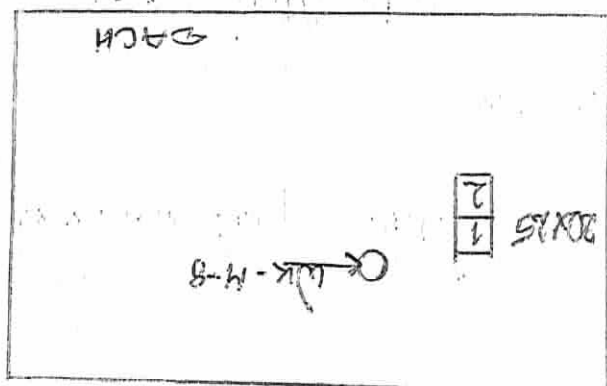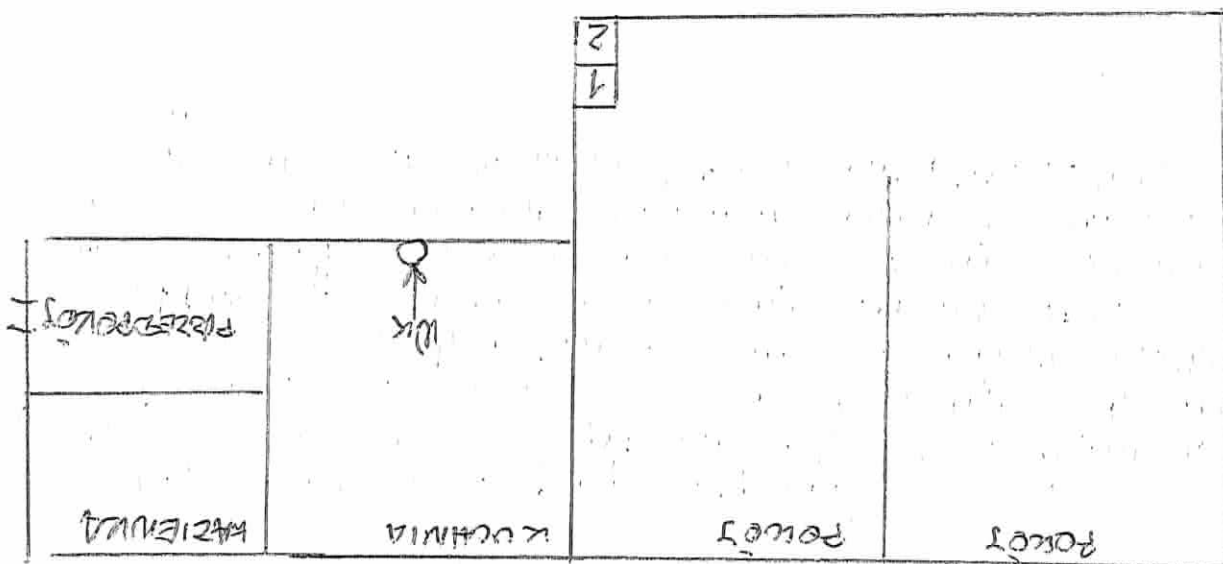

STYL ORIENTACYJNY