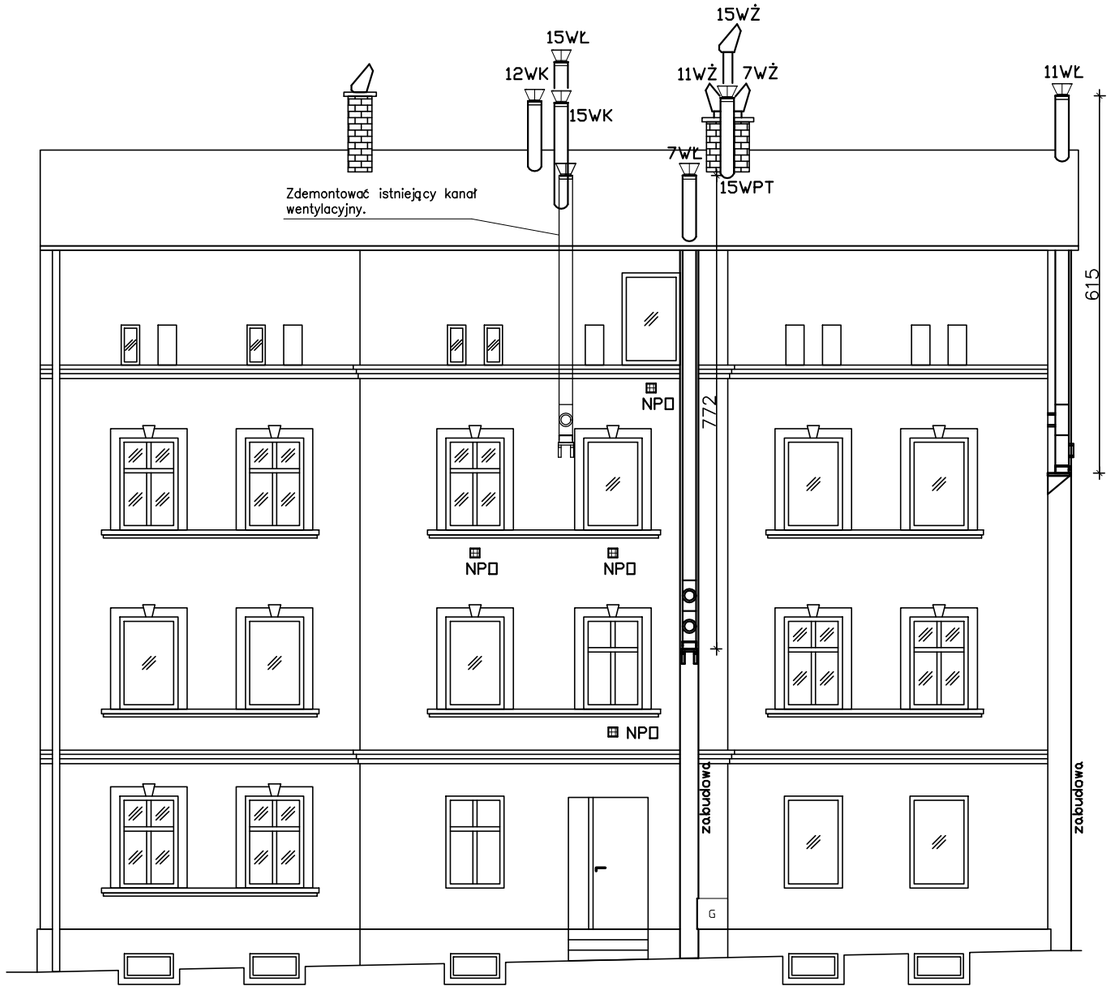

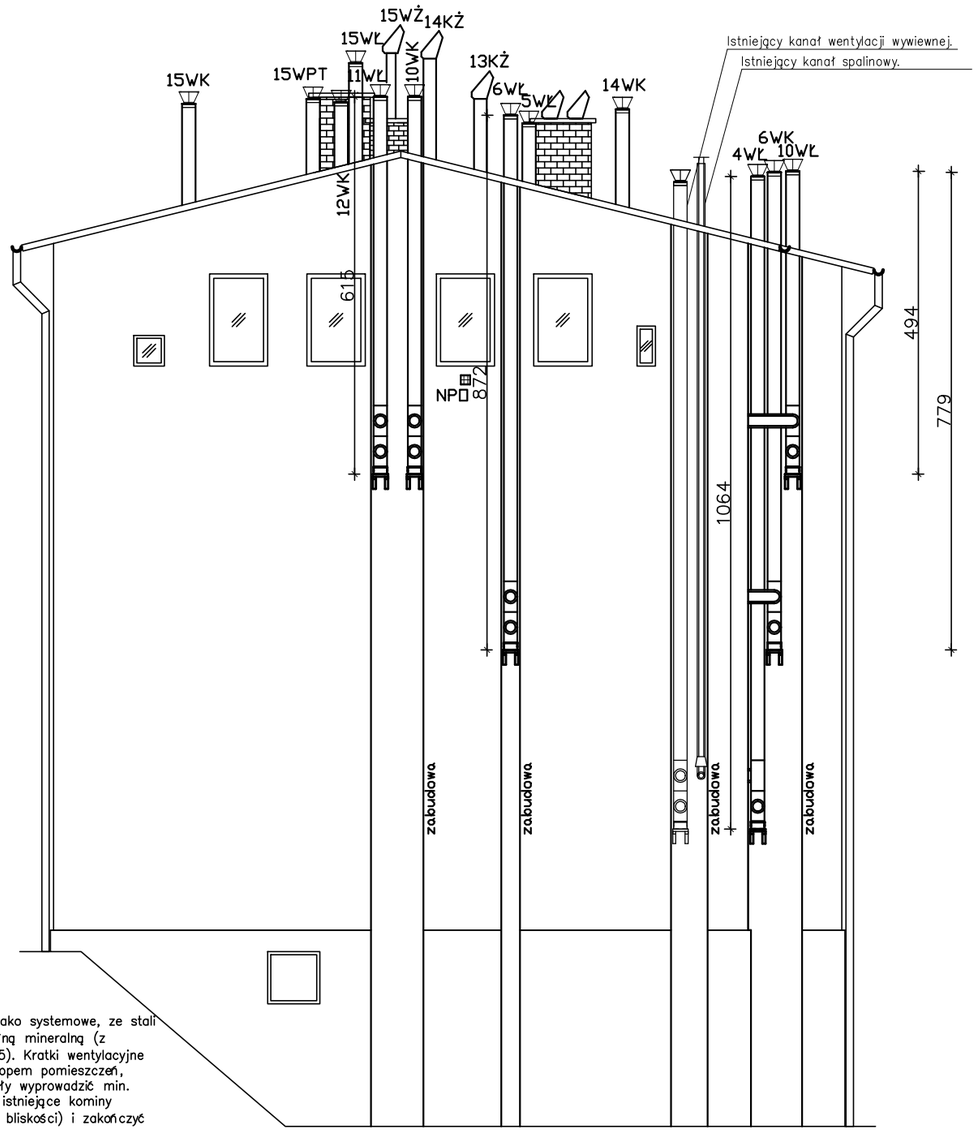

W wolnej przestrzeni komina 50x50cm wykonać wkłady ze stali kwasożaroodpornej ø150mm podłączone do urządzeń grzewczych w poszczególnych lokalach, wyprowadzone ponad w/w komin murowany i zakończone nasadami zabezpieczającymi przed odwróceniem ciągu, umożliwiające okresowe czyszczenie i kontrolę przewodu kominowego.
7WŻ – lokal nr 7, dla istn. pieca
11WŻ – lokal nr 11, dla istniejącego kotła na paliwo stałe
15WŻ – lokal nr 15, dla istniejącego kotła na paliwo stałe
(minimalna wysokość komina 4,0m)
13, 14KŻ – projektowane kominy dwupłaszczowe, izolowane wełną mineralną, ze stali kwasożaroodpornej grubości min. 1,0mm, o przekroju wewnętrznym ø150mm, podłączone do urządzeń grzewczych w lokalach nr 13 i 14, wyprowadzone ponad dach, ponad towarzyszące kominy i zakończone nasadą zabezpieczającą przed odwróceniem ciągu, umożliwiającą okresowe czyszczenie i kontrolę przewodu kominowego. Przejście komina przez strop i dach z zastosowaniem systemowych rozwiązań przeciwpożarowych. Minimalna wysokość komina 4,0m.

zabudowa – wykonać zabudowę kanałów z wykorzystaniem płyt cementowych odpornych na wilgoć grubości 12,5mm, zabudowa wykonana na całej wysokości prowadzenia instalacji, od poziomu terenu (forma komina scalonego z elewacją). Wykończenie gładzią cementowo-wapienną do stosowania na zewnątrz. Kolorystyka identyczna do projektowanej kolorystyki budynku.
Wykonać otwory zamykane umożliwiające dostęp do rewizji kanałów wentylacyjnych (oraz w przypadku istniejącej instalacji powietrzno-spalinowej dla kotła w lokalu nr 4, otwory umożliwiające pobór powietrza do spalania przez kocioł). Wykonać obróbkę blacharską i szczelne przejście kanałów przez szczytową część zabudowy.

Kanały wentylacji wywiewnej wykonać jako systemowe, ze stali nierdzewnej, dwuścienne, ocieplone wełną mineralną (z wyjątkiem wentylacji kuchni lokalu nr 5). Kratki wentylacyjne montować nie niżej niż 15cm pod stropem pomieszczeń, licząc od górnej krawędzi kratki. Kanały wyprowadzić min. 1,0m ponad połać dachu oraz ponad istniejące kominy murowane (w przypadku bezpośredniej bliskości) i zakończyć parasolami.
4WŁ – ø160/220mm, lokal nr 4, wywiew z łazienki
5WŁ – ø160/220mm, lokal nr 5, wywiew z łazienki
6WK – ø160/220mm, lokal nr 6, wywiew z kuchni
6WŁ – ø160/220mm, lokal nr 6, wywiew z łazienki
7WŁ – ø160/220mm, lokal nr 7, wywiew z łazienki
10WŁ – ø160/220mm, lokal nr 10, wywiew z łazienki
10WK – ø160/220mm, lokal nr 10, wywiew z kuchni
11WŁ – ø160/220mm, lokal nr 11, wywiew z łazienki
12WK – ø160/220mm, lokal nr 12, wywiew z kuchni
14WK – ø180/240mm, lokal nr 14, wywiew z kuchni
15WPT – ø160/220mm, lokal nr 15, wywiew z pom. technicznego
15WŁ – ø160/220mm, lokal nr 15, wywiew z łazienki
15WK – ø180/240mm, lokal nr 15, wywiew z kuchni

NPO – projektowany nawiewnik podokienny w postaci kanału ze stali nierdzewnej zakończony, na zewnątrz i wewnątrz, kratkami wentylacyjnymi o wolnym polu przekroju min. 200cm2

LUK MEDIA PROJEKT
Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

Projektant br. inst. sanitarne:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08		Data: 15.02.2018
				Stadium: PW
Zadanie:	Remont budynku przy ulicy Tatrzańskiej 3 w Wałbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenażem i kanalizacją deszczową, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (działka nr 155/3; 152; obręb 35 Rusinowa).			Skala: 1:100
Inwestor:	Wspólota Mieszkaniowa ul. Tatrzańska 3, 58-303 Wałbrzych			Nr rys.: 16
Tytuł rys.:	ELEWACJA FRONTOWA I BOCZNA PRAWA – INST. WENTYLACYJNA, SPALINOWA I DYMOWA			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej