

Uwaga: Przy wykonywaniu przejęć przez stropy drewniane z projektowanymi przewodami wentylacyjnej wywiewnej w przypadku natrafienia na balki konstrukcyjne stropowe należy je przesuwać o min. 8cm odległość od projektowanego przewodu dymowego zaopiecznego


Uwaga:

Wszystkie istniejące okna w lokalach mieszkalnych wykonane z profili PCV jako jednoramowe należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane

Dopływ powietrza wewnętrznego do łazienek powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić min. 200cm²

Numeracja istniejących przewodów kominowych jest zgodna z numeracją przyjętą w Protokole nr 924 z dnia 22.08.2017r z kontroli przewodów kominowych w budynku

PW	ARCH.	LUTY	2018	1:100	6/A
	STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
<p>ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO</p> <p>GAJNA WALBRZYSZ MIEJSOWOŚĆ ULICA, NR UL. 11, ULSTOPADA 181B</p> <p>INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANOWA UL. 11, ULSTOPADA 181B, WALBRZYSZ</p> <p>BRZEB: NOME, MIASTO NR 26</p> <p>513/1</p>					

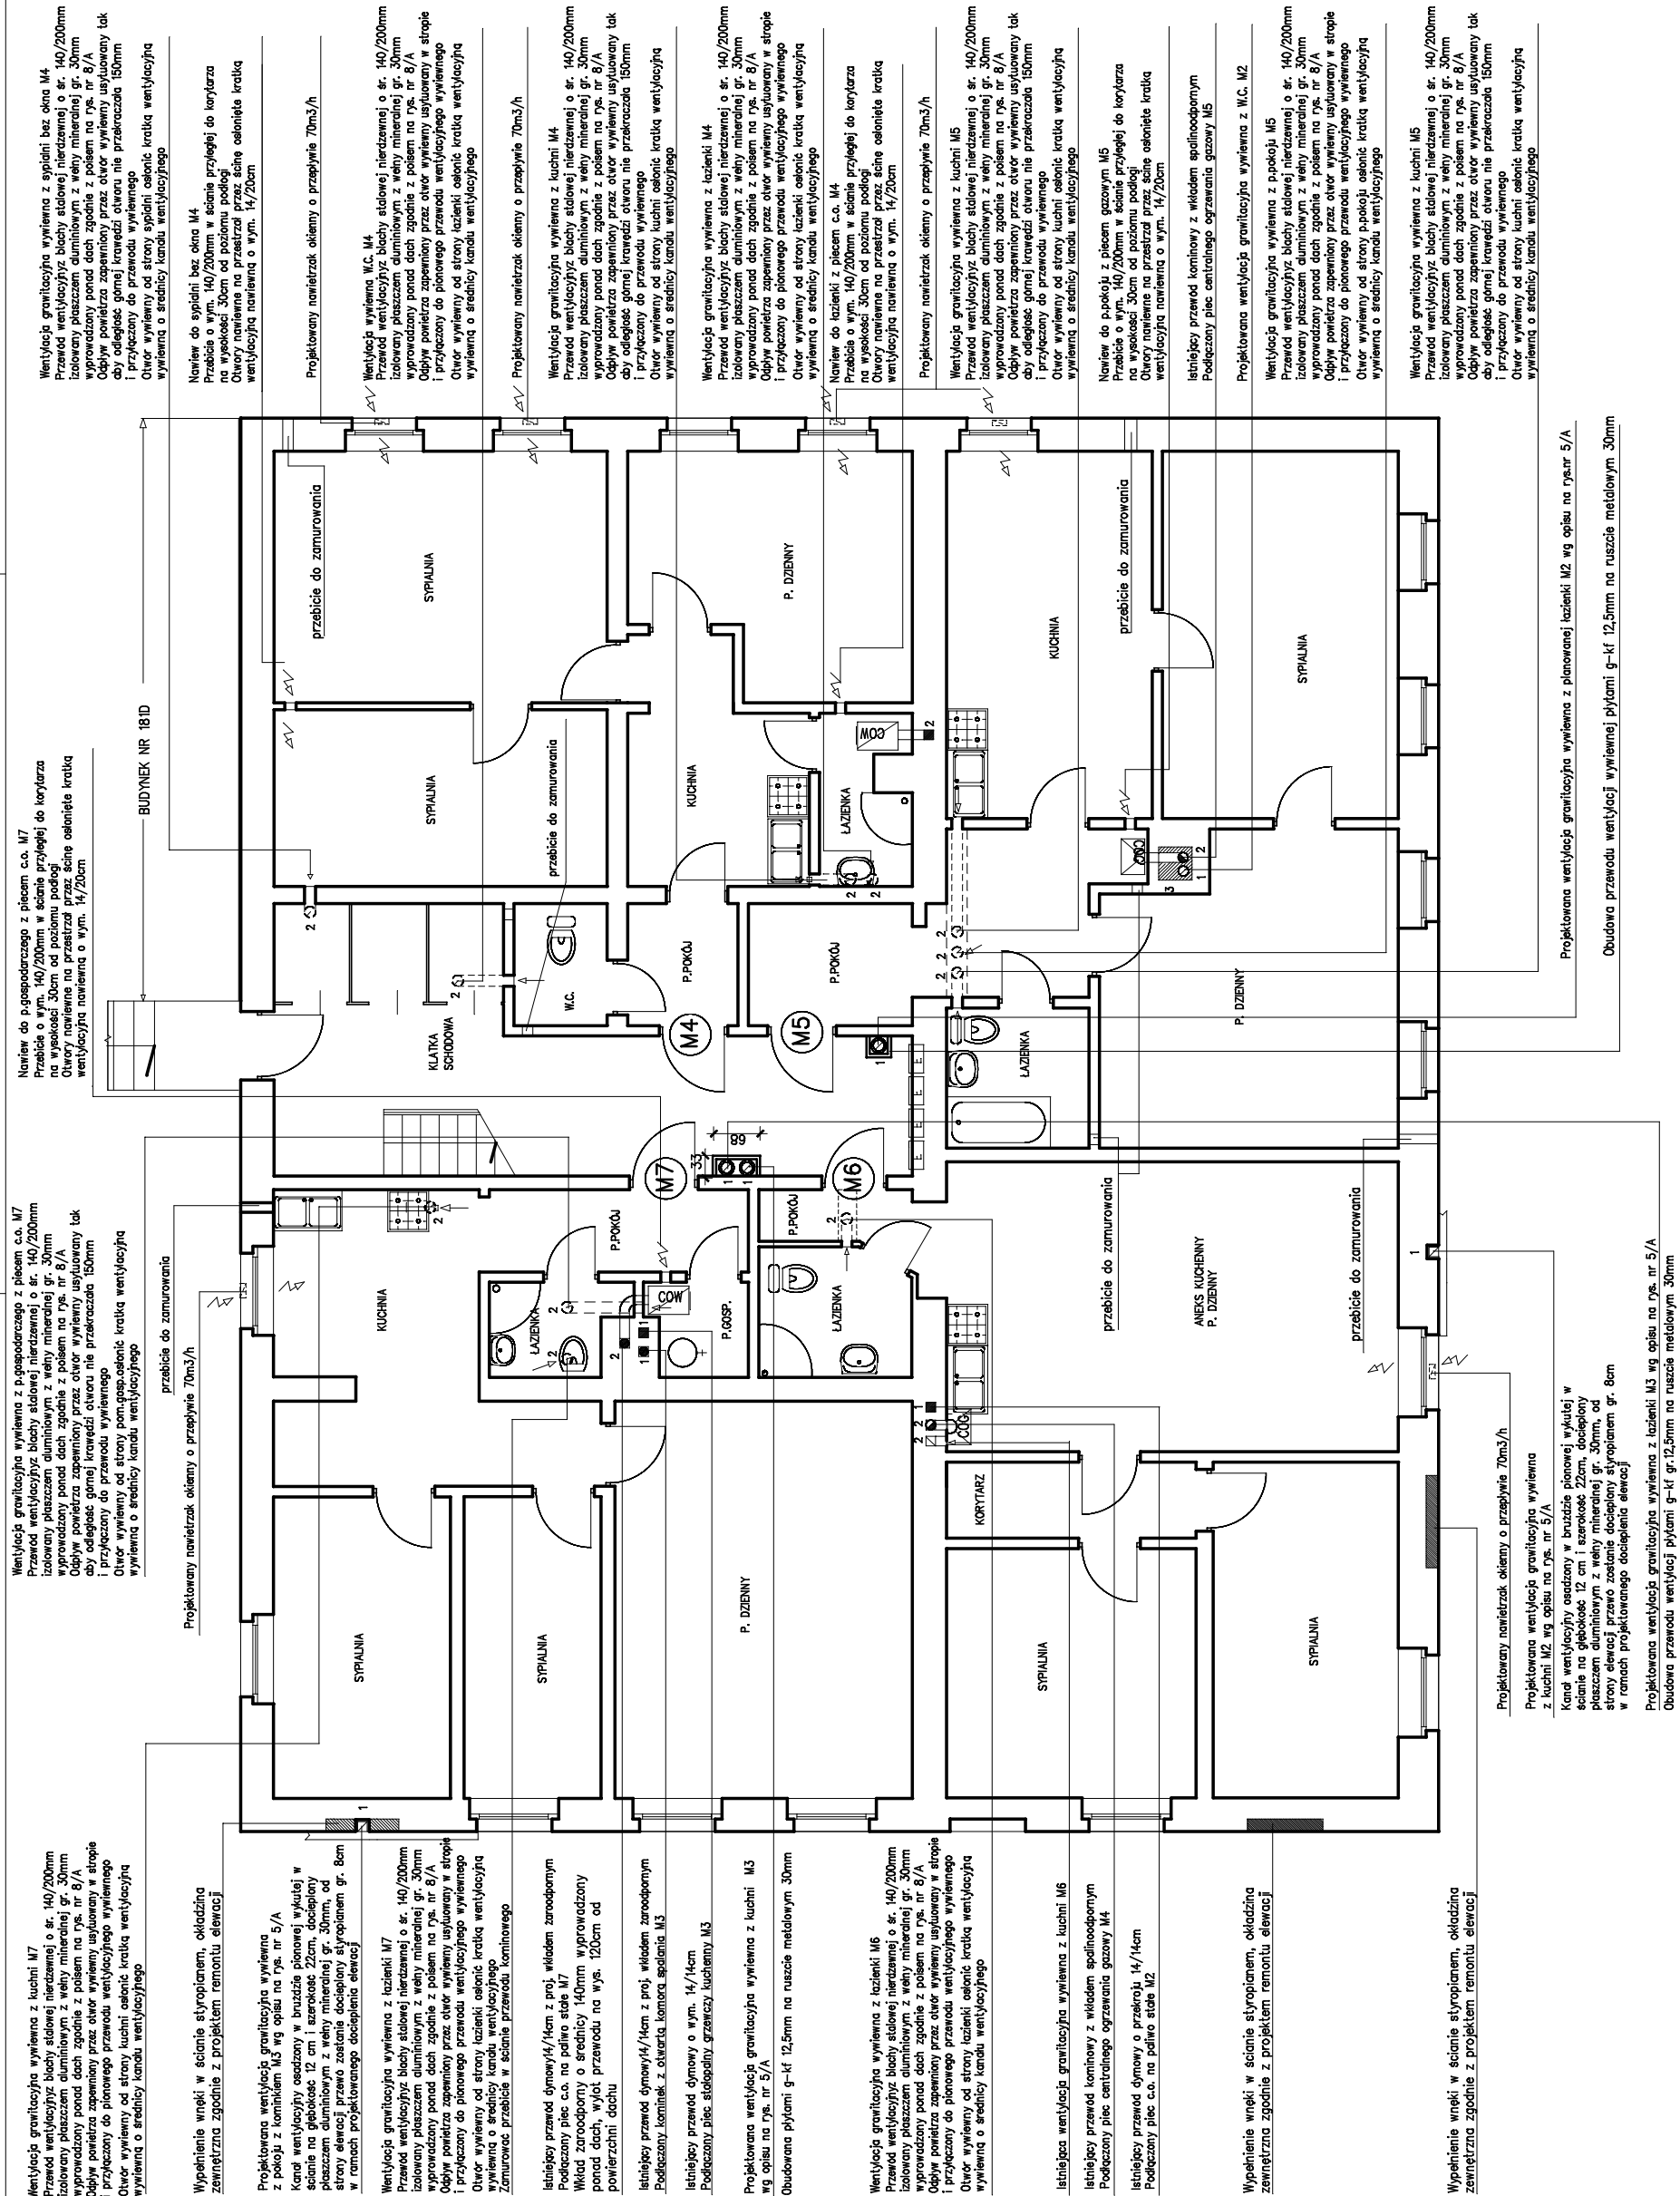

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	REMONT ELEWACJI Z DOCEPIENIEM ŚCIAN BUDYNKU, REMONT KLATKI SCHODOWEJ, REMONT MUROU OPOROWEGO, WYKONANIE WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ, WRAZ Z UPRZĄDKOWANIEM PODŁĄCZEN KOMINOWYCH W BUDYNKU
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT 1 PIĘTRA- LOKALE M4,M5,M6,M7 – WENTYLACJA NAWIEW-WYWIEWNA ORAZ PRZEWODY KOMINOWE DYMOWE I SPALINOWE

KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	ZF UPR. AU-F2/188/81	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS
	SPRWDZAJĄCY:			
	PROJEKTANT	ZF UPR.		
	SPRWDZAJĄCY:	ZF UPR.		

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
 ARCHID
 NOWA PRACOWNIA
 ul. Świdzińska 48c, III k.k. I piętro
 55-300 Niebyszewo ul. Bytowskiego 49 e-mail: archi@archid.pl