

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

WROCLAW
ŚW. FLORIAN
TEJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pałac Pol
Tel. (074) 84 23 288

Opinia Nr 008231

Wałbrzych, dnia 13.12.2017 r.

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych


w budynku przy ul.

Prestok

16/1 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOVi - Podgórze



Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' CD gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń'

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. komorą spalania (kondens.) może być podłączony do przewodu

Wentylacja wywiewna istniejąca w mewn. m³ dot. podłączenia kuchen.

W pomieszczeniu WC wentylacja wywiewna grawitacyjna wykonana wg projektu.

Inne uwagi:

Na potrzeby wentylacji zapewnić należy dopływ powietrza z zewnątrz.

Kontroli dokonał:

S. Samotny, D. Szwed

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOVi - Podgórze
w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szcze orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTEK KOMINIARSKI
(uprawniony mistrz kominiarski)
Sebastian Samotny

Pieczęć i podpis

Opis 8231

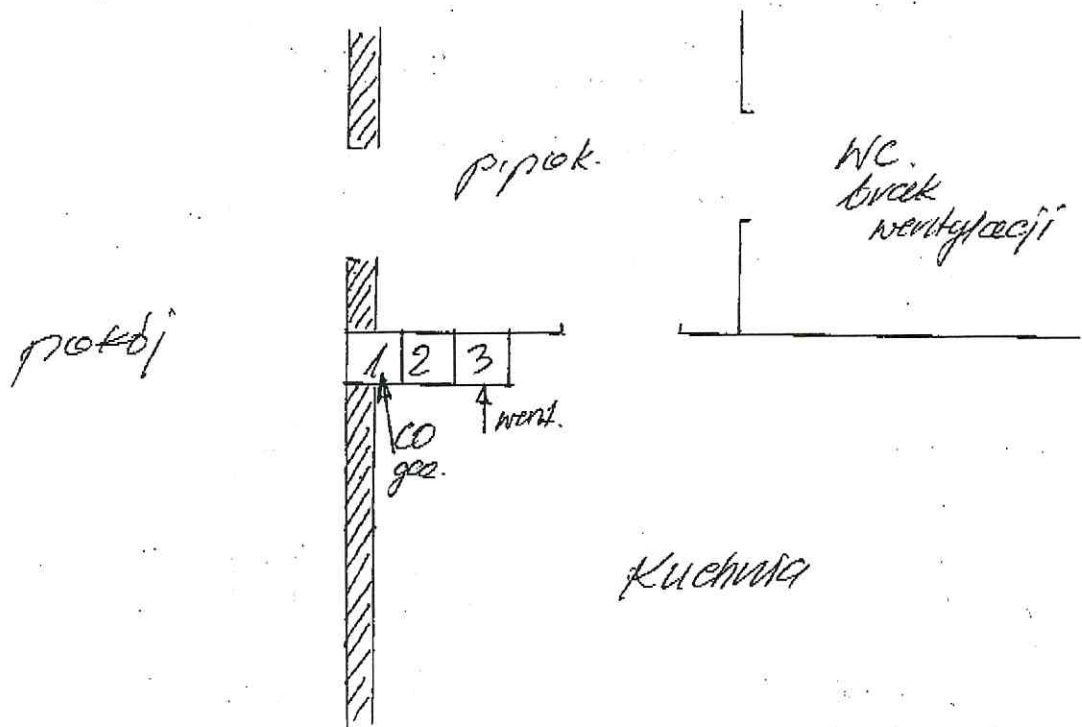

	1	2	3	
				stuch
		CO	WK	ip m5
	A			ip m3 CO gaz zawahomc
	CO gaz 1		WK	pentel m 1
				piwnica

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samoty