

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczecin-Zdrój dnia 07.07.2017 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
Krajowy Zakład Kominiarski Nr 17
WALBRZYCH
ul. 50-LECIA WOLNOŚCI 2 DRÓJ
ul. Roźnina 1, tel. (71) 664 26 06
NIP 884-000-20-54

Opinia Nr 007853

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 74/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 1 dymowy 50x50cm. można przeznaczyć do podłączenia pieca kuchennego i pokojowego w pokoju nr. 1 lub do podłączenia pieca 10 etaz. Alternatywa: zamontować piec na opał stały-kocioł gazowy 10 z zamkniętą kolumną podłączając do zewnętrznej okładki powietrzno-spalinowej zgodnie z wytycznymi producenta i w specyfikacji projektu.
2. Wentylację mechaniczną kuchni i ewentualnej łazienki wykonać wg obowiązujących przepisów - projektu.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych należy zapewnić odpływ powietrza z zewnętrz przez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Bućka, Remigiusz Sejdyk

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień

1 egz. dla RZM

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do spraw...
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Marcin Bućka

15-07-11-09-2017
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
"BIAŁY KAMIEŃ"
58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 165

PLAN WIDOKU Z GÓRY

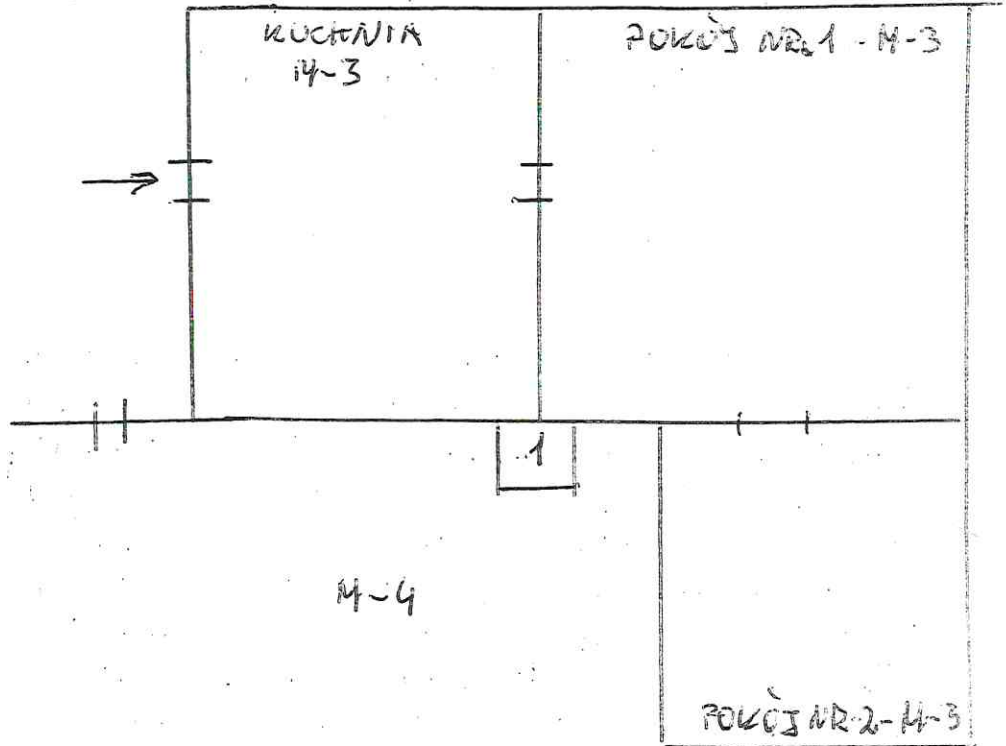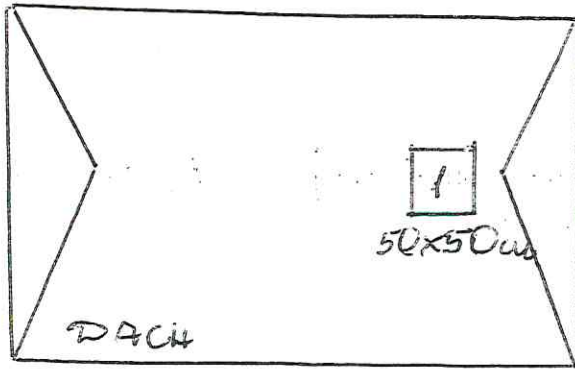

	1	
STYCH		
II P	2 ₆	M-6
I P		M-4 M-3
PARTER	2 ₁ 2 ₁	M-1
PŁOWNIA		

MISTRZ KOMENDARSKA

Marek Buciak