

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego w WROCLAWIE)  
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 WALBRZYCH, Polesie 6  
Tel. (074) 64 24 288  
NIP 666-000-200

Walczyński, dnia 2.02.2018 r.

Opinia Nr 008329

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości 206/6 walczyński  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
PZON - Poddębny

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piecy -
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

N poddębny walczyński budynek jest toczymy i  
nie ma możliwości podłączenia pieca grawitacyjnego.  
Piec grawitacyjny w pokoju I podłączyć do  
przewodu nr 1 o wym. 50x50 cm.  
Piec grawitacyjny w pokoju II podłączyć do  
przewodu nr 1 o wym. 50x50 cm.  
Wentylację wykonaną gwarantujemy wykonanie  
wg projektu.  
Co for (condens) podłączyć do zewnętrznej  
ulicy zgodnie z wymaganiami producenta.

Inne uwagi: Należy zapewnić dopływ powietrza z  
zewna.

Kontroli dokonał: S. Sanojski, D. Sanojski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: PZON - Poddębny  
1 egz. dla RZK w walczyński

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

Opnuma 08329+

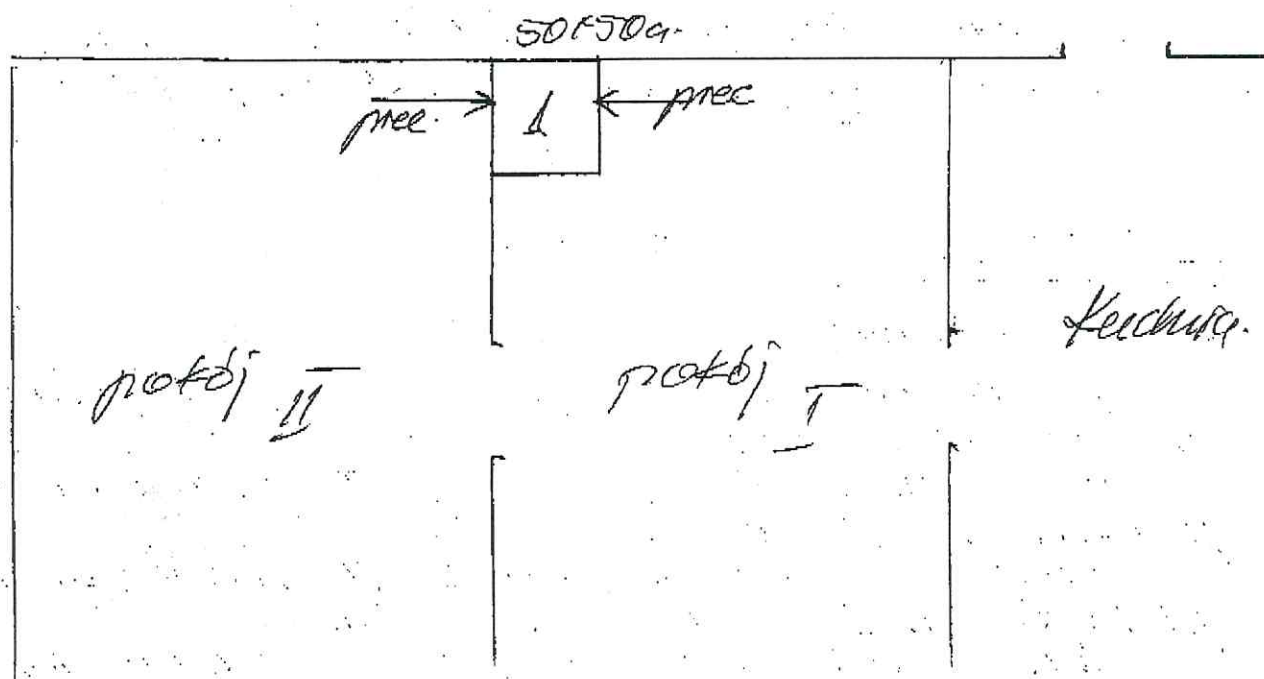

Δ. 50x50cm

		III <sub>p</sub>
P	K	II <sub>p</sub>
A	A	
P	P	I <sub>p</sub>
6	6	
		poster
		mur

Architekt: ...