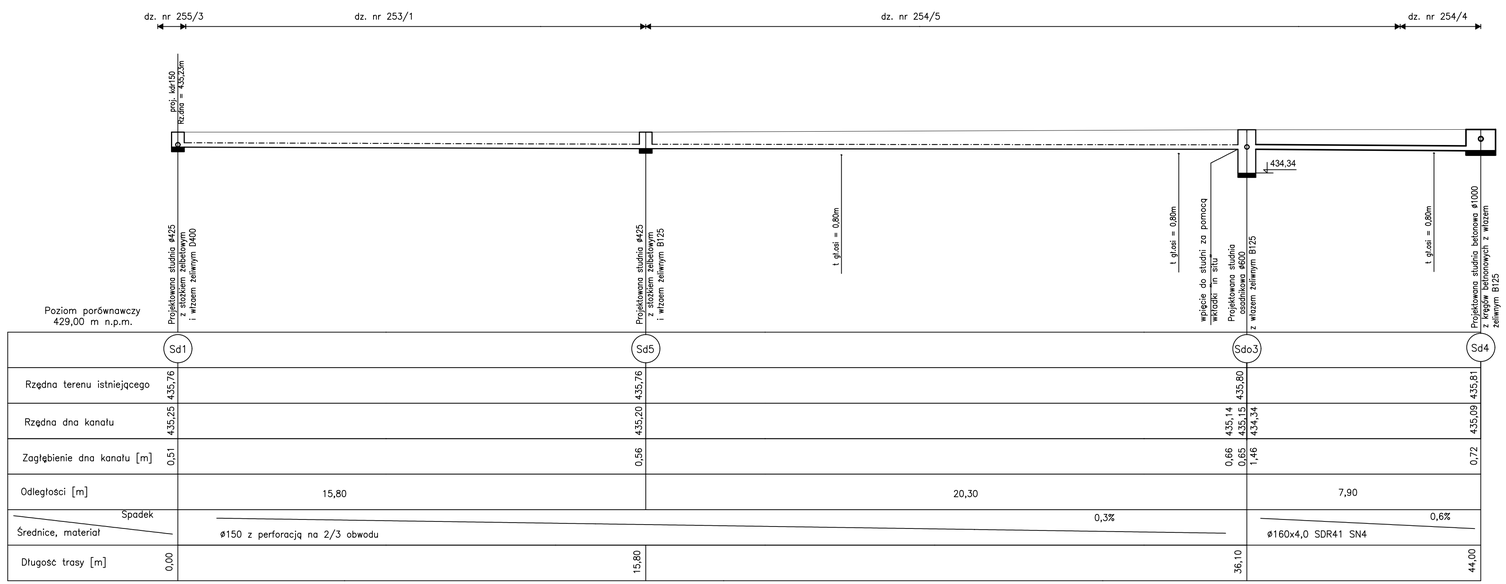

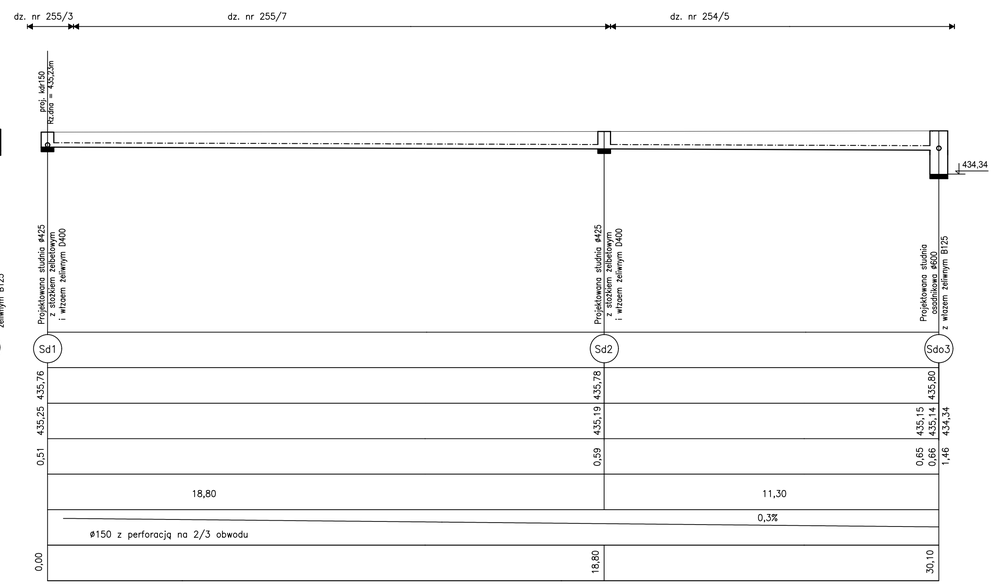

LEGENDA:

- istniejący teren
- proj. kanalizacja deszczowa z rur z PVC–U ø160x4,0 SDR41 SN4
- proj.drenaż z rur ø150, z perforacją na 2/3 obwodu

UWAGA:
- Przewody ułożone poniżej strefy przemarzania należy docieplić 20cm warstwą keramzytu.
- Na skrzyżowaniach projektowanych kanałów z przewodami teletechnicznymi należy zastosować rurę ochronną dwudzielną ø110 typu AROT.

- Sd1 – projektowana studzienka rewizyjna ø425mm zwieńczona włazem żeliwnym D400
- Sd2 – projektowana studzienka rewizyjna ø425mm zwieńczona włazem żeliwnym D400
- Sdo3 – projektowana studzienka rewizyjna ø600mm z osadnikiem o gł.0,80m zwieńczona włazem żeliwnym B125
- Sd4 – projektowana studzienka rewizyjna ø600mm zwieńczona włazem żeliwnym B125
- Sd5 – projektowana studzienka rewizyjna ø425mm zwieńczona włazem żeliwnym B125

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 Wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23

Projektant: br.sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 11.07.2016
Asystent:				Stadium: PB
Temat:	"Budowa drenażu opaskowego wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych dla budynku przy ul. Mickiewicza 69 w Wałbrzychu" dz. nr 254/5, 253/1, 255/3, 255/7, 254/4 obręb nr 33 Podgórze			Skala: 1:100
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 69 58-300 Wałbrzych			Nr rys.:3
Tytuł rys.:	PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU OPASKOWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ			