

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
FILIA: 58-510 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-000-20

Szczawno-Zdrój, dnia 17.07.2018 r.

Opinia Nr 008736

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wysokiego nr 4/8 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Świdwieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Piec kafelkowy pokojowy istniejący prawidłowo podłączony do przewodu nr 4. Przewód kominowy nr 5 może być przeznaczony dla pieca węglowego np. żel, piec pokojowy kafelkowy lub kuchenny przy zachowaniu uwagi w sprawie dym. lub w stosunku do pieca pokojowego nr 4-7.
 2. Wentylacja obecna, łazienki prawidłowo w przewodzie nr 1. Wentylacja wywiewna kuchni wykonana wg obowiązujących przepisów - projektu.
 3. Dla prawidłowego działania urządzeń kominowych, zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie zewnętrzne.
 4. Alternatywa do punktu 1: dla kalta gazowego CO wykonać nowy przewód zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu
- Jako uwagi: o projekt.

Kontroli dokonał: Artur Kabuda, Renigiusz Sądlik

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Świdwieście

1 egz. dla RZK

Szczawno-Zdrój


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

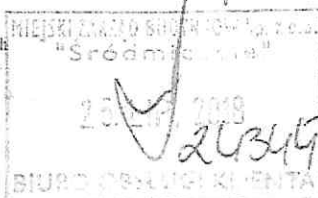


Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Pieczęć i podpis

SKIC ORIENTACYJNY

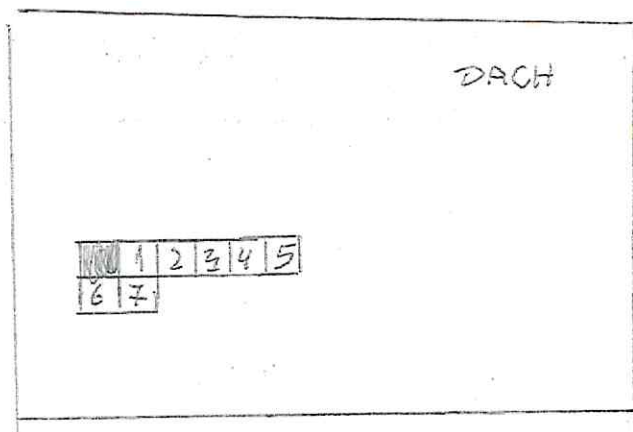

PRZEWODY 1, 6, 7 - 14x14 na wylocie
 - " - 3, 4 - 14x25 - " -
 PRZEWOD 2 - 20x25 - " -
 - " - 5 - 20x25 - " -

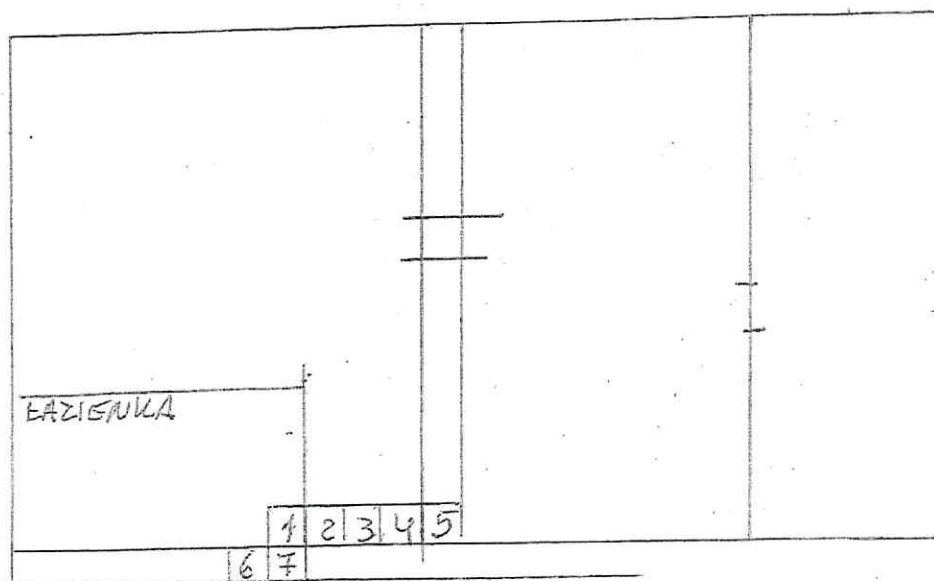

	1	2	3	4	5	6	7
STRYCH							
II P		WK 12					
I P	WK 8			P 8	P 7	WK 7	
PARTER				P 4		WK 3	