

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" WROCLAW
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Pałac Pola 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Wałbrzych, dnia 28.06.2018 r.

Opinia Nr 008808

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości nr 13/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOH - Padgónie

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

pracy, piece CO lub CO gaz

2018 - 02

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

- I. piec grzewczy w kuchni może być podłączony do przewodu nr 9
 - II. piec grzewczy w pokoju może być podłączony do przewodu nr 10.
 - III. piec CO na paliwo stałe może być podłączony do przewodu nr 9.
 - IV. kocioł gazowy z ramką termowa spalawia może być podłączony do przewodu nr 9 - zgodnie z wymogami producenta.
 - V. Wentylacja wywiewna w kuchni istniejąca powinna być wywiewna wentylacyjna w kierunku istniejącego przewodu kominowego. Głównie istniejące do przewodu kominowego. Głównie istniejące do przewodu kominowego.
- Inne uwagi: Brak wentylacji wywiewnej w łazience.
Dopływ powietrza realizowany jest przez nawiewniki zewnętrzne str. 2.

Kontroli dokonał: D. Siara, Ł. Maruń

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz., z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczokominowych
2. Sekcje orientacyjne na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Prezesa i podpis

Daniel Siara

Opinia 08808 -

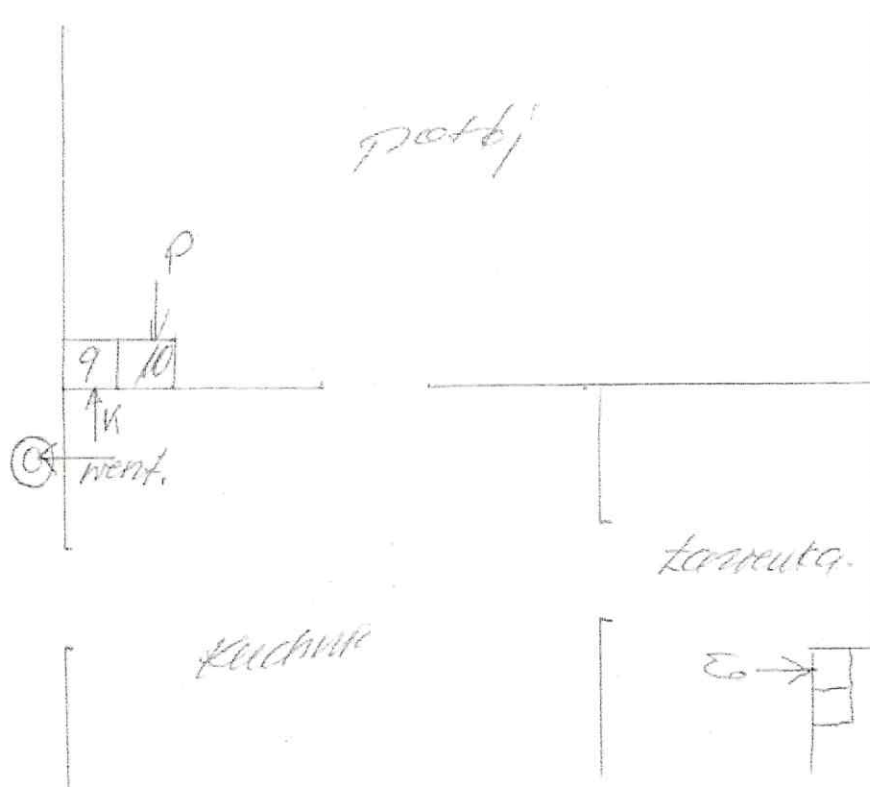

	9	10	
			III p. 4000
			II p. m 15 ogrow. dołki
			I p. m 10 cc gda rezultate
niec 10 lub 1000 gda gda	11 3	P 3	pruter m 3
			pruter

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara

naprawa przewodów
zachowamy z inwent.