

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY**  
**św. FLORIAN we WROCŁAWIU**  
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
św. FLORIAN we WROCŁAWIU  
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17  
54-801 Wałbrzych, Polska  
Tel. 71 424 22 22, 71 424 22 23  
Fax 71 424 22 24

Opinia do opinii nr 008456 z dnia 21-02-2018

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Plac Magistracki nr 11/6  
w Wałbrzychu  
administrator BOK Śródmieście

Alternatywnie dodaje się zapis :

Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania (kondens) podłączyć do  
zewnętrznego układu powietrzno-spalinowego zgodnie z wymogami producenta  
i projektem technicznym .

Wałbrzych, 22-02-2018

/uprawniony mistrz kominiarski /

MISTRZ KOMINIARSKI

*Sebastian Samotyj*

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"**  
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) ZAC:  
"ŚW. FLORIAN" z Wrocławia  
ZIMOWY Zakład Kominiarski Nr 17  
28-301 WLA. BRATON, Pate Pole 3  
TEL (071) 34 43 355  
UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

Opinia Nr 008456

Nacelnym, dnia 21.02.2018.

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Sp. z o.o.  
"Śródmieście"

22. LUT. 2018

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. plac Magistracki nr M/6 w Wrocławu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
BOK - Śródmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piecy + went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec grzewczy w technii może być podłączony  
do przewodu m. 1 o wym. 50x50cm.  
Piec grzewczy w protoju I może być podłączony  
do przewodu m. 1 o wym. 50x50cm.  
Piec grzewczy w protoju II może być podłączony  
do przewodu 3.  
Wentylacja wykonana wentylacyjną wykonani  
w/g projektu.

Inne uwagi: Zapewnić dopływ powietrza z zewna -

Kontroli dokonał: S. Samotyj, D. Szwajg

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK - Śródmieście

1 egz dla RZK w Nacelnym

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebna skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(urządzony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI


Sebastian Samotyj

Pieczęć i podpis

Opis 08456

Hechna

protó I

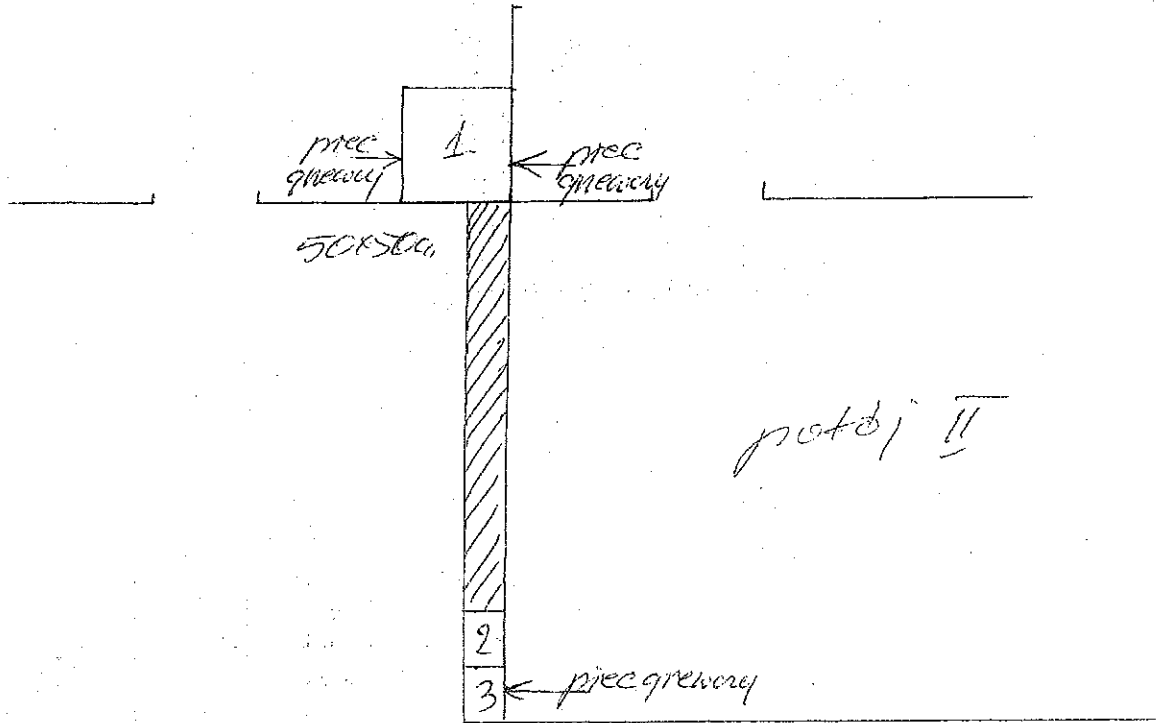

	1	2	3	
				stupa
				stupa
	↑	↑	↑	
	$P_6$	$P_6$	$P_6$	$\bar{P}_p$
				$\bar{P}_p$
	$P_3$		$\bar{P}_3$	$\bar{P}_p$
	$CO_1$	$P_1$		podst.
				mur

MISTRZ KOMINIARSKI  
Sebastian Samotyj