


Dwupoziomowy ruszt krzyżowy

1. profil główny CD 60x27x0.6
2. profil przyścienny UD 27x28x0.6
3. pręt mocujący $\varnothing 4$ mm
4. łącznik krzyżowy
5. profil poprzeczny CD 60x27x0.6

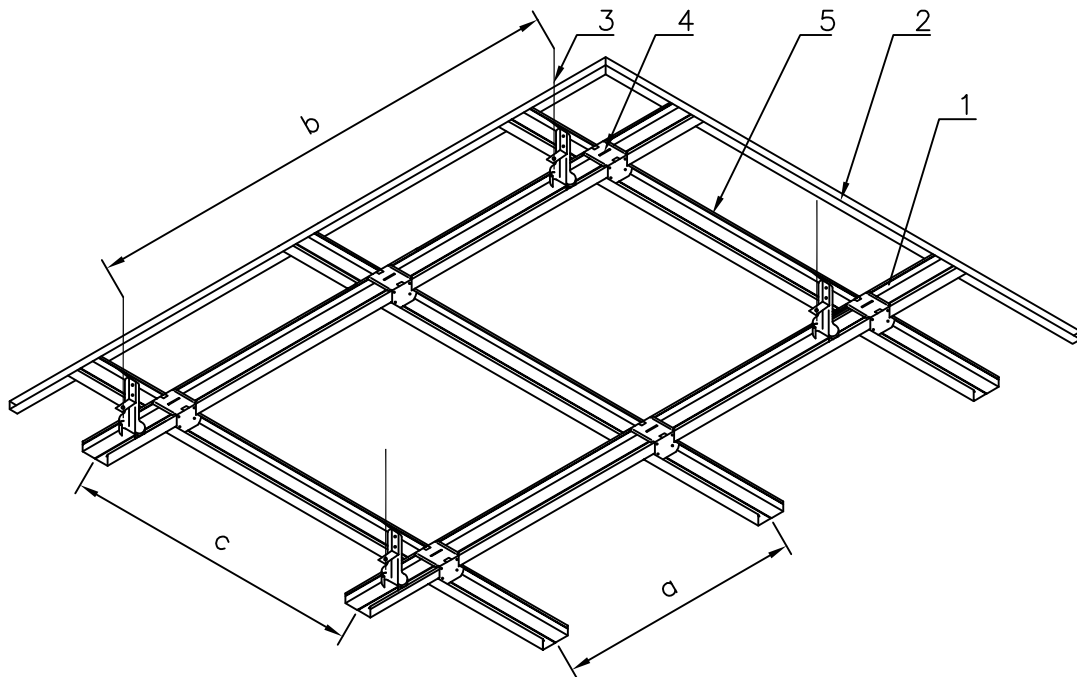

Wymagany rozstaw belek głównych i poprzecznych oraz maksymalny rozstaw wieszaków w zależności od rodzaju rusztu i konstrukcji osłony sufitu – wg ITB AT-15-3647/99

Poz.	Rodzaj elementu	Wymagany rozstaw osi		
		Osłona z płyt G-K		
		1 x 15 mm	2 x 12,5 mm	15+2x12,5 mm
1	2	3	4	5
Ruszt jednopoziomowy				
1	belki główne – a	120	120	120
2	belki poprzeczne – b	max. 40	max. 40	max. 40
3	wieszaki – c	max. 70	max. 65	max. 50
Ruszt dwupoziomowy				
4	belki główne – a	max. 100	max. 100	max. 85
5	belki poprzeczne – b	max. 40	max. 40	max. 40
6	belki główne – c	max. 75	max. 70	max. 60
Masa jedn. sufitu podwieszonego		18 kg/m ²	28 kg/m ²	43 kg/m ²

PRACOWNIA PROJEKTOWA

inż. Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

"SIG"

temat: Remont stropu

adres: ul. Psie Pole 1/1 58-301 Wałbrzych

inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Psie Pole 1 Wałbrzych

projektant: inż. Sławomir Ignatowicz

NBGP.V-7342/3/99/98

Sufit podwieszany

bez skali

07.2018

NR RYS.

3/w