

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć) KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Wałbrzych, dnia 31.08.2018 r.

Opinia Nr 008919

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości nr 14/16 Wałbrzych
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MŁP Sp. z o.o.
BOH - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie wentylacji
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Istniejąca wentylacja wykonana z pominięciem kuchennej jest wykonana prawidłowo i zapewnia prawidłowy ciąg.

Istniejąca wentylacja wykonana z pominięciem łazienki + WC jest wykonana prawidłowo i zapewnia prawidłowy ciąg.

Należy: zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz

Inne uwagi: Kamień w oknach łazienki powinien mieć
średnicę 220 cm 2

Kontroli dokonał: P. Stara A. Stara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOH - Podgórze


1 egz. dla RZK A. Wałbrzych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skrócić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Piotr Stara
Piszę i podpis

Opis 089.19 - m. 141/6

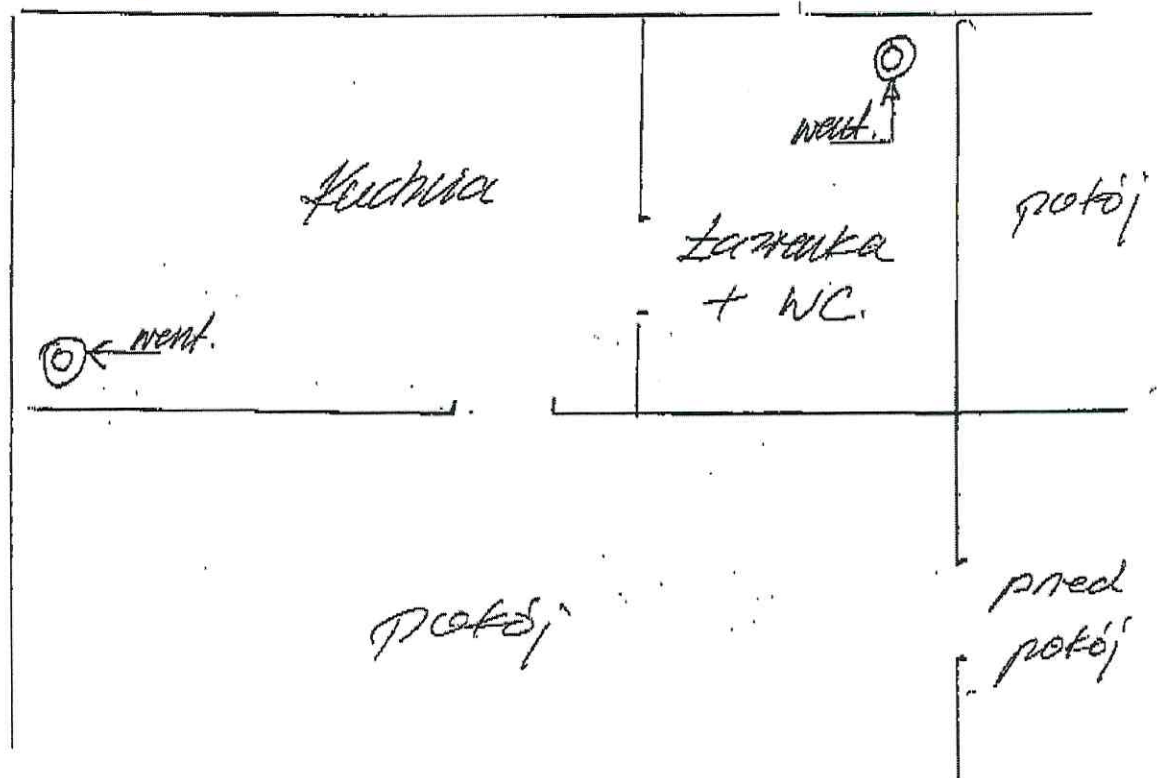

MISTRZ KOMINIARSKI

[Signature]