

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
*Daniel Siara*



Zagórska 4

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
„SW. FLORIAN” w WROCŁAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 8  
Tel. (074) 84 23 298  
NIP 896-000-00-00

Str 2/2

- Mieszk nr 1 brak wentylacji wywiewnej w łazience, uszczelnione oknami PCV (brak nawiewników)
- Mieszk nr 2 wentylator elektryczny w łazience - niezgodnie z obowiązującymi przepisami
- Mieszk nr 3 brak wymaganej wentylacji nawiewnej dla pieca Co, brak wentylacji wywiewnej w łazience, brak nawiewu w drzwiach łazienki okna PCV bez nawiewników jest jeden nawiewnik
- Mieszk nr 4 nieprawidłowa mechaniczna wentylacja wywiewna z łazienki na zewnątrz
- Mieszk nr 5 brak wymaganej wentylacji nawiewnej dla pieca Co, brak wentylacji wywiewnej w łazience, okna PCV bez nawiewników
- Mieszk nr 6 brak wymaganej wentylacji nawiewnej dla pieca Co, brak wentylacji wywiewnej w łazience, brak nawiewu w drzwiach łazienki okna PCV bez nawiewników

MISTRZ KOMINIARSKI  
*[Signature]*  
Daniel Siara

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu  
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

**PROTOKÓŁ Nr 1334  
z dnia 30-10-2017**

**z kontroli przewodów kominowych w budynku**

**administrowanym przez MZB Sp. z o.o. BOK Podgórze  
położonym w Wałbrzychu przy ul. ZAGÓRZAŃSKA nr 4A**

**KONTROLA STWIERDZIŁA:**

1. Stan techniczny przewodów jest dobry w dniu kontroli przewody szczelne
2. Podłączenia do przewodów są wykonane *prawidłowo*
3. Urządzenia kominowe działają *prawidłowo*
4. Podczas kontroli stwierdza się, że ciąg przewodów kominowych jest prawidłowy
5. Inne uwagi nie wymienione w pkt. 1-4 *mieszk nr 8 nieobecni samowolnie zajęte*
6. Stwierdzone usterki i zaniedbania wykazane w protokole i załączniku szkic podłączeń należy usunąć natychmiast

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione usterki w stanie technicznym należy usunąć w terminie jw.

**Protokół otrzymują:**

1. Administrator – użytkownik budynku
2. a/a

**Mistrz Kominiarski**

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
*[Signature]*  
**Daniel Siara**

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 WAŁBRZYCH, Pólska Pole 8  
Tel: (074) 84 23 998  
NIP: 584-000-0000

22-10-2017




ZABÓRZAN'SKA 4A

ZABÓRZAN'SKA 4A

30-10-2017

Str 1/2

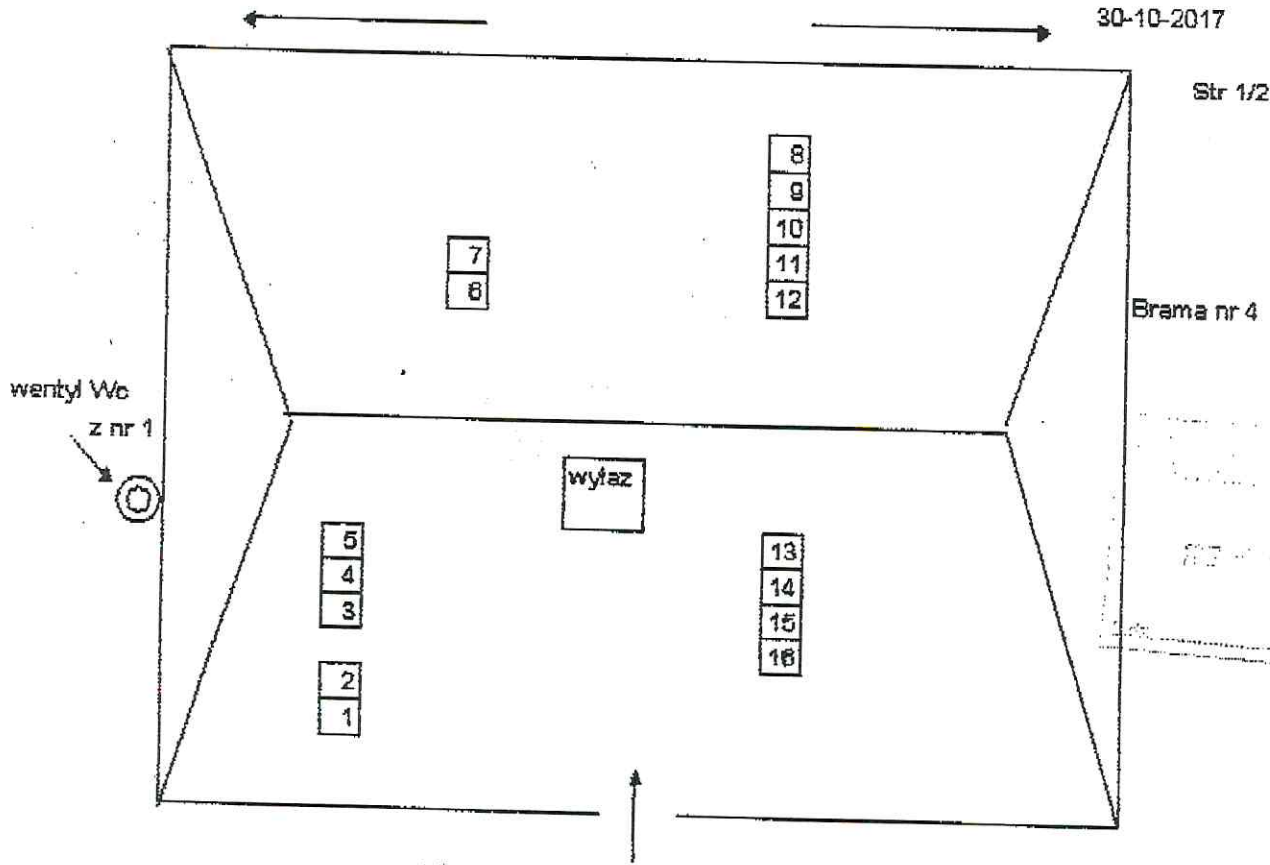

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																strych
		wk														
		7				Co	7							P	9	II p 7,8,9
P				Wk								P	Wk			Ip 4,5,6
4				4								K	8	8		
	Co		Wk		P			K			P	K	Wk			parter 1,2,3
	1		1		1			2			3		3			
							Co	2								piwnica

Stan techniczny kominów jest dobry w dniu kontroli kominy szczelne.

MISTRZ KOMINIARSKI

*Daniel Siara*  
 Daniel Siara

- Mieszk nr 1 wentylacja nawiewna z zewnątrz zatkana styropianem
- Mieszk nr 2 brak wentylacji w kuchni i kotłowni
- Mieszk nr 3 bez uwag
- Mieszk nr 4 bez uwag
- Mieszk nr 5 pustostan brak podłączeń
- Mieszk nr 6 bez uwag
- Mieszk nr 7 bez uwag
- Mieszk nr 8 nie przebywa - lokal samowolnie zajęty
- Mieszk nr 9 nieprawidłowa wentylacja elektryczna z kuchni na zewnątrz

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
„SW. FLORIAN” w WROCŁAWIU  
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 WALBRZYCH, Pole Pole 6  
Tel. (074) 88 23 298  
MIR 888888888-34



MISTRZ KOMINIARSKI  
*[Signature]*  
Daniel Siara