

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Ważność: dnia 14.06.2018 r.

Opinia Nr 008681

Wskazówek przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości 24/5 Wałbrzych
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BCH - Podgórze.

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec grzewczy w kuchni może być podłączony
w dotychczasowe miejsce do przewodu nr 1.
Piec grzewczy w pokoju może być podłączony
w dotychczasowe miejsce do przewodu nr 2 o wym. 50x50cm.
Który zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

W kuchni brak jest wentylacji wywiewnej, wykonanej
wentylację rewersyjną wg projektu.
Alternatywnie piec grzewczy w kuchni podłączyć do
przewodu nr 2 o wym. 50x50cm.

Inne uwagi: W mieszkaniu nr 3 powyżej należy natychmiast
zainstalować wentylację wywiewną w łazience w sposób do
tempera dymowego nr 1!!!

Kontrolę dokonał: D. Stela, A. Stela

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra
MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80
z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U.
Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.
U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu przepięcia instalacji należy zgłosić do sprawdzenia
przebieganie instalacji - funkcjonowanie urządzeń grzewczo-kominowych
2. Wskazania instalacji do odbioru
3. Należy dołączyć do opinii
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)
MIS. AZ KOMINIARSKI

Daniel Stela

Pierwszy podpis

Opis 08681

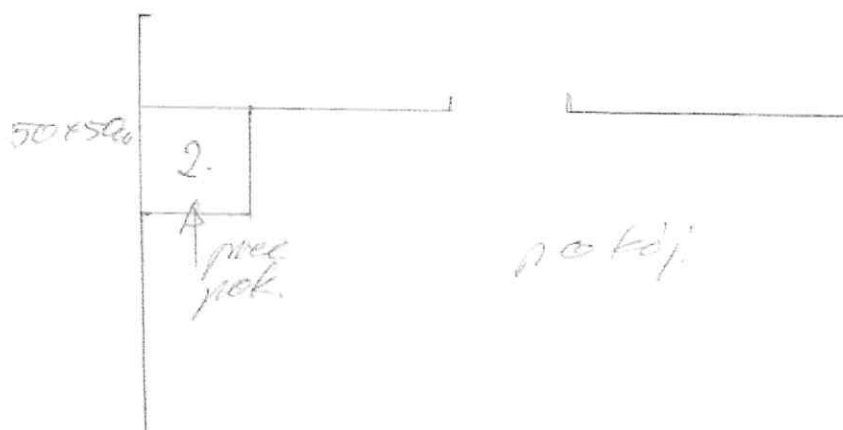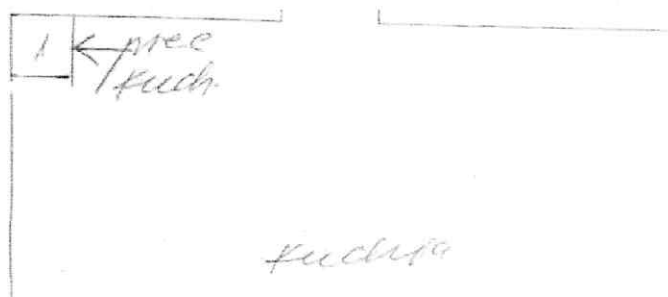

1	2	
		stajeh
P_5	P_5	\bar{I}_p
W_3	CO_3	\bar{I}_p
		prece
		prece

MIS 7.2 KZMINIARSKI

Daniel Siora