


wypełnienie wykopu  
gruntem rodzimy, pospółka

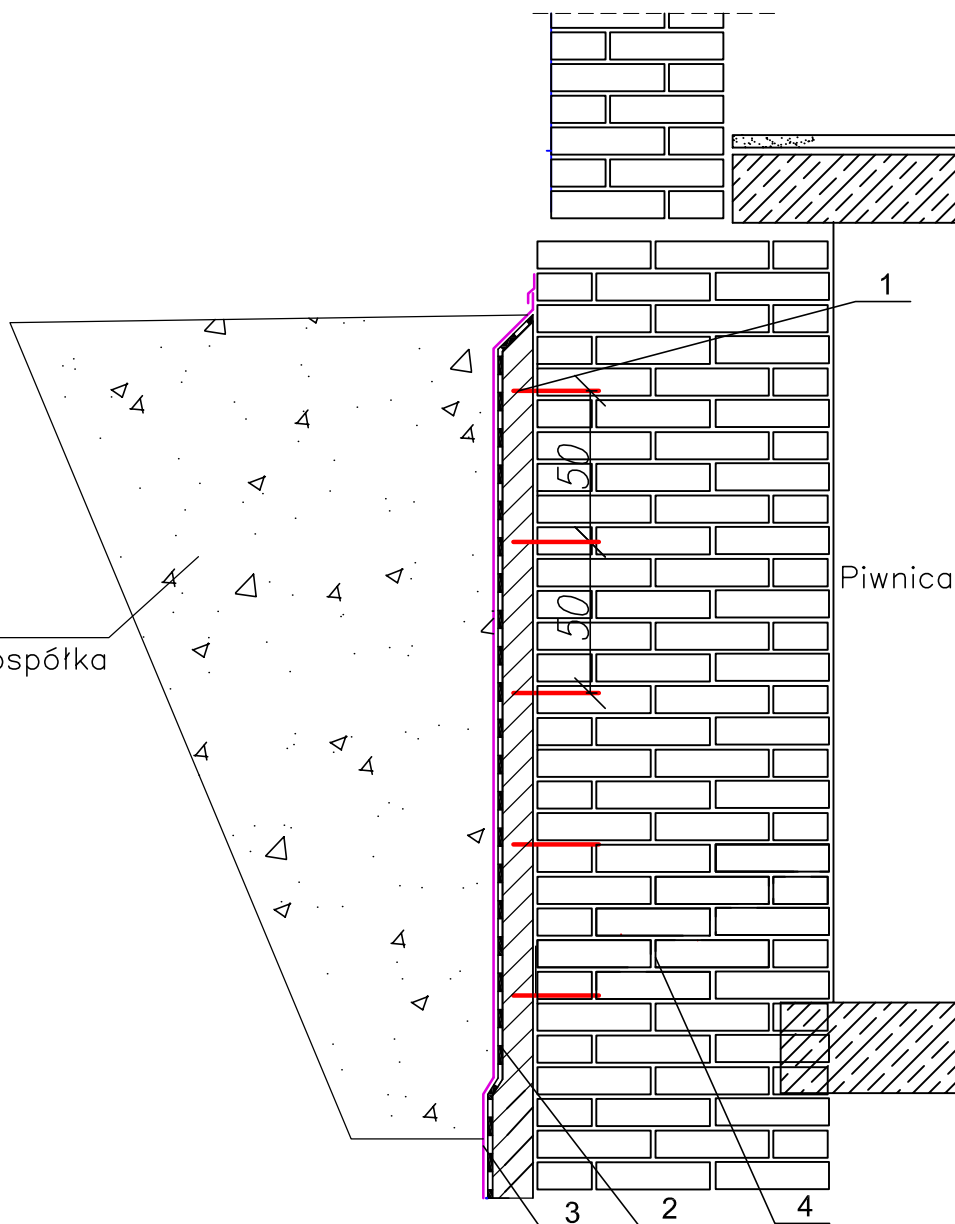

#### Uwagi:

1. Warstwę wyrównawczą połączyć z istniejącym murem za pośrednictwem szpliek o średnicy  $\varnothing 6\text{mm}$  układanych na przemian w szachownicę w odstępach poziomych i pionowych co  $0,50\text{m}$  (4szt/ $\text{m}^2$ ) i mocowanej do niej siatki z prętów  $\varnothing 6\text{mm}$  o oczku  $150 \times 150\text{mm}$
2. Na odcinku Sd1–Sd4 oraz oddrzwii wejściowych do Sd4 wykonać opaskę szer.  $50\text{ cm}$  i zakończyć obrzeżem chodnikowym o wymiarach  $6 \times 25 \times 100\text{cm}$
3. Od strony drzwi wejściowych wkończyć chodnik z polbruku na podsypce piskowej.
1. Warstwa wyrównująca z betonu klasy C12/15 o grubości  $5\text{--}10\text{cm}$
2. Izolacja przeciwwilgociowa z dwuskładnikowej masy bitumicznej COMBIFLEX-C2
3. Folia kubełkowa
4. Przepona pozioma z preparatem AQUAFIN-F  
Metoda ciśnieniowa
  - głębokość wiercenia:  $5\text{cm}$  od końca
  - rozstaw otworów:  $10\text{--}12\text{cm}$
  - kąt wiercenia:  $10\text{--}15^\circ$
  - średnica otworu:  $\varnothing 12\text{--}18\text{mm}$

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH  
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58–300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Boczna 1, , 58–304 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Odwodnienie budynku przy ul. Bocznej 1 w Wałbrzychu	Branża Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Z. Uszko	Spec:konst. budowlane 32/DOŚ/04
Sprawdzający:		11.17
Tytuł rysunku	Szczegół wykonania izolacji i drenażu ściany – bez drenażu	Skala ----
		Nr rys. 5