



# Rozwinięcie centralnego ogrzewania:

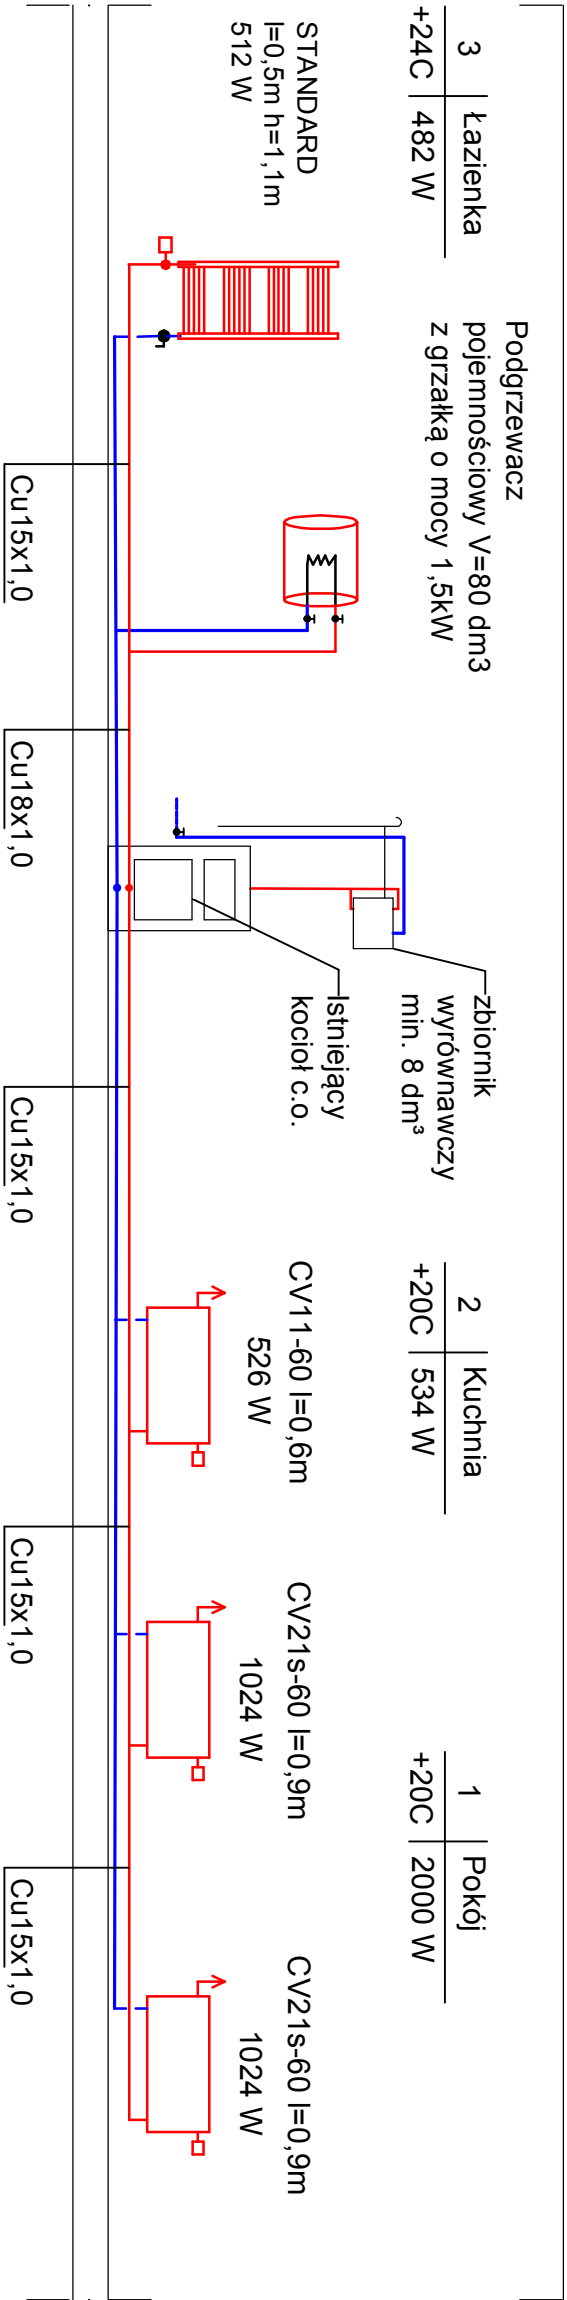

## Schemat ideowy:

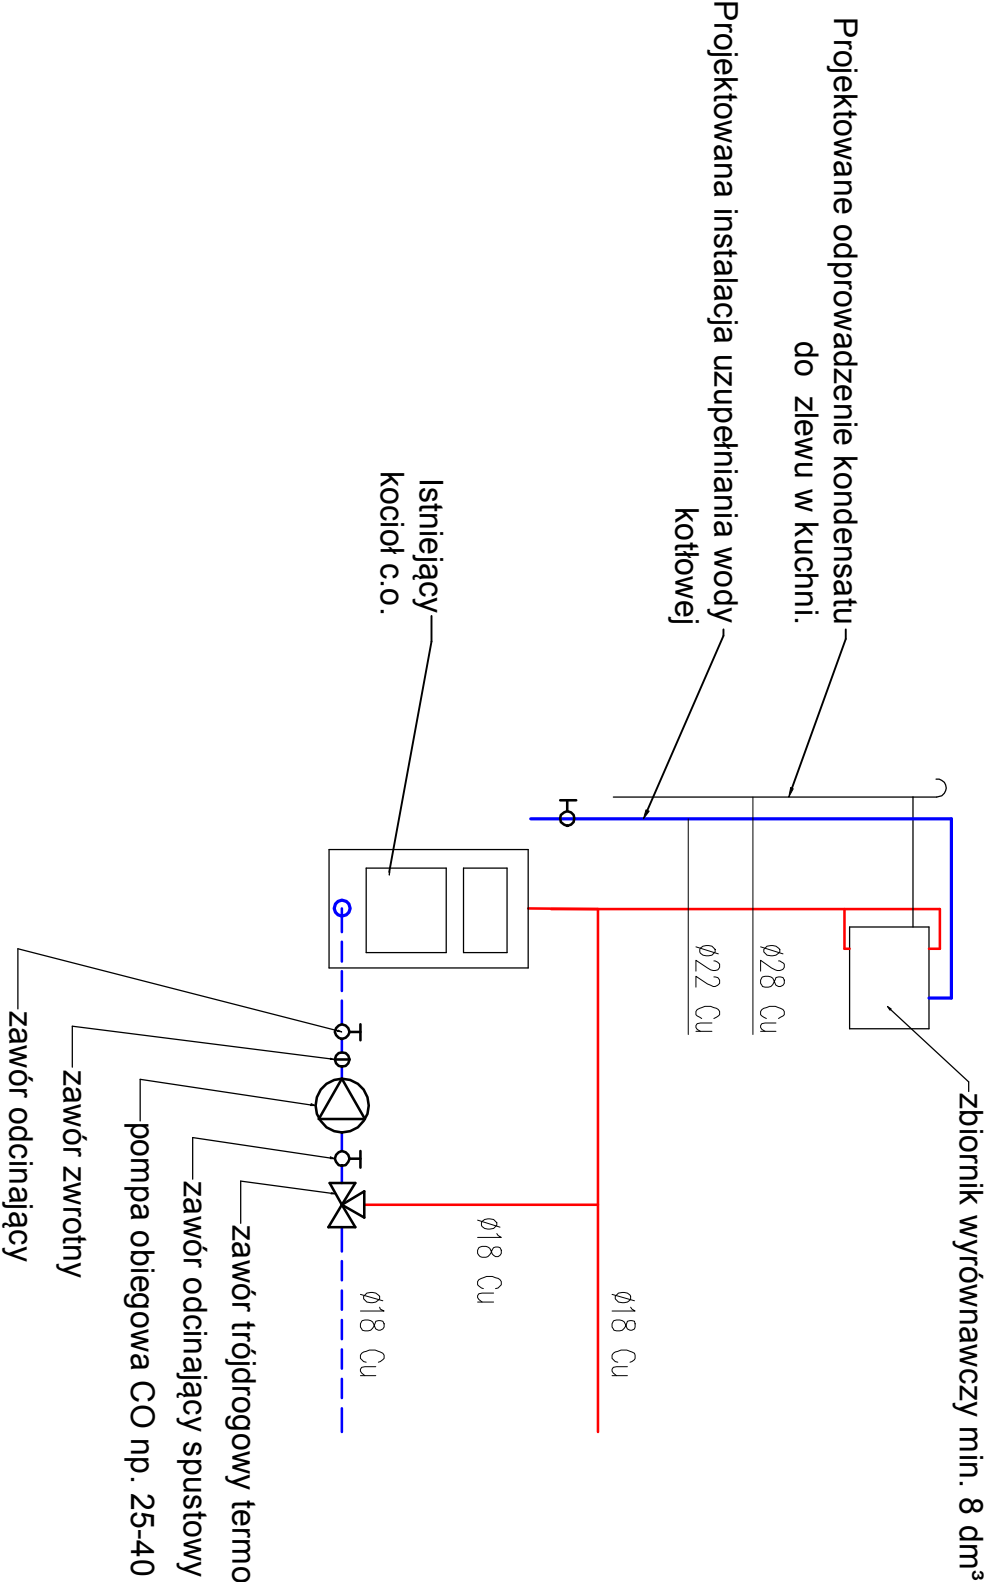

- UWAGI:
- INSTALACJA GRZEJNIKOWA PROWADZONA WZDŁUŻ ŚCIAN PRZY LISTWIE PODŁOGOWEJ.
  - ODPOWIETRZENIE INSTALACJI ZA POMOCĄ GRZEJNIKÓW
  - PO WYKONANIU INSTALACJI NALEŻY WTKONAĆ PRÓBE CIŚNIENIOWĄ
  - OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANE NALEŻY WYKONAĆ O 3CM WIĘKSZE OD ŚREDNICY RURY OSŁONOWEJ
  - PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE

**KAPINUS**

PROJEKTY BUDOWLANE  
KIEROWANIE ROBOTAMI  
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376  
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor:		Obiekt:	
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych		Lokal mieszkalny nr 1, ul. Puszkina 15, 58-305 Wałbrzych	
Temat:		Stadium:	Branża:
Remont instalacji c.o.		PB	S
			Arkusz A3
Projektował:		Tytuł rysunku:	
mgr inż. Mirosław Kocimbas Upr. nr 245/02/D.U.W. w specjalności instalacji sanitarnych		Rozwinięcie instalacji C.O.	
Asystował: mgr inż. Piotr Kopiniowski			
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska			
		Skala:	
		-	
		Nr rys.	
		2/S	