

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć Zbiór Kominiarski) WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr 009008

Walczyński dnia 16.10.2018 r.

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Asnyka 2A/6 w Walczyńcu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MSB sp. z o.o.
13 ul. - Nowe Miasto -

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. komorą
spalania podłączony do przewodu nr 8
(numeracja z inwentaryzacji) zgodne z wymogami
producenta.
Niewłaściwa wymiara w kuchni strefy
w przewodzie nr 13.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Stara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOH- Nowe Miasto -
1 egz. dla RZK W Walczyńcu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pięczęć i podpis

ampl				
power			CO mm	3 gas
$\bar{I}_p$	CO gas			
$\bar{I}_n$			8 mm	
stuck				
	8	7	6	5

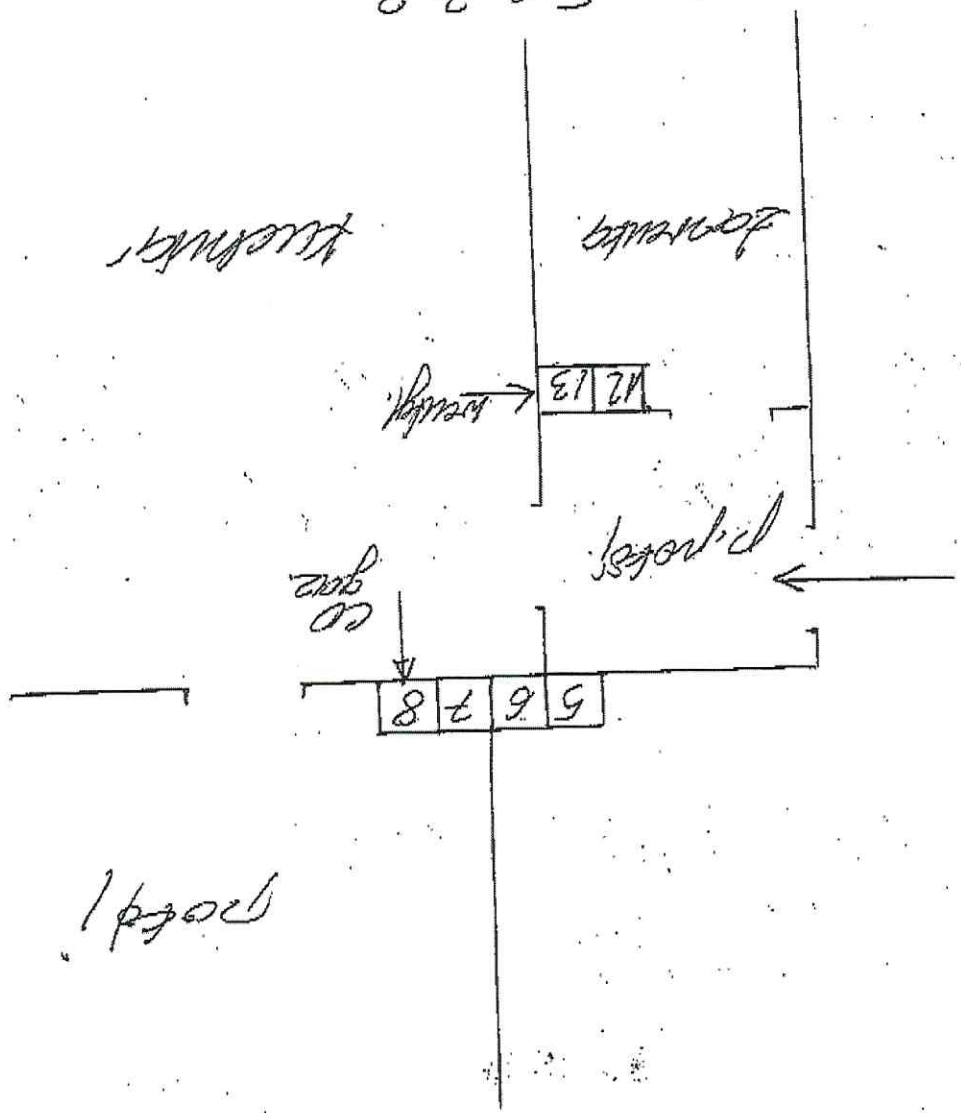

Qma 0008-