

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Walcbrzych, dnia 25.10.2018 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Walbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286

Opinia Nr 009021

NIP 896-000-20-52

w budynku przy ul.

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

nr 8/6 w Walcbrzychu
MIB Sp. z o.o.
BOK - Podgórze.

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z smuk. kominowa spalająca
(kondens.) podłączony do przewodu nr 48
zgodnie z wytycznymi producenta.
Wentylacja mechaniczna istniejąca w
przewodzie nr 43

Inne uwagi: Numeracja przewodów zachowana z inwentaryzacji

Kontroli dokonał: D. Siara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Podgórze
w Walcbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słkie orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebno skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis

Ogólna 00021

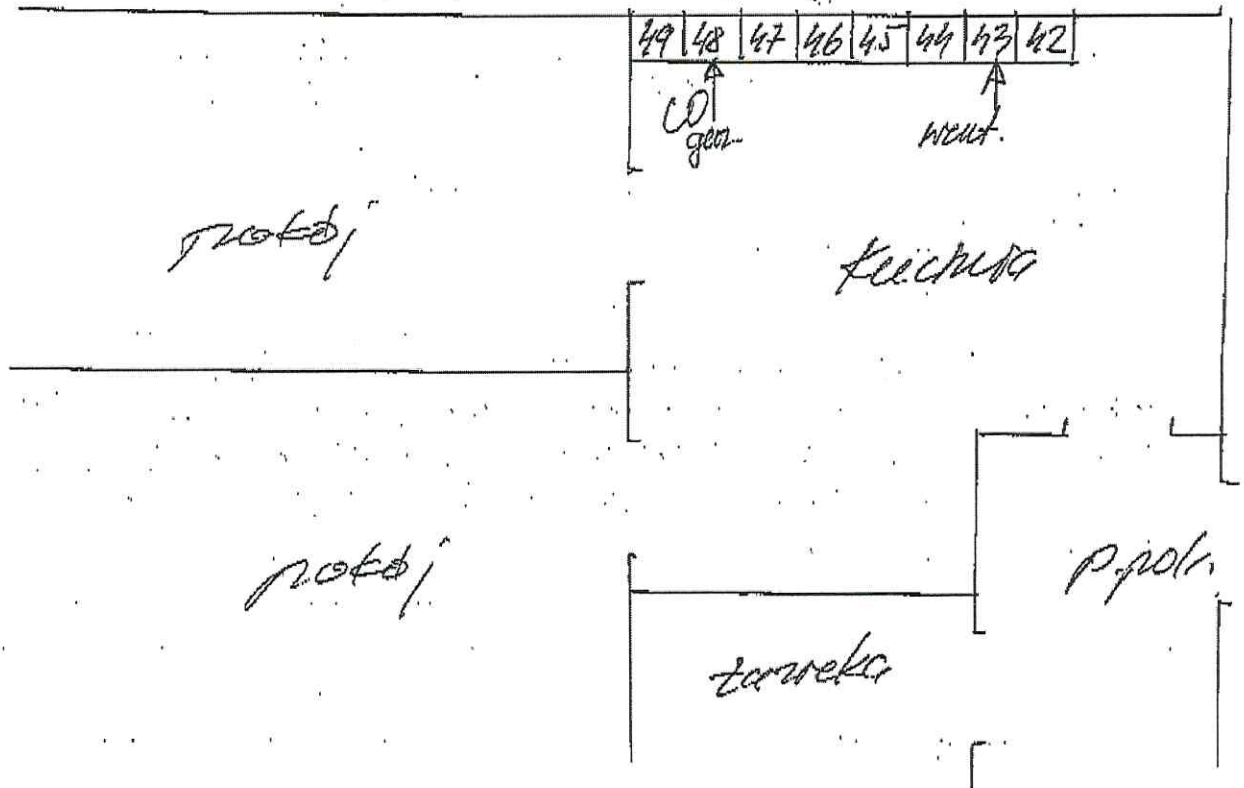

42	43	44	45	46	47	48	49	
								stuch
								III p
								II p
		NK 6				CD gen 6		I p
			JK 3	NK 3	CO 3			parten

plan

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara