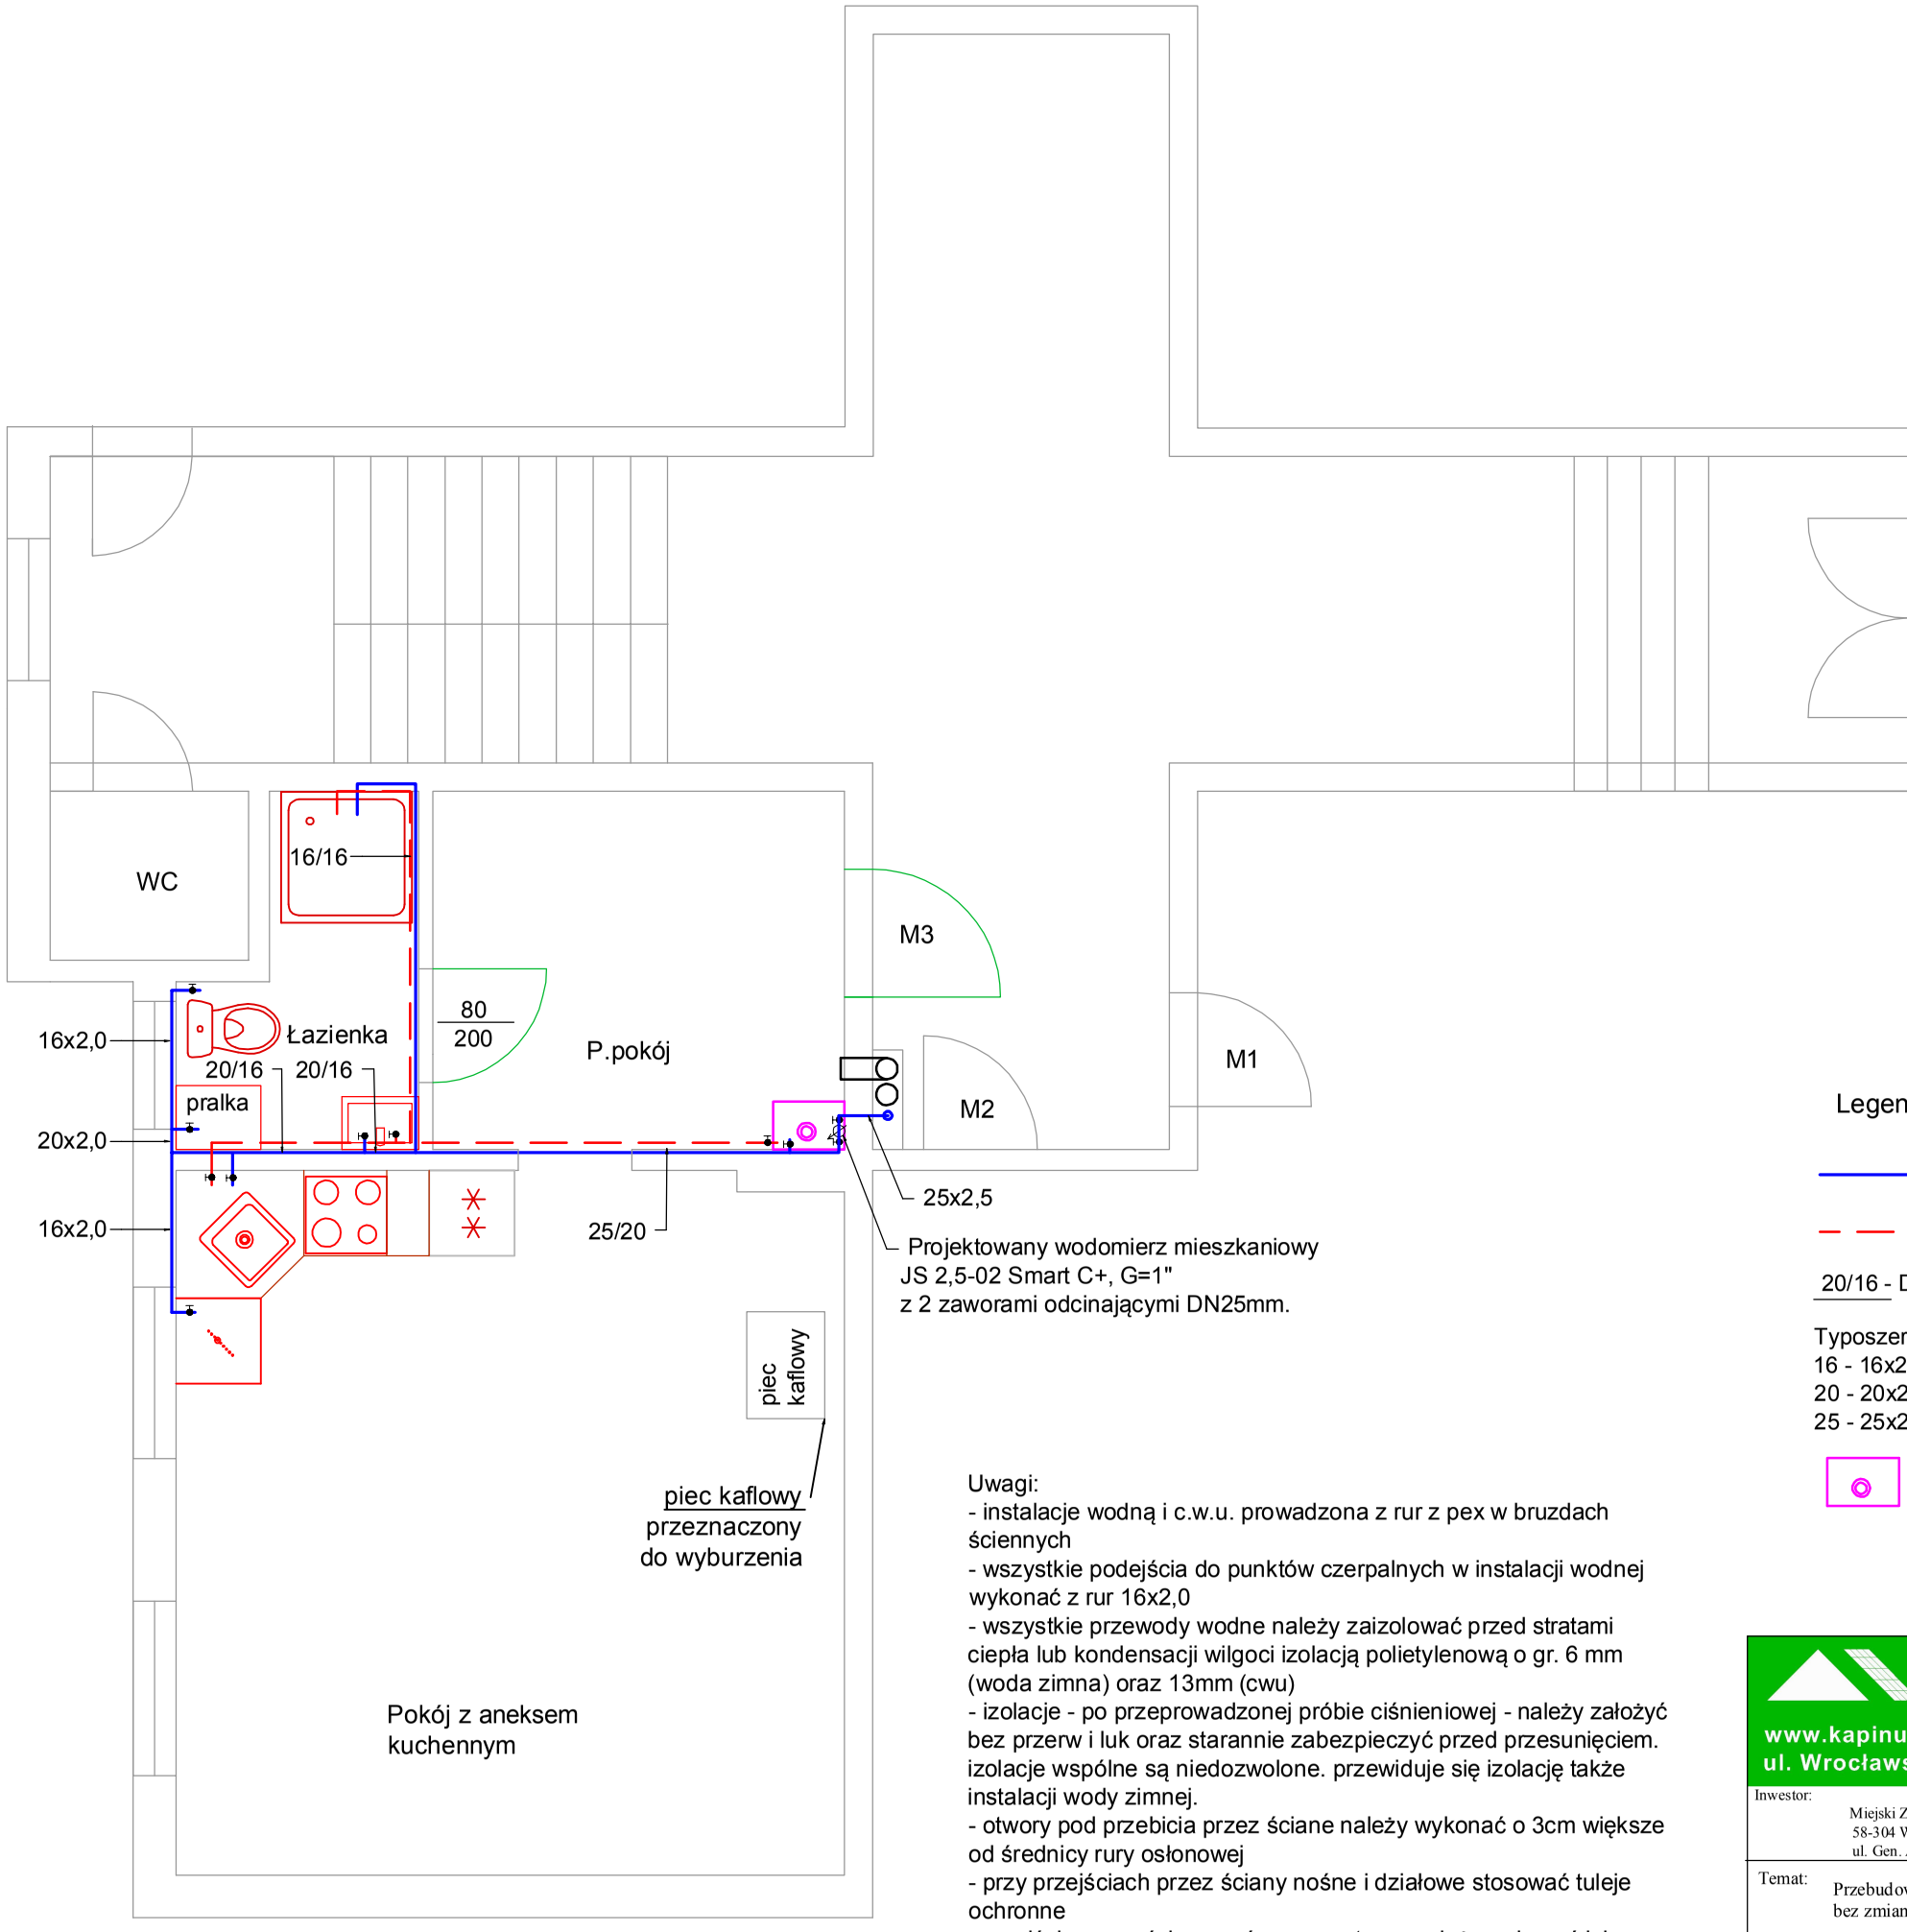

Legenda:

projektowana instalacja wody zimnej

projektowana instalacja c.w.u.

20/16 - Dz w. zimna / Dz c.w.u.

Typoszereg rur PEX/AL/PEX (Dz x Gść):
16 - 16x2,0
20 - 20x2,0
25 - 25x2,5

-Dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny
z zamkniętą komorą spalania
np. ECOTHERM KOMPAKT WBC 22/24
o mocy maksymalnej 21 kW.

Uwagi:
- instalacje wodną i c.w.u. prowadzona z rur z pex w bruzdach ściennych
- wszystkie podejścia do punktów czerpalnych w instalacji wodnej wykonać z rur 16x2,0
- wszystkie przewody wodne należy zaizolować przed stratami ciepła lub kondensacji wilgoci izolacją polietylenową o gr. 6 mm (woda zimna) oraz 13mm (cwu)
- izolacje - po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej - należy założyć bez przerw i luk oraz starannie zabezpieczyć przed przesunięciem. izolacje wspólne są niedozwolone. przewiduje się izolację także instalacji wody zimnej.
- otwory pod przebicia przez ściane należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
- przejścia przez ściany nośne zewnętrzne należy wykonać jako szczelne

KAPINUS
PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 48		Obiekt: Lokal mieszkalny, ul.Niepodległości 73/3, 58-303 Wałbrzych	
Temat: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 bez zmiany sposobu użytkowania	Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A3 / Data: 09.2018
Projektował: mgr inż. MirosławKociumbas Upr. nr 245/02/DUW w specjalności instalacji sanitarnych	Tytuł rysunku: Rzut lokalu-instalacja wodna		Skala: 1:50
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski			Nr rys. 3/S
Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn			