

Walczyński, dnia *5.01.2019* I.

Opinia Nr 009122


z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Głuchowska* nr *25/3* w *Walczyńskim*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MKB sp. z o.o.*
BOH - Podgórny

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

CO -

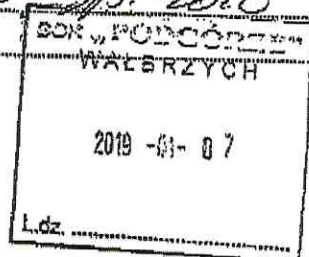

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

*Przebieg CO na palno żelazne może być
podłączony do piekarnika w 2 o wym. 50x50cm.
Wentylacja wywiewna i stropowa zewnętrzna
mechaniczna, ciąg mechaniczny*

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: *D. Sława*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: *BOH - Podgórny*
1 egz. dla RZK *A. Walczyński*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Sława

Optima 09122

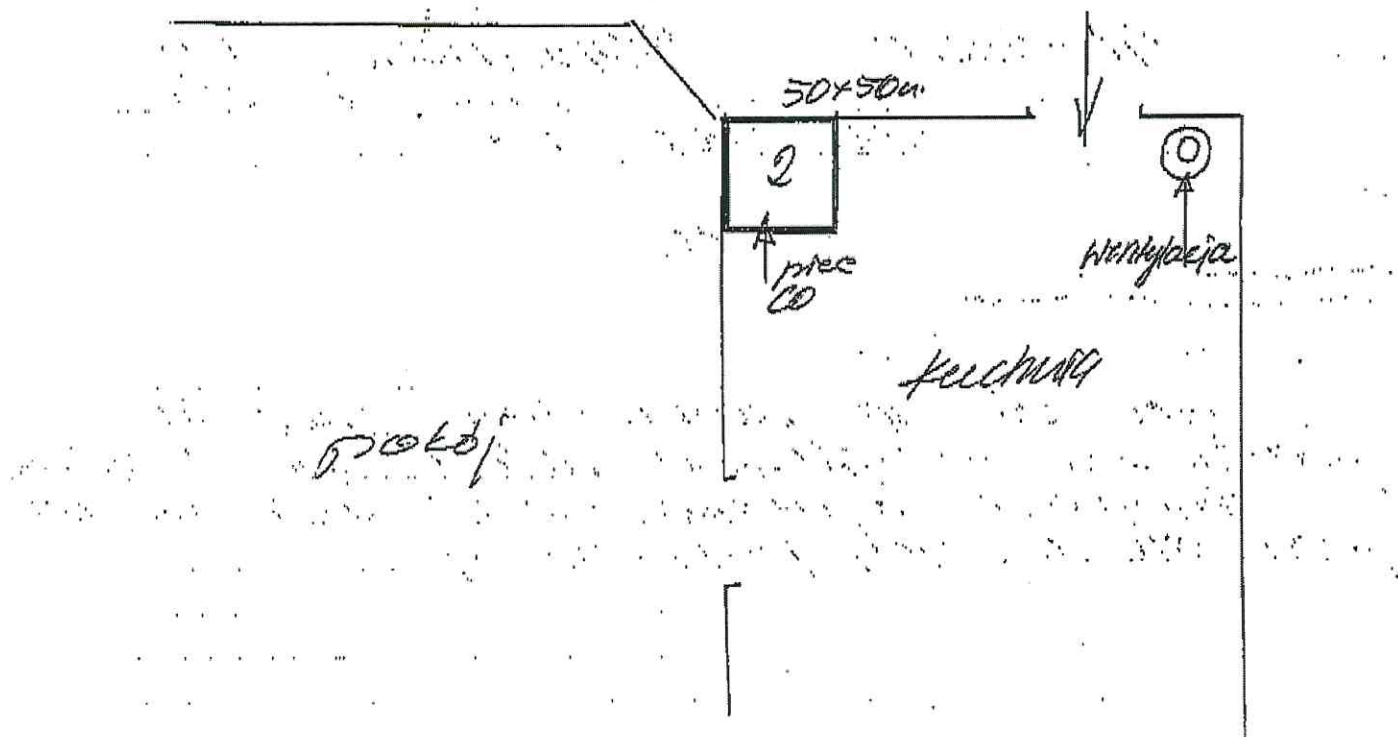

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

św. FLORIAN we WROCŁAWIU

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Opinia do opinii nr 009122 z dnia 5-01-2019

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Głuszycka nr 25/3
BOK Podgórze

BOK „PODGÓRZE” WAŁBRZYCH
2019 -01- 11
L.dz.

Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania podłączyć do zewnętrznego układu powietrzno-spalinowego zgodnie z wymogami producenta i projektem technicznym.

Wentylacja wywiewna istniejąca – ciąg prawidłowy. *dla Terenli.*

Wentylację kuchenną wykonać w/p projektu. Sine

Wałbrzych 09-01-2019

/uprawniony mistrz kominiarski /

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Daniel Stara

