


T-2016/10/10/26604

Wałbrzych, 06.10.2016r.

W/N.5183.2280.2016.MT

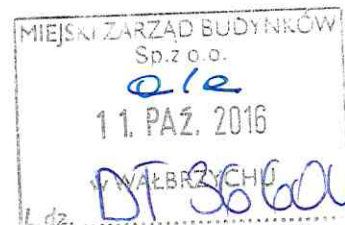

TIT-p. MZB

28.10.13

MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/3472/2016 z dnia 28.09.2016r. (data wpływu: 30.09.2016 r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy pl. Kostrzewy 1 w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie instalacji elektrycznej, gazowej i wod.-kan. po istniejącej trasie;
- budowie instalacji c.o. na paliwo gazowe wraz z wykonaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej;
- wydzieleniu pomieszczenia łazienki z wc;
- wymianie stolarki okiennej;
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- wymianie stolarki drzwiowej;
- pracach tynkarsko – malarskich;

informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.


Wnoszę następujący warunek konserwatorski: w związku z zamiarem wykonania wentylacji nawiewno – wywiewnej oraz instalacji c.o. na paliwo gazowe, przewody instalacyjne należy wpiąć do istniejącego przewodu kominowego, bądź wyprowadzić poprzez przegrody (wewnątrz budynku) ponad dach, dopuszcza się również montaż takich urządzeń technicznych na tylnej elewacji budynku. Nie dopuszcza się montowania przewodów kominowych na elewacji frontowej.

Rysunek stolarki okiennej przeznaczonej do montażu osteplowano jako załącznik do niniejszego pisma.


Otrzymują:

1. Adresat - 155983-13321-7-R;
2. a/a MT

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Maria Piak
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

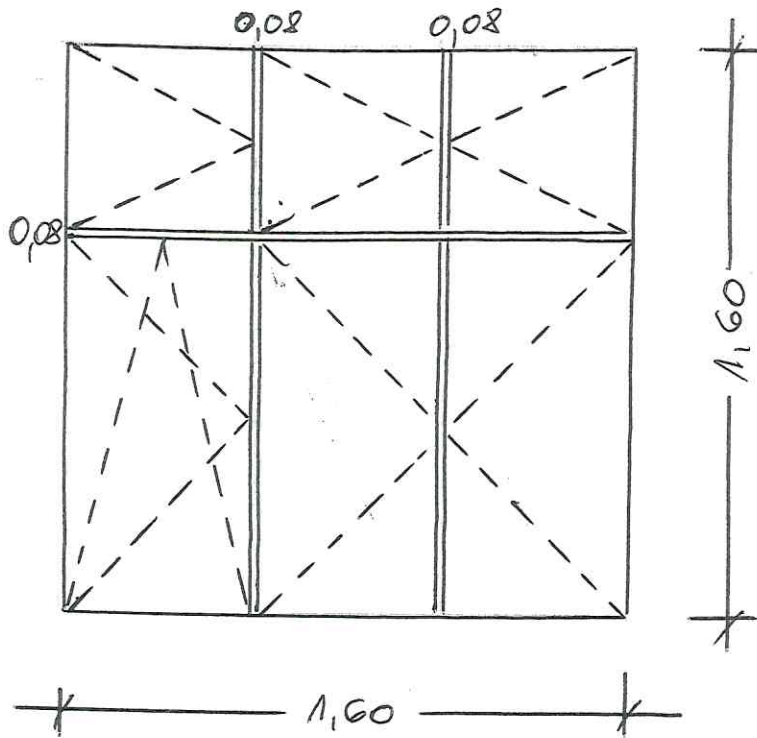

x 1 kpl.

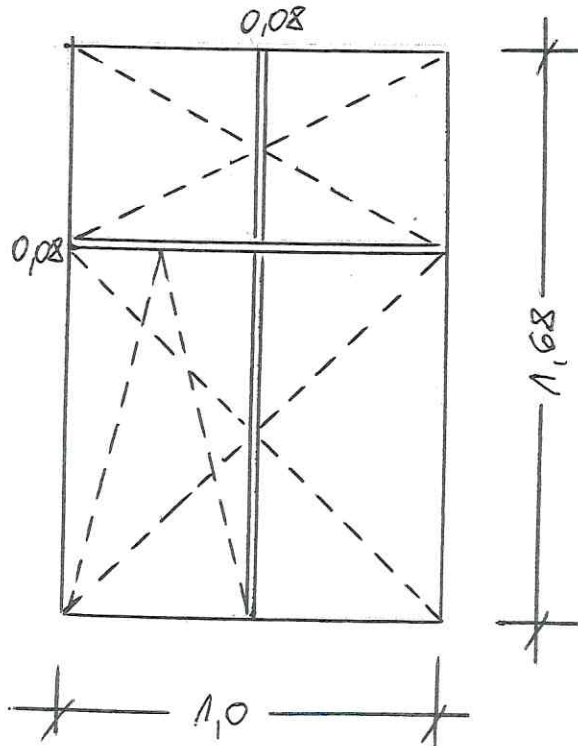

x 1 kpl.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYSZU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Załącznik do pisma:

znak: NIK.5183.2280.2016M

z dnia 06.10.2016r.