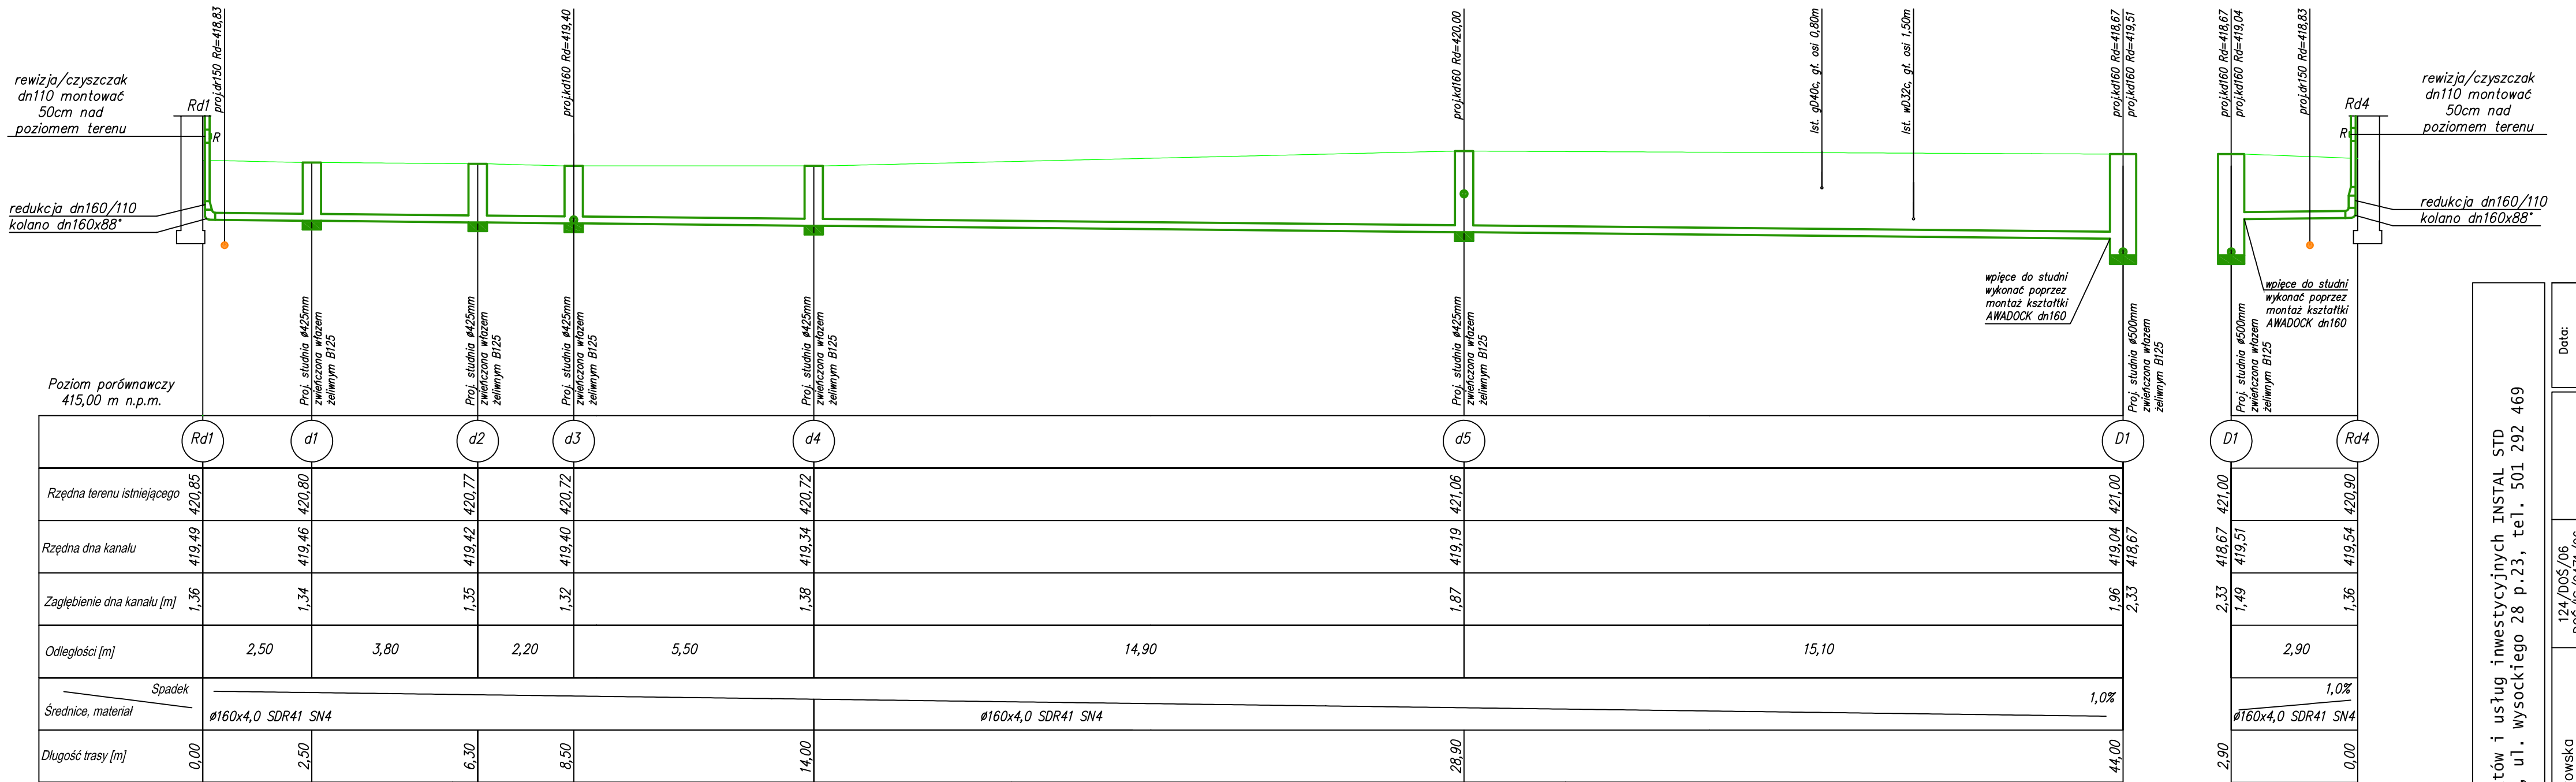

	Rd1	d1	d2	d3	d4	d5	D1	D1	Rd4
Rzędna terenu istniejącego	420,85	420,80	420,77	420,72	420,72	421,06	421,00	421,00	420,90
Rzędna dna kanału	419,49	419,46	419,42	419,40	419,34	419,19	419,04	418,67	419,54
Zagłębienie dna kanału [m]	1,36	1,34	1,35	1,32	1,38	1,87	1,96	2,33	1,36
Odległości [m]		2,50	3,80	2,20	5,50	14,90	15,10	1,49	2,90
Spadek							1,0%	1,0%	
Średnice, materiał		ø160x4,0 SDR41 SN4				ø160x4,0 SDR41 SN4		ø160x4,0 SDR41 SN4	
Długość trasy [m]	0,00	2,50	6,30	8,50	14,00	28,90	44,00	2,90	0,00

LEGENDA:

istniejący teren

proj.kanalizacja deszczowa ø160x4,0 SDR41 SN4

UWAGA:
na istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie rury ochronnej dwudzielnej typu AROT PS110.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 wałbrzych, ul. wysockiego 28 p.23, tel. 501 292 469

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska
Temat:	"Remont elewacji, budowa drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową i poziomą ścian fundamentowych dla budynku przy ul. Przebieg 3 w Wałbrzychu" dz. nr 245/5, 245/6, 243 obręb nr 21 Nowe Miasto
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przebieg 3, 58-300 Wałbrzych
Tytuł rys.:	PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU OPASKOWEGO

	124/DOS/06 DOS/IS/0471/06
Data:	14.11.2017
Stadium:	PB
Skala:	1:100
Nr rys.:	3