

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 896-000-20-54

Wałbrzych, dnia 25.10.2018

Opinia Nr 009019

z przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Świdnicko nr 60/3 Wałbrzych
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MB Sp. z o.o.

BOH - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z rurk. kominową
spalawą (fondem) podłączony do naturalnego
urzędu powietrno-spalinowego zgodne z
wymaganiami producenta i projektem.
Wentylacja wywiewna w kuchni wyciągi
do piekarnika nr 1
Wentylacja wywiewna w łazience
wyciągi do piekarnika nr 3

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Stara

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOH - Podgórze
N. Haisbrych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkielet orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Oferta 02019

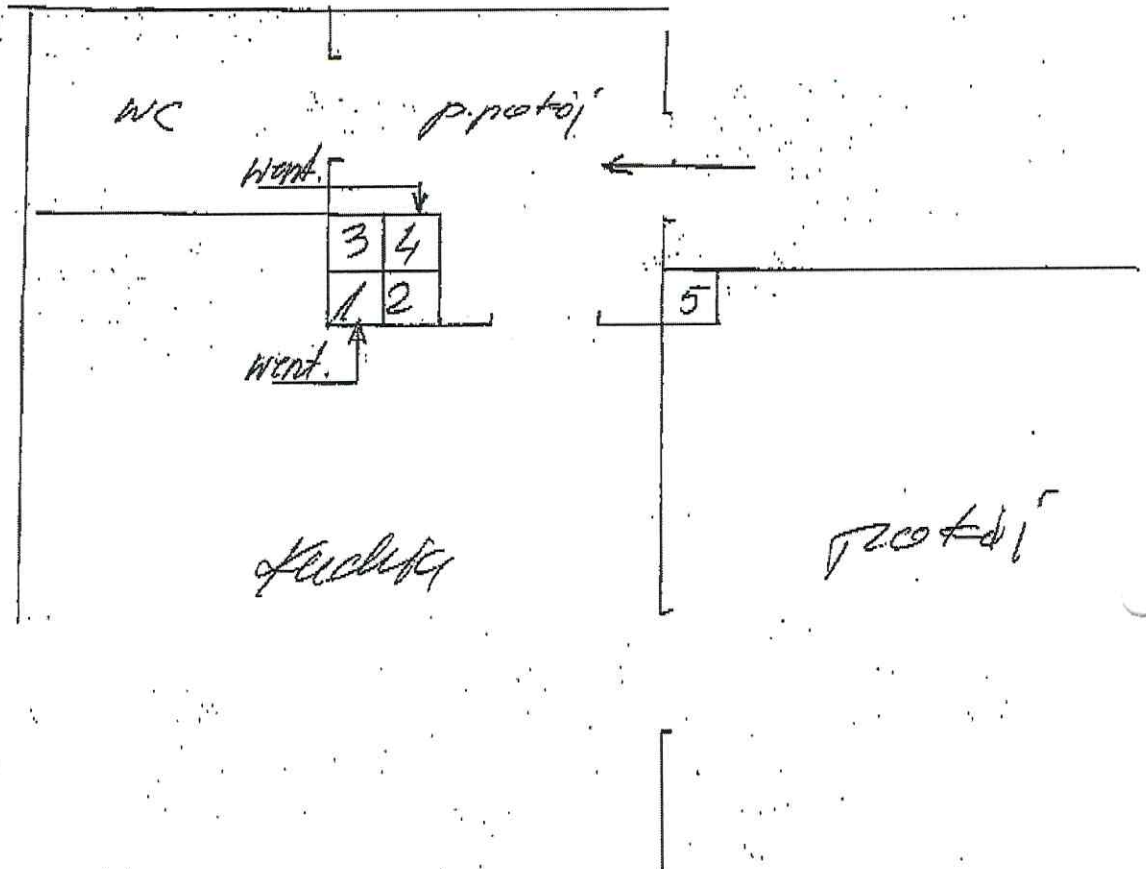

1	2	3	4	5	
					stych
Wk 5	P 5		Wk 5	P 5	\bar{p} \bar{p}
Wk 3			Wk 3		\bar{p} \bar{p}
Wk 1		CO 1	Wk 1		parten
					praca