


Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania

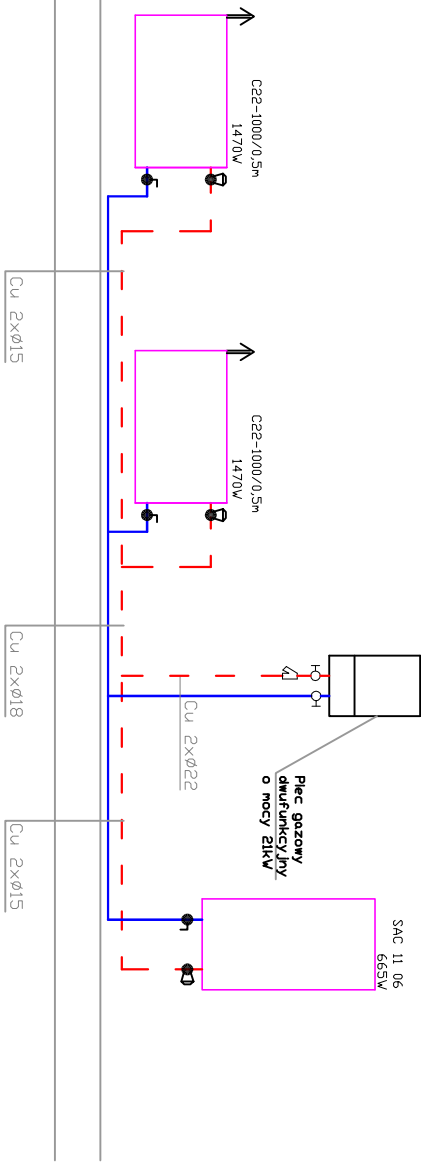

UWAGI I OZNACZENIA:

- Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miękkim.
- Na przewodzie zasilającym przy grzejnikach zamontować zawory termostatyczne, a na powrotnych grzejnikowe powrotne.

- - - - - nowa instalacja c.o. zasilanie
- - - - - nowa instalacja c.o. powrót

- - - - - grzejnik płytowy
- - - - - typ grzejnika
- - - - - C22-600/0,50m
- - - - - wysokość grzejnika
- - - - - długość grzejnika
- - - - - moc grzejnika

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych			
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Watorzych ul. Gen. Andersa 48	Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Świdnicka 60 w Watorzychu	1:50	J-3
Instalacja centralnego ogrzewania			
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data
PROJEKTOWAŁ	Agata Nowak		11.02.2016r.