


RZUT STROPU NAD PIWNICĄ

Skala 1:50

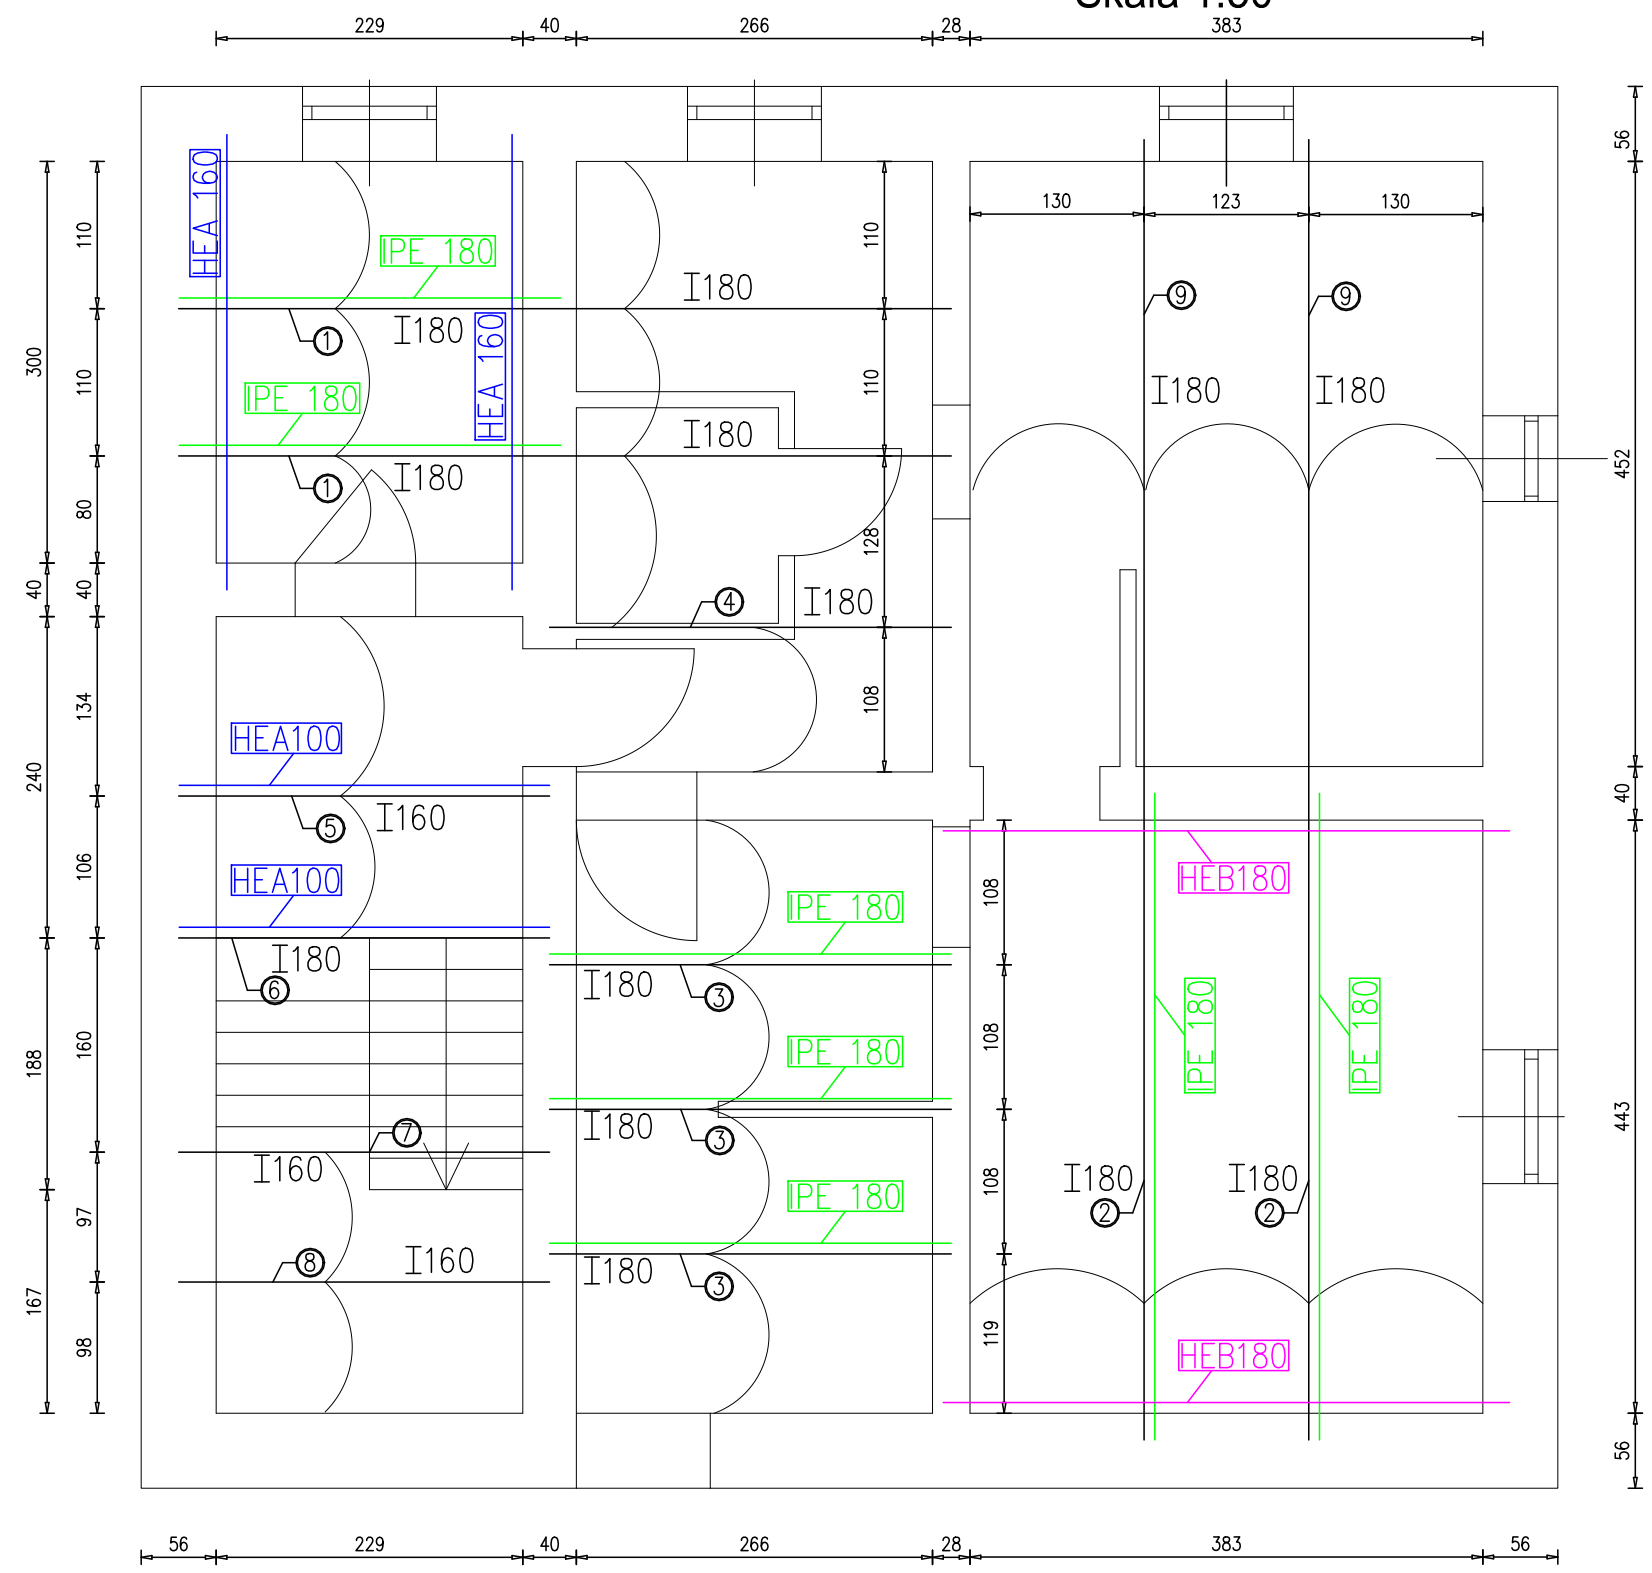

Belki stropowe – I180, I160
BELKI W STANIE ZADOWALAJĄCYM NADAJĄCE SIĘ DO DALESZEJ EKSPLOATACJI. WYMAGAJĄ OCZYSZCZENIA I ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

Belki stropowe – I180, I160
BELKI SILNIE SKORODOWANE WYMAGAJĄCE OCZYSZCZENIA, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO ORAZ WYKONANIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

Oznaczenia stali profilowej belek konstrukcji wsporczej
IPE 180
HEA 100/160
HEB 180

- ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:
1. Odstąpić otynkowane lub pomalowane belki stropowe oraz nadproża w miejscach przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby.
 2. Elementy konstrukcji stalowych należy oczyścić do klasy SA 2,5, a następnie odkurzyć i odfuszyć.
 3. Zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez zagruntowanie gruntem epoksydowym Monopox Fp Primer o grubości min. 60 µm. i farbą poliuretanową Polyfinish MU-DL min. grubość 60 µm.
 4. Pod wskazanymi belkami stropowymi wykonać konstrukcję wsporczą.
 5. Należy uzupełnić tynki na stropach i pomalować farbą krzemianową (silikatową).

<div><div></div><div><div>MP PROJEKT Paweł Gałan</div><div>58-308 Wałbrzych ul. KŁODZKA 2</div><div>tel: 661-490-137, e-mail: pawelgalan@vp.pl</div></div></div> <div>Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie.</div>			
INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa Wałbrzych, Podgórska 12		
TEMAT:	Ocena stanu technicznego stropów nad piwnicami w budynku mieszkalnym przy ulicy Podgórskiej 12 w Wałbrzychu		
STADIUM:	EKSTERTYZA TECHNICZNA		
ADRES:	Wałbrzych, Podgórska 12 działka nr 44, obręb nr 0044 Glinik		
		DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Gałan uprawnienia nr DOŚ/BO/0077/10	05.02.2019	
NAZWA RYS.:	Rzut stropu nad piwnicą	SKALA 1:100	NR 01