STAN ISTNIEJACY

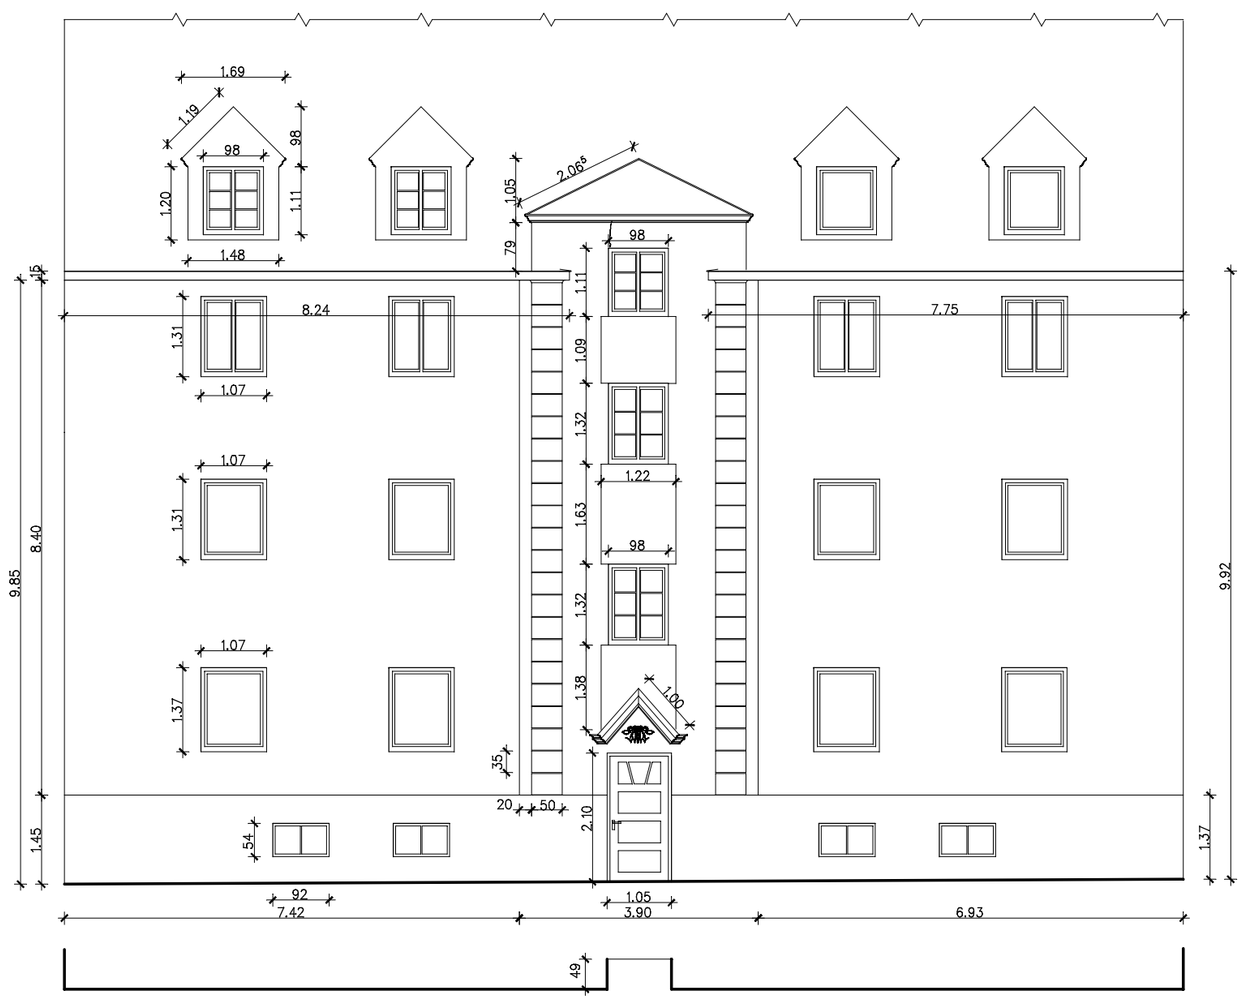

STAN PROJEKTOWANY

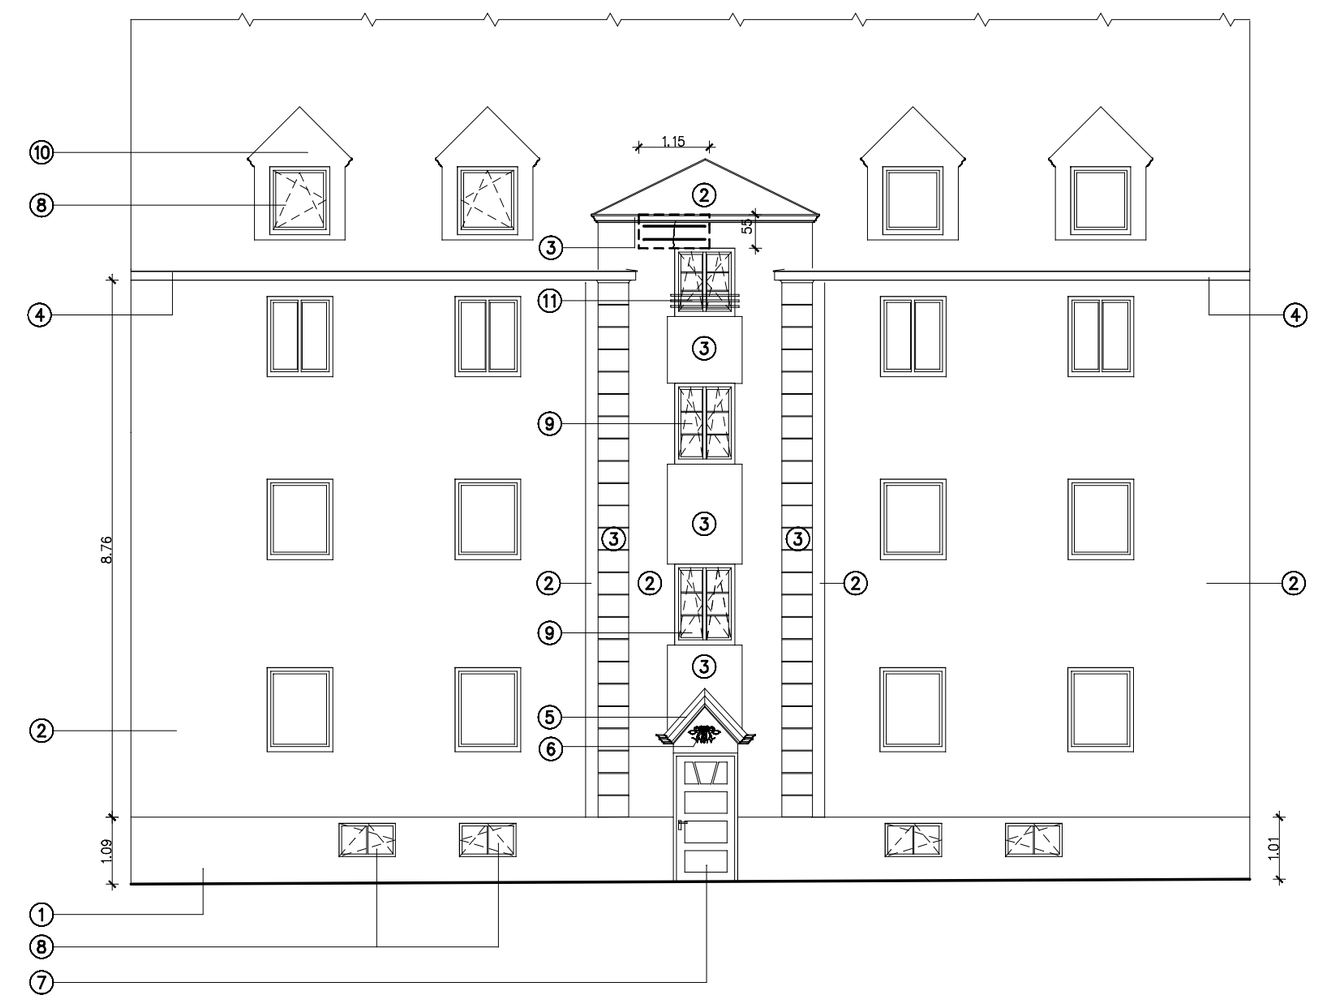

NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN

NAPRAWA PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX:
1. OSADZENIE W SPOINACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35–40MM PRETÓW HELIBAR O DŁUGOŚCI 100 CM (PO 50 CM PO OBU STRONACH PĘKNIĘĆ) W ODSTĘPACH MIĘDZY PRĘTAMI W PIONIE CO 6 WARSTW CEGIEŁ.
2. INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PĘKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNĘTRZA GRAWITACYJNIE LUB POD CIŚNIENIEM.

WZMOCNIENIE POLA NADOKIENNEGO SIATKĄ CIĘTO CIĄGNIONĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM WYPEŁNIENIE OCZEK SIATKI ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ ZATARCIE NA GŁADKO

① COKÓŁ – RENOWACJA BLOKÓW KAMIENNYCH Z PIASKOWCA
PIASKOWANIE WRAZ Z HYDROFOBIZACJĄ POWIERZCHNI COKOŁU:
– NISKOCIŚNIENIOWE OCZYSZCZENIE PRZY UŻYCIU PIASKAREK (OD 01– 7BAR)
– WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
– RENOWACJA I REKONSTRUKCJA SPOIN W COKOLE ZAPRAWA FUGOWĄ Z TRASSEM M5 DO ZABYTKOWYCH MURÓW – SYSTEM STO LUB RÓWNOWAŻNY
– HYDROFOBIZACJA PREPARATEM ISPO FASSADENCHUTZ BS 290PL LUB RÓWNOWAŻNY

② ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ:
– STYROPIAN EPS 030 GR. 120M JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY.
– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU NAKROPEK BARWIONY W MASIE
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 048

③ DETALE ARCHITEKTONICZNE – REKONSTRUKCJA
– BONIE NA PILASTRACH – STYROPIAN GR.10CM
– PŁYTONY MIĘDZYOKIENNE – STYROPIAN GR. 10M
– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY GŁADKI DWUKROTNIE MALOWANY FARBĄ SILIKATOWA STOSILKOLOR LUB RÓWNOWAŻNY
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 119

④ GZYMS OKAPOWY – REMONT
–DESKA CZOŁOWA DO WYMIANY GR. 32MM, ZAIMPREGNOWAC W KOLORZE C. ORZECH
– SPÓD GZYMSU – SIATKA RABITZA + ZAPRAWA CEMENTOWA
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM W SYTEMIE STO LUB RÓWNOWAŻNYM
– TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 119

OŚCIEŻA –
– W RAMACH DOCIEPLENIA ELEWACJI – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY W SYSTEMIE STO ;UB RÓWNOWAŻNYM
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 048

⑤ GZYMS NAD WEJŚCIEM – REKONSTRUKCJA
– ODTWORZENIE POPRZEZ SCHAINIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW LUB ZAMONTOWANIE GOTOWYCH PROFILI ELEWACYJNYCH POKRYTYCH AKRYLEM
– SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
– TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 119

⑥ RELIEF NAD WEJŚCIEM – REMONT
ISTNIEJĄCY RELIEF W POSTACI KONIKA POLNEGO OCZYŚCIĆ , PRZESZLIFOWAĆ ZAGRUNTOWAĆ, POKRYĆ FARBĄ SILIKATOWĄ
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 119

⑦ DRZWI WEJŚCIOWE – WYMIANA
– DRZWI WYMIENIĆ NA DRZWI DREWNIANE JEDNOSKRZYDŁOWE PRZESZKLONE WG OPISU NA RYS. ZESTAWIENIA STOLARKI

⑧ OKNA NA STRYCHU I W PIWNICACH – DO WYMIANY
PROFILE PCV, JEDNORAMOWE, JEDNODZIELNE WG OPISU NA ZEST. STOLARKI
SKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE
W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

⑨ OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ – DO WYMIANY
PROFILE PCV,JEDNORAMKOWE, DWUDZIELNE WG OPISU NA ZEST. STOLARKI
SKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE
W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

⑩ LUKARNY – REMONT WSZYSTKICH LUKARN
– PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA JAK W PKCIE 2
– TYNK CEM. WAP. KAT. III
– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY NAKROPEK NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 048

⑪ OKNO NA KLATCE SCHODOWEJ – OSTATNIA KONDYGNACJA
– ZABEZPIECZENIE OKNA Z UWAGI NA ZBYT NISKI PARAPET WEWNĘTRZNY
2*RURA Ø42MM STAL NIERDZEWNA MOCOWANE DO ŚCIANY OD STRONY ELEWACJI NA KOTWY WKLEJANE

RZUT

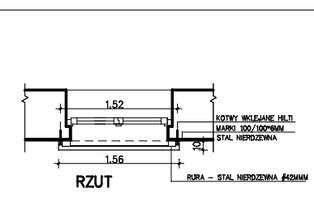

A–A

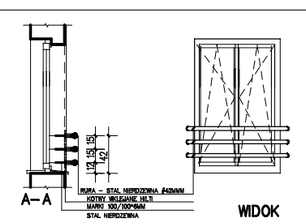

WIDOK

ZABEZPIECZENIE OKNA

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM

PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMSACH – WYMIANA ISTNIEJĄCYCH NA OBRÓBKI I PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,7MM KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO, KOŃCOWE POŁĄCZENIA PARAPETÓW Z OŚCIEŻAMI POPRZEZ WYWINIĘTE DO GÓRY, WYSOKOŚĆ WYWINIĘCIA 10MM
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR.3CM

SZAFKA ELEKTRYCZNA I GAZOWA –
W PORZUMIENIU Z WŁAŚCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE.

KABLE TELETECHNICZNE –
LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPARATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	
PROJEKTANT	NR UPR.	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA FRONTOWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	ALEKSANDRA FREDRY 11
DZIAŁKA NR: 381/2		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB: NOWE MIASTO NR 21		UL. A. FREDRY 11 , WAŁBRZYCH

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
ZAŁOŻENIA DO REMONTU	ARCH.	KWIECIEŃ 2016	1:100	1/A

ARCH i.d. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58–309 Wałbrzych ul. Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl