

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
EJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
LIA: 58-510 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 588-000-20-54 z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Szczawno-Zdrój, dnia 15.03. 2019 r.

Opinia Nr 009275

w budynku przy ul. Gagarina nr 3/7 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Szczawno-Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy ul. 2. po likwidacji pieca pokojowego może być przeznaczony do podłączenia pieca (Otar) lub po zamontowaniu wkładu spalniczego do podłączenia kotła (Ogar dla którego zasieg powietrza wyciągać z bldu budynku
2. Wentylację szparytując kuchen można podłączyć do przewodu nr 3.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez otwarcie nawiewne.
4. W przypadku grzejników gazowych MORA należy je zamontować i wyprodukować zgodnie z projektem.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Tabuda, Ryszard Szpilek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczawno-Zdrój

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca



(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

2M/14

SZKIC ORIENTACYJNY

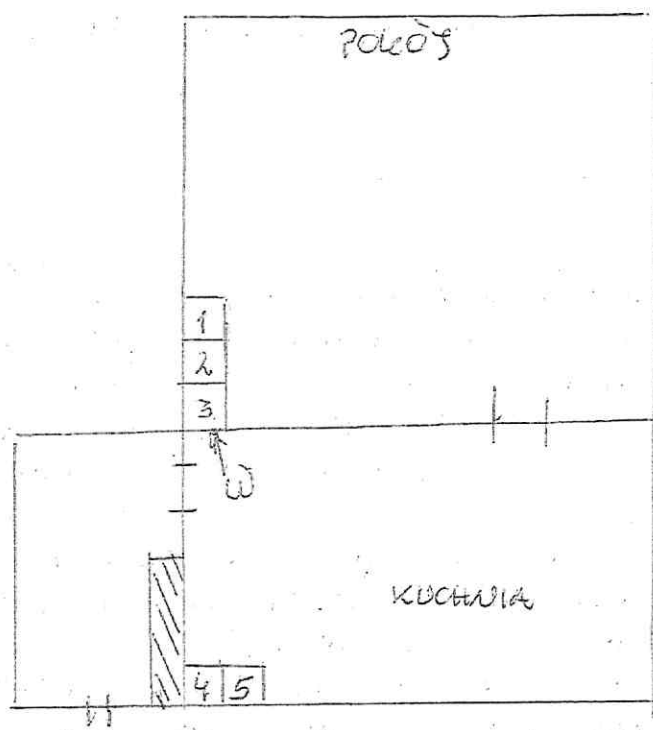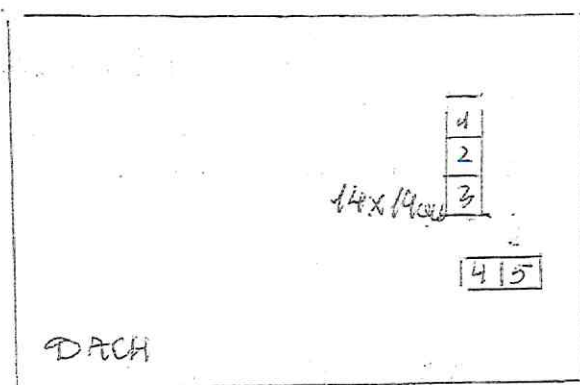

	1	2	3	4	5
STRYCH		P ₇	WK		M-7 M-B.P.
I P	P ₅			LOG ₅	M-5 4 B.P.
PARTER				LOG ₂₋₃	M-2-3
PIWNICA					

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara